

| RAPPORTO DI PROVA N 26LA07896                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DEL 30/03/2026   |            |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------|
| <b>COMMITTENTE:</b><br><b>INDIRIZZO COMMITTENTE:</b><br><b>PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:</b><br><b>UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:</b><br><b>PUNTO DI CAMPIONAMENTO:</b><br><b>DESCRIZIONE CAMPIONE:</b><br><b>CAMPIONAMENTO A CURA DI:</b><br><b>NOME E COGNOME CAMPIONATORE:</b><br><b>PROCEDURA:</b><br><b>N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:</b> | <b>I.T.L. S.P.A.</b><br>Via Lamberti Fab. A/4 Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta (CE)<br>00100070614<br>CASERTA<br>SANTA MARIA A VICO - VIA PRIORI<br>ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO<br>TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL<br>ESTER ANGELA D'ALESSANDRO<br>ISO 5667-5:2006<br>20260326ED1040 |                  |            |        |
| <b>DATA INIZIO CAMPIONAMENTO:</b> 26/03/2026<br><b>DATA FINE CAMPIONAMENTO:</b> 26/03/2026<br><b>DATA RICEZIONE CAMPIONE:</b> 26/03/2026<br><b>DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 26/03/2026<br><b>N° ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 26LA07896                                                                                                  | <b>ORA INIZIO CAMPIONAMENTO:</b> 10.40<br><b>ORA FINE CAMPIONAMENTO:</b> 10.46<br><br><b>ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 13.00                                                                                                                                                                  |                  |            |        |
| <b>TIPO ANALISI:</b> Nitrati-Cloruro di Vinile<br><b>N° CATENA DI CUSTODIA:</b> 20260326ED0843CC<br><b>DATA INIZIO PROVE:</b> 26/03/2026                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |            |        |
| <b>DATA FINE PROVE:</b> 27/03/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |            |        |
| Parametro<br>Metodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | U.M.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Risultato        | Incertezza | Limiti |
| <b>PARAMETRI CHIMICO-FISICI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |            |        |
| CLORO ATTIVO LIBERO (Cat.III)<br>APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003                                                                                                                                                                                                                                                                          | mg/L                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,06</b>      | ± 0,01     |        |
| TEMPERATURA (Cat.III)<br>APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003                                                                                                                                                                                                                                                                                  | °C                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>14,0</b>      | ± 1,0      |        |
| <b>COMPOSTI INORGANICI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |            |        |
| NITRATI<br>APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mg/L                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>14,6</b>      | ± 3,7      | 50     |
| <b>COMPOSTI ORGANICI ALOGENATI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |            |        |
| CLORURO DI VINILE<br>EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                     | µg/L                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>&lt; 0,01</b> |            | 0,5    |

**SEGUE RAPPORTO DI PROVA N 26LA07896**

**DEL 30/03/2026**

**Legenda:**

**U.M.** = unità di misura

**Cat. III** = prova eseguita in campo

**nd/NR** non determinabile/non rilevato

**\$** = informazione fornita dal cliente

**b.p.\p.c.** = da boccapozzo/da piano di campagna

► Parametro **NON CONFORME**

\* = prova non accreditata ACCREDIA

# = prova in subappalto

Il recupero dei singoli analiti è compreso tra l'80% ed il 120%. Non si utilizza alcun fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

Nota Campionamento: Il campionamento si intende accreditato solo se il metodo non è indicato con l'asterisco ed è associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025.

Tutte le prove del presente rapporto di prova sono eseguite in categoria 0, salvo diversa indicazione riportata in corrispondenza al nome dell'analita.

Il limite inferiore dei misurandi viene calcolato moltiplicando il primo punto della curva (RL) per i fattori di scala quali pesate, diluizioni e variazioni di unità di misura (LRadjusted).

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a  $k=2$  con un intervallo di probabilità del 95%

L'incertezza riportata non tiene conto del contributo del campionamento.

**GIUDIZIO DI CONFORMITÀ**

Limite 1: D.Lgs. n° 18 del 23/02/2023 ss.mm.ii. + Decisione esecuzione (UE) 2022/679 della commissione del 19/01/2022 per beta-estradiolo e nonilfenolo

NESSUN SUPERAMENTO - **CONFORME** rispetto al limite per i parametri analizzati.

Limite 1:


| Parametro | U.M. | Valore | Incetezza | Limite |
|-----------|------|--------|-----------|--------|
|-----------|------|--------|-----------|--------|

**CONFORME** rispetto al **LIMITE 1** per i parametri analizzati.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

**I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.  
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.**

**Il Responsabile di Laboratorio**  
Dott. Francesco Troisi

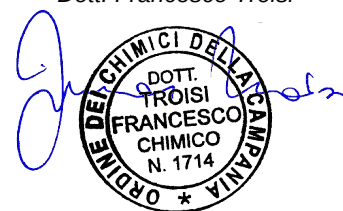


– Fine Rapporto di Prova –

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO  
Protocollo Arrivo N. 8145/2026 del 01-04-2026  
Allegato 12 - Copia Documento

| RAPPORTO DI PROVA N 26LA07895                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DEL 30/03/2026   |            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------|
| <b>COMMITTENTE:</b><br><b>INDIRIZZO COMMITTENTE:</b><br><b>PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:</b><br><b>UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:</b><br><b>PUNTO DI CAMPIONAMENTO:</b><br><b>DESCRIZIONE CAMPIONE:</b><br><b>CAMPIONAMENTO A CURA DI:</b><br><b>NOME E COGNOME CAMPIONATORE:</b><br><b>PROCEDURA:</b><br><b>N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:</b> | <b>I.T.L. S.P.A.</b><br>Via Lamberti Fab. A/4 Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta (CE)<br>00100070614<br>CASERTA<br>SANTA MARIA A VICO - VIA PAPI<br>ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO<br>TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL<br>ESTER ANGELA D'ALESSANDRO<br>ISO 5667-5:2006<br>20260326ED1030 |                  |            |           |
| <b>DATA INIZIO CAMPIONAMENTO:</b> 26/03/2026<br><b>DATA FINE CAMPIONAMENTO:</b> 26/03/2026<br><b>DATA RICEZIONE CAMPIONE:</b> 26/03/2026<br><b>DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 26/03/2026<br><b>N° ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 26LA07895                                                                                                  | <b>ORA INIZIO CAMPIONAMENTO:</b> 10.30<br><b>ORA FINE CAMPIONAMENTO:</b> 10.36<br><br><b>ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 13.00                                                                                                                                                                |                  |            |           |
| <b>TIPO ANALISI:</b> Nitrati-Cloruro di Vinile<br><b>N° CATENA DI CUSTODIA:</b> 20260326ED0843CC<br><b>DATA INIZIO PROVE:</b> 26/03/2026                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |            |           |
| <b>DATA FINE PROVE:</b> 27/03/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |            |           |
| Parametro<br>Metodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | U.M.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Risultato        | Incertezza | Limiti    |
| <b>PARAMETRI CHIMICO-FISICI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |            |           |
| CLORO ATTIVO LIBERO (Cat.III)<br>APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003                                                                                                                                                                                                                                                                          | mg/L                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,05</b>      | ±          | 0,01      |
| TEMPERATURA (Cat.III)<br>APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003                                                                                                                                                                                                                                                                                  | °C                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>14,0</b>      | ±          | 1,0       |
| <b>COMPOSTI INORGANICI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |            |           |
| NITRATI<br>APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mg/L                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>18,4</b>      | ±          | 4,6<br>50 |
| <b>COMPOSTI ORGANICI ALOGENATI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |            |           |
| CLORURO DI VINILE<br>EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                     | µg/L                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>&lt; 0,01</b> |            | 0,5       |

**SEGUE RAPPORTO DI PROVA N 26LA07895**

**DEL 30/03/2026**

**Legenda:**

**U.M.** = unità di misura

**Cat. III** = prova eseguita in campo

**nd/NR** non determinabile/non rilevato

**\$** = informazione fornita dal cliente

**b.p.\p.c.** = da boccapozzo/da piano di campagna

► Parametro NON CONFORME

\* = prova non accreditata ACCREDIA

# = prova in subappalto

Il recupero dei singoli analiti è compreso tra l' 80% ed il 120%. Non si utilizza alcun fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

Nota Campionamento: Il campionamento si intende accreditato solo se il metodo non è indicato con l'asterisco ed è associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025.

Tutte le prove del presente rapporto di prova sono eseguite in categoria 0, salvo diversa indicazione riportata in corrispondenza al nome dell'analita.

Il limite inferiore dei misurandi viene calcolato moltiplicando il primo punto della curva (RL) per i fattori di scala quali pesate, diluizioni e variazioni di unità di misura (LRadjusted).

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a  $k=2$  con un intervallo di probabilità del 95%

L'incertezza riportata non tiene conto del contributo del campionamento.

**GIUDIZIO DI CONFORMITÀ**

Limite 1: D.Lgs. n° 18 del 23/02/2023 ss.mm.ii. + Decisione esecuzione (UE) 2022/679 della commissione del 19/01/2022 per beta-estradiolo e nonilfenolo

NESSUN SUPERAMENTO - **CONFORME** rispetto al limite per i parametri analizzati.

Limite 1:

| Parametro | U.M. | Valore | Incetezza | Limite |
|-----------|------|--------|-----------|--------|
|-----------|------|--------|-----------|--------|

**CONFORME** rispetto al **LIMITE 1** per i parametri analizzati.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

**I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.  
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.**

**Il Responsabile di Laboratorio**  
Dott. Francesco Troisi




– Fine Rapporto di Prova –

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO  
Protocollo Arrivo N. 8145/2026 del 01-04-2026  
Allegato 11 - Copia Documento

|                                                |  |                                                               |  |
|------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|--|
| <b>RAPPORTO DI PROVA N 26LA07898</b>           |  | <b>DEL 30/03/2026</b>                                         |  |
| <b>COMMITTENTE:</b>                            |  | <b>I.T.L. S.P.A.</b>                                          |  |
| <b>INDIRIZZO COMMITTENTE:</b>                  |  | Via Lamberti Fab. A/4 Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta (CE) |  |
| <b>PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:</b>           |  | 00100070614                                                   |  |
| <b>UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:</b>               |  | CASERTA                                                       |  |
| <b>PUNTO DI CAMPIONAMENTO:</b>                 |  | SANTA MARIA A VICO - VIA MANDRE                               |  |
| <b>DESCRIZIONE CAMPIONE:</b>                   |  | ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO                              |  |
| <b>CAMPIONAMENTO A CURA DI:</b>                |  | TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL                            |  |
| <b>NOME E COGNOME CAMPIONATORE:</b>            |  | ESTER ANGELA D'ALESSANDRO                                     |  |
| <b>PROCEDURA:</b>                              |  | ISO 5667-5:2006                                               |  |
| <b>N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:</b>            |  | 20260326ED1112                                                |  |
| <b>DATA INIZIO CAMPIONAMENTO:</b> 26/03/2026   |  | <b>ORA INIZIO CAMPIONAMENTO:</b> 11.12                        |  |
| <b>DATA FINE CAMPIONAMENTO:</b> 26/03/2026     |  | <b>ORA FINE CAMPIONAMENTO:</b> 11.18                          |  |
| <b>DATA RICEZIONE CAMPIONE:</b> 26/03/2026     |  |                                                               |  |
| <b>DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 26/03/2026  |  | <b>ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 13.00                       |  |
| <b>N° ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 26LA07898     |  |                                                               |  |
| <b>TIPO ANALISI:</b> Nitrati-Cloruro di Vinile |  |                                                               |  |
| <b>N° CATENA DI CUSTODIA:</b> 20260326ED0843CC |  |                                                               |  |
| <b>DATA INIZIO PROVE:</b> 26/03/2026           |  | <b>DATA FINE PROVE:</b> 27/03/2026                            |  |

| Parametro<br>Metodo                                             | U.M. | Risultato        | Incertezza | Limiti     |
|-----------------------------------------------------------------|------|------------------|------------|------------|
| <b>PARAMETRI CHIMICO-FISICI</b>                                 |      |                  |            |            |
| CLORO ATTIVO LIBERO (Cat.III)<br>APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 | mg/L | <b>0,14</b>      | ±          | 0,02       |
| TEMPERATURA (Cat.III)<br>APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003         | °C   | <b>14,5</b>      | ±          | 1,0        |
| <b>COMPOSTI INORGANICI</b>                                      |      |                  |            |            |
| NITRATI<br>APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003                       | mg/L | <b>2,74</b>      | ±          | 0,69<br>50 |
| <b>COMPOSTI ORGANICI ALOGENATI</b>                              |      |                  |            |            |
| CLORURO DI VINILE<br>EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018            | µg/L | <b>&lt; 0,01</b> |            | 0,5        |

**SEGUE RAPPORTO DI PROVA N 26LA07898**

**DEL 30/03/2026**

**Legenda:**

**U.M.** = unità di misura

**Cat. III** = prova eseguita in campo

**nd/NR** non determinabile/non rilevato

**\$** = informazione fornita dal cliente

**b.p.\p.c.** = da boccapozzo/da piano di campagna

► Parametro **NON CONFORME**

\* = prova non accreditata ACCREDIA

# = prova in subappalto

Il recupero dei singoli analiti è compreso tra l' 80% ed il 120%. Non si utilizza alcun fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

Nota Campionamento: Il campionamento si intende accreditato solo se il metodo non è indicato con l'asterisco ed è associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025.

Tutte le prove del presente rapporto di prova sono eseguite in categoria 0, salvo diversa indicazione riportata in corrispondenza al nome dell'analita.

Il limite inferiore dei misurandi viene calcolato moltiplicando il primo punto della curva (RL) per i fattori di scala quali pesate, diluizioni e variazioni di unità di misura (LRadjusted).

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a  $k=2$  con un intervallo di probabilità del 95%

L'incertezza riportata non tiene conto del contributo del campionamento.

**GIUDIZIO DI CONFORMITÀ**

Limite 1: D.Lgs. n° 18 del 23/02/2023 ss.mm.ii. + Decisione esecuzione (UE) 2022/679 della commissione del 19/01/2022 per beta-estradiolo e nonilfenolo

NESSUN SUPERAMENTO - **CONFORME** rispetto al limite per i parametri analizzati.

Limite 1:

| Parametro | U.M. | Valore | Incetezza | Limite |
|-----------|------|--------|-----------|--------|
|-----------|------|--------|-----------|--------|

**CONFORME** rispetto al **LIMITE 1** per i parametri analizzati.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

**I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.  
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.**

**Il Responsabile di Laboratorio**  
Dott. Francesco Troisi




– Fine Rapporto di Prova –

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO  
Protocollo Arrivo N. 8145/2026 del 01-04-2026  
Allegato 10 - Copia Documento

| RAPPORTO DI PROVA N 26LA07894           |  | DEL 30/03/2026                                                |  |
|-----------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|--|
| COMMITTENTE:                            |  | I.T.L. S.P.A.                                                 |  |
| INDIRIZZO COMMITTENTE:                  |  | Via Lamberti Fab. A/4 Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta (CE) |  |
| PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:           |  | 00100070614                                                   |  |
| UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:               |  | CASERTA                                                       |  |
| PUNTO DI CAMPIONAMENTO:                 |  | SANTA MARIA A VICO - VIA LORETO                               |  |
| DESCRIZIONE CAMPIONE:                   |  | ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO                              |  |
| CAMPIONAMENTO A CURA DI:                |  | TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL                            |  |
| NOME E COGNOME CAMPIONATORE:            |  | ESTER ANGELA D'ALESSANDRO                                     |  |
| PROCEDURA:                              |  | ISO 5667-5:2006                                               |  |
| N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:            |  | 20260326ED1023                                                |  |
| DATA INIZIO CAMPIONAMENTO: 26/03/2026   |  | ORA INIZIO CAMPIONAMENTO: 10.23                               |  |
| DATA FINE CAMPIONAMENTO: 26/03/2026     |  | ORA FINE CAMPIONAMENTO: 10.29                                 |  |
| DATA RICEZIONE CAMPIONE: 26/03/2026     |  |                                                               |  |
| DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 26/03/2026  |  | ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 13.00                              |  |
| N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 26LA07894     |  |                                                               |  |
| TIPO ANALISI: Nitrati-Cloruro di Vinile |  |                                                               |  |
| N° CATENA DI CUSTODIA: 20260326ED0843CC |  |                                                               |  |
| DATA INIZIO PROVE: 26/03/2026           |  | DATA FINE PROVE: 27/03/2026                                   |  |

| Parametro<br>Metodo                                             | U.M. | Risultato | Incertezza | Limiti |
|-----------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|--------|
| <b>PARAMETRI CHIMICO-FISICI</b>                                 |      |           |            |        |
| CLORO ATTIVO LIBERO (Cat.III)<br>APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 | mg/L | < 0,05    |            |        |
| TEMPERATURA (Cat.III)<br>APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003         | °C   | 15,1      | ± 1,0      |        |
| <b>COMPOSTI INORGANICI</b>                                      |      |           |            |        |
| NITRATI<br>APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003                       | mg/L | 23,8      | ± 6,0      | 50     |
| <b>COMPOSTI ORGANICI ALOGENATI</b>                              |      |           |            |        |
| CLORURO DI VINILE<br>EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018            | µg/L | < 0,01    |            | 0,5    |

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO  
Protocollo Arrivo N. 8145/2026 del 01-04-2026  
Allegato 9 - Copia Documento

**SEGUE RAPPORTO DI PROVA N 26LA07894**

**DEL 30/03/2026**

**Legenda:**

**U.M.** = unità di misura

**Cat. III** = prova eseguita in campo

**nd/NR** non determinabile/non rilevato

**\$** = informazione fornita dal cliente

**b.p.\p.c.** = da boccapozzo/da piano di campagna

► Parametro NON CONFORME

\* = prova non accreditata ACCREDIA

# = prova in subappalto

Il recupero dei singoli analiti è compreso tra l'80% ed il 120%. Non si utilizza alcun fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

Nota Campionamento: Il campionamento si intende accreditato solo se il metodo non è indicato con l'asterisco ed è associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025.

Tutte le prove del presente rapporto di prova sono eseguite in categoria 0, salvo diversa indicazione riportata in corrispondenza al nome dell'analita.

Il limite inferiore dei misurandi viene calcolato moltiplicando il primo punto della curva (RL) per i fattori di scala quali pesate, diluizioni e variazioni di unità di misura (LRadjusted).

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a  $k=2$  con un intervallo di probabilità del 95%

L'incertezza riportata non tiene conto del contributo del campionamento.

**GIUDIZIO DI CONFORMITÀ**

Limite 1: D.Lgs. n° 18 del 23/02/2023 ss.mm.ii. + Decisione esecuzione (UE) 2022/679 della commissione del 19/01/2022 per beta-estradiolo e nonilfenolo

NESSUN SUPERAMENTO - **CONFORME** rispetto al limite per i parametri analizzati.

Limite 1:

| Parametro | U.M. | Valore | Incertezza | Limite |
|-----------|------|--------|------------|--------|
|-----------|------|--------|------------|--------|

**CONFORME** rispetto al **LIMITE 1** per i parametri analizzati.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

**I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.  
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.**

**Il Responsabile di Laboratorio**  
Dott. Francesco Troisi




– Fine Rapporto di Prova –

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO  
Protocollo Arrivo N. 8145/2026 del 01-04-2026  
Allegato 9 - Copia Documento

| RAPPORTO DI PROVA N 26LA07899                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DEL 30/03/2026 |            |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------|
| <b>COMMITTENTE:</b><br><b>INDIRIZZO COMMITTENTE:</b><br><b>PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:</b><br><b>UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:</b><br><b>PUNTO DI CAMPIONAMENTO:</b><br><b>DESCRIZIONE CAMPIONE:</b><br><b>CAMPIONAMENTO A CURA DI:</b><br><b>NOME E COGNOME CAMPIONATORE:</b><br><b>PROCEDURA:</b><br><b>N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:</b> | <b>I.T.L. S.P.A.</b><br>Via Lamberti Fab. A/4 Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta (CE)<br>00100070614<br>CASERTA<br>SANTA MARIA A VICO - VIA FIGLIARINI<br>ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO<br>TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL<br>ESTER ANGELA D'ALESSANDRO<br>ISO 5667-5:2006<br>20260326ED1100 |                |            |        |
| <b>DATA INIZIO CAMPIONAMENTO:</b> 26/03/2026<br><b>DATA FINE CAMPIONAMENTO:</b> 26/03/2026<br><b>DATA RICEZIONE CAMPIONE:</b> 26/03/2026<br><b>DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 26/03/2026<br><b>N° ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 26LA07899                                                                                                  | <b>ORA INIZIO CAMPIONAMENTO:</b> 11.00<br><b>ORA FINE CAMPIONAMENTO:</b> 11.06<br><br><b>ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 13.00                                                                                                                                                                      |                |            |        |
| <b>TIPO ANALISI:</b> Nitrati-Cloruro di Vinile<br><b>N° CATENA DI CUSTODIA:</b> 20260326ED0843CC<br><b>DATA INIZIO PROVE:</b> 26/03/2026                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |            |        |
| <b>DATA FINE PROVE:</b> 27/03/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |            |        |
| Parametro<br>Metodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | U.M.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Risultato      | Incertezza | Limiti |
| <b>PARAMETRI CHIMICO-FISICI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |            |        |
| CLORO ATTIVO LIBERO (Cat.III)<br>APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003                                                                                                                                                                                                                                                                          | mg/L                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,13           | ± 0,02     |        |
| TEMPERATURA (Cat.III)<br>APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003                                                                                                                                                                                                                                                                                  | °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14,2           | ± 1,0      |        |
| <b>COMPOSTI INORGANICI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |            |        |
| NITRATI<br>APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mg/L                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,77           | ± 0,69     | 50     |
| <b>COMPOSTI ORGANICI ALOGENATI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |            |        |
| CLORURO DI VINILE<br>EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                     | µg/L                                                                                                                                                                                                                                                                                               | < 0,01         |            | 0,5    |

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO  
Protocollo Arrivo N. 8145/2026 del 01-04-2026  
Allegato 8 - Copia Documento

**SEGUE RAPPORTO DI PROVA N 26LA07899**

**DEL 30/03/2026**

**Legenda:**

**U.M.** = unità di misura

**Cat.III** = prova eseguita in campo

**nd/NR** non determinabile/non rilevato

**\$** = informazione fornita dal cliente

**b.p.\p.c.** = da boccapozzo/da piano di campagna

► Parametro NON CONFORME

\* = prova non accreditata ACCREDIA

# = prova in subappalto

Il recupero dei singoli analiti è compreso tra l' 80% ed il 120%. Non si utilizza alcun fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

Nota Campionamento: Il campionamento si intende accreditato solo se il metodo non è indicato con l'asterisco ed è associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025.

Tutte le prove del presente rapporto di prova sono eseguite in categoria 0, salvo diversa indicazione riportata in corrispondenza al nome dell'analita.

Il limite inferiore dei misurandi viene calcolato moltiplicando il primo punto della curva (RL) per i fattori di scala quali pesate, diluizioni e variazioni di unità di misura (LRadjusted).

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a  $k=2$  con un intervallo di probabilità del 95%

L'incertezza riportata non tiene conto del contributo del campionamento.

**GIUDIZIO DI CONFORMITÀ**

Limite 1: D.Lgs. n° 18 del 23/02/2023 ss.mm.ii. + Decisione esecuzione (UE) 2022/679 della commissione del 19/01/2022 per beta-estradiolo e nonilfenolo

NESSUN SUPERAMENTO - **CONFORME** rispetto al limite per i parametri analizzati.

Limite 1:

| Parametro | U.M. | Valore | Incertezza | Limite |
|-----------|------|--------|------------|--------|
|-----------|------|--------|------------|--------|

**CONFORME** rispetto al **LIMITE 1** per i parametri analizzati.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

**I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.  
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.**

**Il Responsabile di Laboratorio**  
Dott. Francesco Troisi




– Fine Rapporto di Prova –

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO  
Protocollo Arrivo N. 8145/2026 del 01-04-2026  
Allegato 8 - Copia Documento

| RAPPORTO DI PROVA N 26LA07900                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DEL 30/03/2026 |            |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------|
| <b>COMMITTENTE:</b><br><b>INDIRIZZO COMMITTENTE:</b><br><b>PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:</b><br><b>UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:</b><br><b>PUNTO DI CAMPIONAMENTO:</b><br><b>DESCRIZIONE CAMPIONE:</b><br><b>CAMPIONAMENTO A CURA DI:</b><br><b>NOME E COGNOME CAMPIONATORE:</b><br><b>PROCEDURA:</b><br><b>N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:</b> | <b>I.T.L. S.P.A.</b><br>Via Lamberti Fab. A/4 Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta (CE)<br>00100070614<br>CASERTA<br>SANTA MARIA A VICO - VIA DIANA N°72<br>ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO<br>TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL<br>ESTER ANGELA D'ALESSANDRO<br>ISO 5667-5:2006<br>20260326ED1122 |                |            |        |
| <b>DATA INIZIO CAMPIONAMENTO:</b> 26/03/2026<br><b>DATA FINE CAMPIONAMENTO:</b> 26/03/2026<br><b>DATA RICEZIONE CAMPIONE:</b> 26/03/2026<br><b>DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 26/03/2026<br><b>N° ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 26LA07900                                                                                                  | <b>ORA INIZIO CAMPIONAMENTO:</b> 11.22<br><b>ORA FINE CAMPIONAMENTO:</b> 11.30<br><br><b>ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 13.00                                                                                                                                                                      |                |            |        |
| <b>TIPO ANALISI:</b> Nitrati-Cloruro di Vinile<br><b>N° CATENA DI CUSTODIA:</b> 20260326ED0843CC<br><b>DATA INIZIO PROVE:</b> 26/03/2026                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |            |        |
| <b>DATA FINE PROVE:</b> 27/03/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |            |        |
| Parametro<br>Metodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | U.M.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Risultato      | Incertezza | Limiti |
| <b>PARAMETRI CHIMICO-FISICI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |            |        |
| CLORO ATTIVO LIBERO (Cat.III)<br>APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003                                                                                                                                                                                                                                                                          | mg/L                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,11           | ± 0,02     |        |
| TEMPERATURA (Cat.III)<br>APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003                                                                                                                                                                                                                                                                                  | °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15,4           | ± 1,0      |        |
| <b>COMPOSTI INORGANICI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |            |        |
| NITRATI<br>APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mg/L                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,37           | ± 0,59     | 50     |
| <b>COMPOSTI ORGANICI ALOGENATI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |            |        |
| CLORURO DI VINILE<br>EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                     | µg/L                                                                                                                                                                                                                                                                                               | < 0,01         |            | 0,5    |

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO  
Protocollo Arrivo N. 8145/2026 del 01-04-2026  
Allegato 7 - Copia Documento

**SEGUE RAPPORTO DI PROVA N 26LA07900**

**DEL 30/03/2026**

**Legenda:**

**U.M.** = unità di misura

**Cat. III** = prova eseguita in campo

**nd/NR** non determinabile/non rilevato

**\$** = informazione fornita dal cliente

**b.p.\p.c.** = da boccapozzo/da piano di campagna

► Parametro **NON CONFORME**

\* = prova non accreditata ACCREDIA

# = prova in subappalto

Il recupero dei singoli analiti è compreso tra l'80% ed il 120%. Non si utilizza alcun fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

Nota Campionamento: Il campionamento si intende accreditato solo se il metodo non è indicato con l'asterisco ed è associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025.

Tutte le prove del presente rapporto di prova sono eseguite in categoria 0, salvo diversa indicazione riportata in corrispondenza al nome dell'analita.

Il limite inferiore dei misurandi viene calcolato moltiplicando il primo punto della curva (RL) per i fattori di scala quali pesate, diluizioni e variazioni di unità di misura (LRadjusted).

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a  $k=2$  con un intervallo di probabilità del 95%

L'incertezza riportata non tiene conto del contributo del campionamento.

**GIUDIZIO DI CONFORMITÀ**

Limite 1: D.Lgs. n° 18 del 23/02/2023 ss.mm.ii. + Decisione esecuzione (UE) 2022/679 della commissione del 19/01/2022 per beta-estradiolo e nonilfenolo

NESSUN SUPERAMENTO - **CONFORME** rispetto al limite per i parametri analizzati.

Limite 1:

| Parametro | U.M. | Valore | Incertezza | Limite |
|-----------|------|--------|------------|--------|
|-----------|------|--------|------------|--------|

**CONFORME** rispetto al **LIMITE 1** per i parametri analizzati.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

**I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.  
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.**

**Il Responsabile di Laboratorio**  
Dott. Francesco Troisi




– Fine Rapporto di Prova –

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO  
Protocollo Arrivo N. 8145/2026 del 01-04-2026  
Allegato 7 - Copia Documento

| RAPPORTO DI PROVA N 26LA07889                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DEL 30/03/2026 |            |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------|
| <b>COMMITTENTE:</b><br><b>INDIRIZZO COMMITTENTE:</b><br><b>PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:</b><br><b>UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:</b><br><b>PUNTO DI CAMPIONAMENTO:</b><br><b>DESCRIZIONE CAMPIONE:</b><br><b>CAMPIONAMENTO A CURA DI:</b><br><b>NOME E COGNOME CAMPIONATORE:</b><br><b>PROCEDURA:</b><br><b>N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:</b> | <b>I.T.L. S.P.A.</b><br>Via Lamberti Fab. A/4 Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta (CE)<br>00100070614<br>CASERTA<br>SANTA MARIA A VICO - PIAZZETTA ROSCIANO<br>ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO<br>TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL<br>ESTER ANGELA D'ALESSANDRO<br>ISO 5667-5:2006<br>20260326ED0928 |                |            |        |
| <b>DATA INIZIO CAMPIONAMENTO:</b> 26/03/2026<br><b>DATA FINE CAMPIONAMENTO:</b> 26/03/2026<br><b>DATA RICEZIONE CAMPIONE:</b> 26/03/2026<br><b>DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 26/03/2026<br><b>N° ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 26LA07889                                                                                                  | <b>ORA INIZIO CAMPIONAMENTO:</b> 09.28<br><b>ORA FINE CAMPIONAMENTO:</b> 09.33<br><br><b>ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 13.00                                                                                                                                                                          |                |            |        |
| <b>TIPO ANALISI:</b> Nitrati-Cloruro di Vinile<br><b>N° CATENA DI CUSTODIA:</b> 20260326ED0843CC<br><b>DATA INIZIO PROVE:</b> 26/03/2026                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |            |        |
| <b>DATA FINE PROVE:</b> 27/03/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |            |        |
| Parametro<br>Metodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | U.M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Risultato      | Incertezza | Limiti |
| <b>PARAMETRI CHIMICO-FISICI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |            |        |
| CLORO ATTIVO LIBERO (Cat.III)<br>APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003                                                                                                                                                                                                                                                                          | mg/L                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,07           | ± 0,01     |        |
| TEMPERATURA (Cat.III)<br>APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003                                                                                                                                                                                                                                                                                  | °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14,5           | ± 1,0      |        |
| <b>COMPOSTI INORGANICI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |            |        |
| NITRATI<br>APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mg/L                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31,0           | ± 7,8      | 50     |
| <b>COMPOSTI ORGANICI ALOGENATI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |            |        |
| CLORURO DI VINILE<br>EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                     | µg/L                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | < 0,01         |            | 0,5    |

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO  
Protocollo Arrivo N. 8145/2026 del 01-04-2026  
Allegato 6 - Copia Documento

**SEGUE RAPPORTO DI PROVA N 26LA07889**

**DEL 30/03/2026**

**Legenda:**

**U.M.** = unità di misura

**Cat. III** = prova eseguita in campo

**nd/NR** non determinabile/non rilevato

**\$** = informazione fornita dal cliente

**b.p.\p.c.** = da boccapozzo/da piano di campagna

► Parametro **NON CONFORME**

\* = prova non accreditata ACCREDIA

# = prova in subappalto

Il recupero dei singoli analiti è compreso tra l' 80% ed il 120%. Non si utilizza alcun fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

Nota Campionamento: Il campionamento si intende accreditato solo se il metodo non è indicato con l'asterisco ed è associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025.

Tutte le prove del presente rapporto di prova sono eseguite in categoria 0, salvo diversa indicazione riportata in corrispondenza al nome dell'analita.

Il limite inferiore dei misurandi viene calcolato moltiplicando il primo punto della curva (RL) per i fattori di scala quali pesate, diluizioni e variazioni di unità di misura (LRadjusted).

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a k=2 con un intervallo di probabilità del 95%

L'incertezza riportata non tiene conto del contributo del campionamento.

**GIUDIZIO DI CONFORMITÀ**

Limite 1: D.Lgs. n° 18 del 23/02/2023 ss.mm.ii. + Decisione esecuzione (UE) 2022/679 della commissione del 19/01/2022 per beta-estradiolo e nonilfenolo

NESSUN SUPERAMENTO - **CONFORME** rispetto al limite per i parametri analizzati.

Limite 1:

| Parametro | U.M. | Valore | Incertezza | Limite |
|-----------|------|--------|------------|--------|
|-----------|------|--------|------------|--------|

**CONFORME** rispetto al **LIMITE 1** per i parametri analizzati.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

**I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.  
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.**

**Il Responsabile di Laboratorio**  
Dott. Francesco Troisi




– Fine Rapporto di Prova –

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO  
Protocollo Arrivo N. 8145/2026 del 01-04-2026  
Allegato 6 - Copia Documento

| RAPPORTO DI PROVA N 26LA07887           |  | DEL 30/03/2026                                                |  |
|-----------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|--|
| COMMITTENTE:                            |  | I.T.L. S.P.A.                                                 |  |
| INDIRIZZO COMMITTENTE:                  |  | Via Lamberti Fab. A/4 Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta (CE) |  |
| PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:           |  | 00100070614                                                   |  |
| UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:               |  | CASERTA                                                       |  |
| PUNTO DI CAMPIONAMENTO:                 |  | SANTA MARIA A VICO - PIAZZETTA PADRE PIO                      |  |
| DESCRIZIONE CAMPIONE:                   |  | ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO                              |  |
| CAMPIONAMENTO A CURA DI:                |  | TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL                            |  |
| NOME E COGNOME CAMPIONATORE:            |  | ESTER ANGELA D'ALESSANDRO                                     |  |
| PROCEDURA:                              |  | ISO 5667-5:2006                                               |  |
| N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:            |  | 20260326ED0907                                                |  |
| DATA INIZIO CAMPIONAMENTO: 26/03/2026   |  | ORA INIZIO CAMPIONAMENTO: 09.07                               |  |
| DATA FINE CAMPIONAMENTO: 26/03/2026     |  | ORA FINE CAMPIONAMENTO: 09.12                                 |  |
| DATA RICEZIONE CAMPIONE: 26/03/2026     |  |                                                               |  |
| DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 26/03/2026  |  | ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 13.00                              |  |
| N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 26LA07887     |  |                                                               |  |
| TIPO ANALISI: Nitrati-Cloruro di Vinile |  |                                                               |  |
| N° CATENA DI CUSTODIA: 20260326ED0843CC |  |                                                               |  |
| DATA INIZIO PROVE: 26/03/2026           |  | DATA FINE PROVE: 27/03/2026                                   |  |

| Parametro<br>Metodo                                             | U.M. | Risultato | Incertezza | Limiti    |
|-----------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|-----------|
| <b>PARAMETRI CHIMICO-FISICI</b>                                 |      |           |            |           |
| CLORO ATTIVO LIBERO (Cat.III)<br>APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 | mg/L | 0,25      | ±          | 0,04      |
| TEMPERATURA (Cat.III)<br>APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003         | °C   | 12,4      | ±          | 1,0       |
| <b>COMPOSTI INORGANICI</b>                                      |      |           |            |           |
| NITRATI<br>APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003                       | mg/L | 20,5      | ±          | 5,1<br>50 |
| <b>COMPOSTI ORGANICI ALOGENATI</b>                              |      |           |            |           |
| CLORURO DI VINILE<br>EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018            | µg/L | < 0,01    |            | 0,5       |

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO  
Protocollo Arrivo N. 8145/2026 del 01-04-2026  
Allegato 5 - Copia Documento

**SEGUE RAPPORTO DI PROVA N 26LA07887**

**DEL 30/03/2026**

**Legenda:**

**U.M.** = unità di misura

**Cat.III** = prova eseguita in campo

**nd/NR** non determinabile/non rilevato

**\$** = informazione fornita dal cliente

**b.p.\p.c.** = da boccapozzo/da piano di campagna

► Parametro **NON CONFORME**

\* = prova non accreditata ACCREDIA

# = prova in subappalto

Il recupero dei singoli analiti è compreso tra l' 80% ed il 120%. Non si utilizza alcun fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

Nota Campionamento: Il campionamento si intende accreditato solo se il metodo non è indicato con l'asterisco ed è associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025.

Tutte le prove del presente rapporto di prova sono eseguite in categoria 0, salvo diversa indicazione riportata in corrispondenza al nome dell'analita.

Il limite inferiore dei misurandi viene calcolato moltiplicando il primo punto della curva (RL) per i fattori di scala quali pesate, diluizioni e variazioni di unità di misura (LRadjusted).

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a  $k=2$  con un intervallo di probabilità del 95%

L'incertezza riportata non tiene conto del contributo del campionamento.

**GIUDIZIO DI CONFORMITÀ**

Limite 1: D.Lgs. n° 18 del 23/02/2023 ss.mm.ii. + Decisione esecuzione (UE) 2022/679 della commissione del 19/01/2022 per beta-estradiolo e nonilfenolo

NESSUN SUPERAMENTO - **CONFORME** rispetto al limite per i parametri analizzati.

Limite 1:

| Parametro | U.M. | Valore | Incetezza | Limite |
|-----------|------|--------|-----------|--------|
|-----------|------|--------|-----------|--------|

**CONFORME** rispetto al **LIMITE 1** per i parametri analizzati.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

**I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.  
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.**

**Il Responsabile di Laboratorio**  
Dott. Francesco Troisi




– Fine Rapporto di Prova –

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO  
Protocollo Arrivo N. 8145/2026 del 01-04-2026  
Allegato 5 - Copia Documento

| RAPPORTO DI PROVA N 26LA07886                  |                                                               | DEL 30/03/2026 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>COMMITTENTE:</b>                            | <b>I.T.L. S.P.A.</b>                                          |                |
| <b>INDIRIZZO COMMITTENTE:</b>                  | Via Lamberti Fab. A/4 Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta (CE) |                |
| <b>PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:</b>           | 00100070614                                                   |                |
| <b>UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:</b>               | CASERTA                                                       |                |
| <b>PUNTO DI CAMPIONAMENTO:</b>                 | SANTA MARIA A VICO - PIAZZA ROMA                              |                |
| <b>DESCRIZIONE CAMPIONE:</b>                   | ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO                              |                |
| <b>CAMPIONAMENTO A CURA DI:</b>                | TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL                            |                |
| <b>NOME E COGNOME CAMPIONATORE:</b>            | ESTER ANGELA D'ALESSANDRO                                     |                |
| <b>PROCEDURA:</b>                              | ISO 5667-5:2006                                               |                |
| <b>N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:</b>            | 20260326ED0855                                                |                |
| <b>DATA INIZIO CAMPIONAMENTO:</b> 26/03/2026   | <b>ORA INIZIO CAMPIONAMENTO:</b> 08.55                        |                |
| <b>DATA FINE CAMPIONAMENTO:</b> 26/03/2026     | <b>ORA FINE CAMPIONAMENTO:</b> 09.03                          |                |
| <b>DATA RICEZIONE CAMPIONE:</b> 26/03/2026     |                                                               |                |
| <b>DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 26/03/2026  | <b>ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 13.00                       |                |
| <b>N° ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 26LA07886     |                                                               |                |
| <b>TIPO ANALISI:</b> Nitrati-Cloruro di Vinile |                                                               |                |
| <b>N° CATENA DI CUSTODIA:</b> 20260326ED0843CC |                                                               |                |
| <b>DATA INIZIO PROVE:</b> 26/03/2026           | <b>DATA FINE PROVE:</b> 27/03/2026                            |                |

| Parametro<br>Metodo                                             | U.M. | Risultato | Incertezza | Limiti    |
|-----------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|-----------|
| <b>PARAMETRI CHIMICO-FISICI</b>                                 |      |           |            |           |
| CLORO ATTIVO LIBERO (Cat.III)<br>APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 | mg/L | 0,16      | ±          | 0,02      |
| TEMPERATURA (Cat.III)<br>APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003         | °C   | 14,5      | ±          | 1,0       |
| <b>COMPOSTI INORGANICI</b>                                      |      |           |            |           |
| NITRATI<br>APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003                       | mg/L | 31,3      | ±          | 7,8<br>50 |
| <b>COMPOSTI ORGANICI ALOGENATI</b>                              |      |           |            |           |
| CLORURO DI VINILE<br>EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018            | µg/L | < 0,01    |            | 0,5       |

**SEGUE RAPPORTO DI PROVA N 26LA07886**

**DEL 30/03/2026**

**Legenda:**

**U.M.** = unità di misura

**Cat. III** = prova eseguita in campo

**nd/NR** non determinabile/non rilevato

**\$** = informazione fornita dal cliente

**b.p.\p.c.** = da boccapozzo/da piano di campagna

► Parametro NON CONFORME

\* = prova non accreditata ACCREDIA

# = prova in subappalto

Il recupero dei singoli analiti è compreso tra l'80% ed il 120%. Non si utilizza alcun fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

Nota Campionamento: Il campionamento si intende accreditato solo se il metodo non è indicato con l'asterisco ed è associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025.

Tutte le prove del presente rapporto di prova sono eseguite in categoria 0, salvo diversa indicazione riportata in corrispondenza al nome dell'analita.

Il limite inferiore dei misurandi viene calcolato moltiplicando il primo punto della curva (RL) per i fattori di scala quali pesate, diluizioni e variazioni di unità di misura (LRadjusted).

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a  $k=2$  con un intervallo di probabilità del 95%

L'incertezza riportata non tiene conto del contributo del campionamento.

**GIUDIZIO DI CONFORMITÀ**

Limite 1: D.Lgs. n° 18 del 23/02/2023 ss.mm.ii. + Decisione esecuzione (UE) 2022/679 della commissione del 19/01/2022 per beta-estradiolo e nonilfenolo

NESSUN SUPERAMENTO - **CONFORME** rispetto al limite per i parametri analizzati.

Limite 1:


| Parametro | U.M. | Valore | Incetezza | Limite |
|-----------|------|--------|-----------|--------|
|-----------|------|--------|-----------|--------|

**CONFORME** rispetto al **LIMITE 1** per i parametri analizzati.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

**I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.  
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.**

**Il Responsabile di Laboratorio**  
Dott. Francesco Troisi

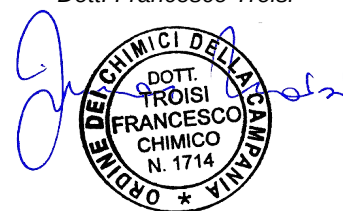


– Fine Rapporto di Prova –

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO  
Protocollo Arrivo N. 8145/2026 del 01-04-2026  
Allegato 4 - Copia Documento

| RAPPORTO DI PROVA N 26LA07888                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DEL 30/03/2026 |            |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------|
| <b>COMMITTENTE:</b><br><b>INDIRIZZO COMMITTENTE:</b><br><b>PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:</b><br><b>UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:</b><br><b>PUNTO DI CAMPIONAMENTO:</b><br><b>DESCRIZIONE CAMPIONE:</b><br><b>CAMPIONAMENTO A CURA DI:</b><br><b>NOME E COGNOME CAMPIONATORE:</b><br><b>PROCEDURA:</b><br><b>N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:</b> | <b>I.T.L. S.P.A.</b><br>Via Lamberti Fab. A/4 Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta (CE)<br>00100070614<br>CASERTA<br>SANTA MARIA A VICO - PIAZZA ARAGONA<br>ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO<br>TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL<br>ESTER ANGELA D'ALESSANDRO<br>ISO 5667-5:2006<br>20260326ED0919 |                |            |        |
| <b>DATA INIZIO CAMPIONAMENTO:</b> 26/03/2026<br><b>DATA FINE CAMPIONAMENTO:</b> 26/03/2026<br><b>DATA RICEZIONE CAMPIONE:</b> 26/03/2026<br><b>DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 26/03/2026<br><b>N° ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 26LA07888                                                                                                  | <b>ORA INIZIO CAMPIONAMENTO:</b> 09.19<br><b>ORA FINE CAMPIONAMENTO:</b> 09.24<br><br><b>ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 13.00                                                                                                                                                                      |                |            |        |
| <b>TIPO ANALISI:</b> Nitrati-Cloruro di Vinile<br><b>N° CATENA DI CUSTODIA:</b> 20260326ED0843CC<br><b>DATA INIZIO PROVE:</b> 26/03/2026                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |            |        |
| <b>DATA FINE PROVE:</b> 27/03/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |            |        |
| Parametro<br>Metodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | U.M.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Risultato      | Incertezza | Limiti |
| <b>PARAMETRI CHIMICO-FISICI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |            |        |
| CLORO ATTIVO LIBERO (Cat.III)<br>APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003                                                                                                                                                                                                                                                                          | mg/L                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,22           | ± 0,03     |        |
| TEMPERATURA (Cat.III)<br>APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003                                                                                                                                                                                                                                                                                  | °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15,7           | ± 1,0      |        |
| <b>COMPOSTI INORGANICI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |            |        |
| NITRATI<br>APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mg/L                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 29,6           | ± 7,4      | 50     |
| <b>COMPOSTI ORGANICI ALOGENATI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |            |        |
| CLORURO DI VINILE<br>EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                     | µg/L                                                                                                                                                                                                                                                                                               | < 0,01         |            | 0,5    |

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO  
Protocollo Arrivo N. 8145/2026 del 01-04-2026  
Allegato 3 - Copia Documento

**SEGUE RAPPORTO DI PROVA N 26LA07888**

**DEL 30/03/2026**

**Legenda:**

**U.M.** = unità di misura

**Cat. III** = prova eseguita in campo

**nd/NR** non determinabile/non rilevato

**\$** = informazione fornita dal cliente

**b.p.\p.c.** = da boccapozzo/da piano di campagna

► Parametro **NON CONFORME**

\* = prova non accreditata ACCREDIA

# = prova in subappalto

Il recupero dei singoli analiti è compreso tra l' 80% ed il 120%. Non si utilizza alcun fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

Nota Campionamento: Il campionamento si intende accreditato solo se il metodo non è indicato con l'asterisco ed è associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025.

Tutte le prove del presente rapporto di prova sono eseguite in categoria 0, salvo diversa indicazione riportata in corrispondenza al nome dell'analita.

Il limite inferiore dei misurandi viene calcolato moltiplicando il primo punto della curva (RL) per i fattori di scala quali pesate, diluizioni e variazioni di unità di misura (LRadjusted).

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a  $k=2$  con un intervallo di probabilità del 95%

L'incertezza riportata non tiene conto del contributo del campionamento.

**GIUDIZIO DI CONFORMITÀ**

Limite 1: D.Lgs. n° 18 del 23/02/2023 ss.mm.ii. + Decisione esecuzione (UE) 2022/679 della commissione del 19/01/2022 per beta-estradiolo e nonilfenolo

NESSUN SUPERAMENTO - **CONFORME** rispetto al limite per i parametri analizzati.

Limite 1:


| Parametro | U.M. | Valore | Incertezza | Limite |
|-----------|------|--------|------------|--------|
|-----------|------|--------|------------|--------|

**CONFORME** rispetto al **LIMITE 1** per i parametri analizzati.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

**I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.  
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.**

**Il Responsabile di Laboratorio**  
Dott. Francesco Troisi

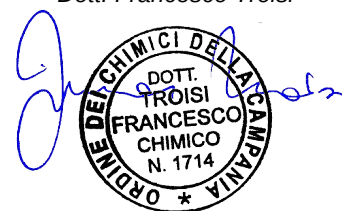


– Fine Rapporto di Prova –

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO  
Protocollo Arrivo N. 8145/2026 del 01-04-2026  
Allegato 3 - Copia Documento

| RAPPORTO DI PROVA N 26LA07885                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DEL 30/03/2026 |            |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------|
| <b>COMMITTENTE:</b><br><b>INDIRIZZO COMMITTENTE:</b><br><b>PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:</b><br><b>UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:</b><br><b>PUNTO DI CAMPIONAMENTO:</b><br><b>DESCRIZIONE CAMPIONE:</b><br><b>CAMPIONAMENTO A CURA DI:</b><br><b>NOME E COGNOME CAMPIONATORE:</b><br><b>PROCEDURA:</b><br><b>N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:</b> | <b>I.T.L. S.P.A.</b><br>Via Lamberti Fab. A/4 Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta (CE)<br>00100070614<br>CASERTA<br>SANTA MARIA A VICO - LOCALITA' SAN MARCO<br>ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO<br>TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL<br>ESTER ANGELA D'ALESSANDRO<br>ISO 5667-5:2006<br>20260326ED0843 |                |            |        |
| <b>DATA INIZIO CAMPIONAMENTO:</b> 26/03/2026<br><b>DATA FINE CAMPIONAMENTO:</b> 26/03/2026<br><b>DATA RICEZIONE CAMPIONE:</b> 26/03/2026<br><b>DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 26/03/2026<br><b>N° ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 26LA07885                                                                                                  | <b>ORA INIZIO CAMPIONAMENTO:</b> 08.43<br><b>ORA FINE CAMPIONAMENTO:</b> 08.49<br><br><b>ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 13.00                                                                                                                                                                           |                |            |        |
| <b>TIPO ANALISI:</b> Nitrati-Cloruro di Vinile<br><b>N° CATENA DI CUSTODIA:</b> 20260326ED0843CC<br><b>DATA INIZIO PROVE:</b> 26/03/2026                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |            |        |
| <b>DATA FINE PROVE:</b> 27/03/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |            |        |
| Parametro<br>Metodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | U.M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Risultato      | Incertezza | Limiti |
| <b>PARAMETRI CHIMICO-FISICI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |            |        |
| CLORO ATTIVO LIBERO (Cat.III)<br>APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003                                                                                                                                                                                                                                                                          | mg/L                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,14           | ± 0,02     |        |
| TEMPERATURA (Cat.III)<br>APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003                                                                                                                                                                                                                                                                                  | °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,4           | ± 1,0      |        |
| <b>COMPOSTI INORGANICI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |            |        |
| NITRATI<br>APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mg/L                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 29,3           | ± 7,3      | 50     |
| <b>COMPOSTI ORGANICI ALOGENATI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |            |        |
| CLORURO DI VINILE<br>EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                     | µg/L                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | < 0,01         |            | 0,5    |

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO  
Protocollo Arrivo N. 8145/2026 del 01-04-2026  
Allegato 2 - Copia Documento

**SEGUE RAPPORTO DI PROVA N 26LA07885**

**DEL 30/03/2026**

**Legenda:**

**U.M.** = unità di misura

**Cat. III** = prova eseguita in campo

**nd/NR** non determinabile/non rilevato

**\$** = informazione fornita dal cliente

**b.p.\p.c.** = da boccapozzo/da piano di campagna

► Parametro **NON CONFORME**

\* = prova non accreditata ACCREDIA

# = prova in subappalto

Il recupero dei singoli analiti è compreso tra l'80% ed il 120%. Non si utilizza alcun fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

Nota Campionamento: Il campionamento si intende accreditato solo se il metodo non è indicato con l'asterisco ed è associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025.

Tutte le prove del presente rapporto di prova sono eseguite in categoria 0, salvo diversa indicazione riportata in corrispondenza al nome dell'analita.

Il limite inferiore dei misurandi viene calcolato moltiplicando il primo punto della curva (RL) per i fattori di scala quali pesate, diluizioni e variazioni di unità di misura (LRadjusted).

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a  $k=2$  con un intervallo di probabilità del 95%

L'incertezza riportata non tiene conto del contributo del campionamento.

**GIUDIZIO DI CONFORMITÀ**

Limite 1: D.Lgs. n° 18 del 23/02/2023 ss.mm.ii. + Decisione esecuzione (UE) 2022/679 della commissione del 19/01/2022 per beta-estradiolo e nonilfenolo

NESSUN SUPERAMENTO - **CONFORME** rispetto al limite per i parametri analizzati.

Limite 1:


| Parametro | U.M. | Valore | Incertezza | Limite |
|-----------|------|--------|------------|--------|
|-----------|------|--------|------------|--------|

**CONFORME** rispetto al **LIMITE 1** per i parametri analizzati.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

**I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.  
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.**

**Il Responsabile di Laboratorio**  
Dott. Francesco Troisi

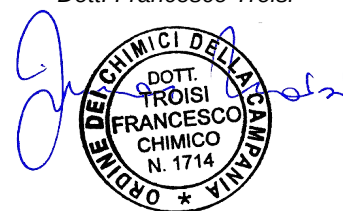


– Fine Rapporto di Prova –

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO  
Protocollo Arrivo N. 8145/2026 del 01-04-2026  
Allegato 2 - Copia Documento

| RAPPORTO DI PROVA N 26LA07897           |  | DEL 30/03/2026                                                |  |
|-----------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|--|
| COMMITTENTE:                            |  | I.T.L. S.P.A.                                                 |  |
| INDIRIZZO COMMITTENTE:                  |  | Via Lamberti Fab. A/4 Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta (CE) |  |
| PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:           |  | 00100070614                                                   |  |
| UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:               |  | CASERTA                                                       |  |
| PUNTO DI CAMPIONAMENTO:                 |  | SANTA MARIA A VICO - VIA MAIELLI                              |  |
| DESCRIZIONE CAMPIONE:                   |  | ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO                              |  |
| CAMPIONAMENTO A CURA DI:                |  | TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL                            |  |
| NOME E COGNOME CAMPIONATORE:            |  | ESTER ANGELA D'ALESSANDRO                                     |  |
| PROCEDURA:                              |  | ISO 5667-5:2006                                               |  |
| N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:            |  | 20260326ED1050                                                |  |
| DATA INIZIO CAMPIONAMENTO: 26/03/2026   |  | ORA INIZIO CAMPIONAMENTO: 10.50                               |  |
| DATA FINE CAMPIONAMENTO: 26/03/2026     |  | ORA FINE CAMPIONAMENTO: 10.56                                 |  |
| DATA RICEZIONE CAMPIONE: 26/03/2026     |  |                                                               |  |
| DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 26/03/2026  |  | ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 13.00                              |  |
| N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 26LA07897     |  |                                                               |  |
| TIPO ANALISI: Nitrati-Cloruro di Vinile |  |                                                               |  |
| N° CATENA DI CUSTODIA: 20260326ED0843CC |  |                                                               |  |
| DATA INIZIO PROVE: 26/03/2026           |  | DATA FINE PROVE: 30/03/2026                                   |  |

| Parametro<br>Metodo                                             | U.M. | Risultato | Incertezza | Limiti |
|-----------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|--------|
| <b>PARAMETRI CHIMICO-FISICI</b>                                 |      |           |            |        |
| CLORO ATTIVO LIBERO (Cat.III)<br>APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 | mg/L | < 0,05    |            |        |
| TEMPERATURA (Cat.III)<br>APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003         | °C   | 13,5      | ± 1,0      |        |
| <b>COMPOSTI INORGANICI</b>                                      |      |           |            |        |
| NITRATI<br>APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003                       | mg/L | 17,7      | ± 4,4      | 50     |
| <b>COMPOSTI ORGANICI ALOGENATI</b>                              |      |           |            |        |
| CLORURO DI VINILE<br>EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018            | µg/L | < 0,01    |            | 0,5    |

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO  
Protocollo Arrivo N. 8145/2026 del 01-04-2026  
Allegato 1 - Copia Documento

**SEGUE RAPPORTO DI PROVA N 26LA07897**

**DEL 30/03/2026**

**Legenda:**

**U.M.** = unità di misura

**Cat. III** = prova eseguita in campo

**nd/NR** non determinabile/non rilevato

**\$** = informazione fornita dal cliente

**b.p.\p.c.** = da boccapozzo/da piano di campagna

► Parametro **NON CONFORME**

\* = prova non accreditata ACCREDIA

# = prova in subappalto

Il recupero dei singoli analiti è compreso tra l'80% ed il 120%. Non si utilizza alcun fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

Nota Campionamento: Il campionamento si intende accreditato solo se il metodo non è indicato con l'asterisco ed è associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025.

Tutte le prove del presente rapporto di prova sono eseguite in categoria 0, salvo diversa indicazione riportata in corrispondenza al nome dell'analita.

Il limite inferiore dei misurandi viene calcolato moltiplicando il primo punto della curva (RL) per i fattori di scala quali pesate, diluizioni e variazioni di unità di misura (LRadjusted).

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a  $k=2$  con un intervallo di probabilità del 95%

L'incertezza riportata non tiene conto del contributo del campionamento.

**GIUDIZIO DI CONFORMITÀ**

Limite 1: D.Lgs. n° 18 del 23/02/2023 ss.mm.ii. + Decisione esecuzione (UE) 2022/679 della commissione del 19/01/2022 per beta-estradiolo e nonilfenolo

NESSUN SUPERAMENTO - **CONFORME** rispetto al limite per i parametri analizzati.

Limite 1:

| Parametro | U.M. | Valore | Incetezza | Limite |
|-----------|------|--------|-----------|--------|
|-----------|------|--------|-----------|--------|

**CONFORME** rispetto al **LIMITE 1** per i parametri analizzati.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

**I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.  
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.**

**Il Responsabile di Laboratorio**  
Dott. Francesco Troisi




– Fine Rapporto di Prova –

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO  
Protocollo Arrivo N. 8145/2026 del 01-04-2026  
Allegato 1 - Copia Documento

- **Comune di SANTA MARIA A VICO**  
PEC: [protocollo@pec.comunesantamariaavico.it](mailto:protocollo@pec.comunesantamariaavico.it)

- E, p.c. **ASL CASERTA Dipartimento di Prevenzione**  
PEC: [uopc.maddaloni@pec.aslcaserta.it](mailto:uopc.maddaloni@pec.aslcaserta.it)

Oggetto: trasmissione dell'esito analitico dei campionamenti sul territorio comunale.

In riferimento alla Ordinanza n.16 del 29/01/2026 si trasmettono i Rapporti di prova dei campionamenti effettuati in data 26/03/26, anticipati nella comunicazione di ieri, in cui si evince che i valori "nitrato" e "cloruro di vinile" sono conformi al D.Lgs 18/23.

Cordialmente.

**SERVIZIO QUALITA' DELLE ACQUE**  
**Il Responsabile**  
**dr. Francesco DE ROSA**



DE ROSA  
FRANCESCO  
01.04.2026  
09:50:16  
GMT+02:00

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO  
Protocollo Arrivo N. 8145/2026 del 01-04-2026  
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente