

RAPPORTO DI PROVA N 26LA06985

DEL 19/03/2026

COMMITTENTE:	I.T.L. S.P.A.
INDIRIZZO COMMITTENTE:	Via Lamberti Fab. A/4 Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta (CE)
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	00100070614
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	SANTA MARIA A VICO - CASERTA
PUNTO DI CAMPIONAMENTO:	VIA PRIORI
DESCRIZIONE CAMPIONE:	ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL
NOME E COGNOME CAMPIONATORE:	MARCELLO SASSI
PROCEDURA:	ISO 5667-5:2006
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:	20260317MS1006

DATA INIZIO CAMPIONAMENTO: 17/03/2026	ORA INIZIO CAMPIONAMENTO: 10.06
DATA FINE CAMPIONAMENTO: 17/03/2026	ORA FINE CAMPIONAMENTO: 10.10
DATA RICEZIONE CAMPIONE: 17/03/2026	
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 17/03/2026	ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 15.00
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 26LA06985	

TIPO ANALISI: Nitrati
N° CATENA DI CUSTODIA: 20260317MS0930CC
DATA INIZIO PROVE: 17/03/2026

DATA FINE PROVE: 18/03/2026

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza	Limiti
---------------------	------	-----------	------------	--------

PARAMETRI CHIMICO-FISICI

CLORO ATTIVO LIBERO (Cat.III) APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	mg/L	0,22	±	0,03
TEMPERATURA (Cat.III) APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	14,1	±	1,0

COMPOSTI INORGANICI

NITRATI APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L	24,0	±	6,0	50
---	------	-------------	---	-----	----

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Protocollo Arrivo N. 7114/2026 del 19-03-2026
Allegato 12 - Copia Documento

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N 26LA06985

DEL 19/03/2026

Legenda:

U.M. = unità di misura

Cat. III = prova eseguita in campo

nd/NR non determinabile/non rilevato

\$ = informazione fornita dal cliente

b.p.\p.c. = da boccapozzo/da piano di campagna

► Parametro **NON CONFORME**

* = prova non accreditata ACCREDIA

= prova in subappalto

Il recupero dei singoli analiti è compreso tra l'80% ed il 120%. Non si utilizza alcun fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

Nota Campionamento: Il campionamento si intende accreditato solo se il metodo non è indicato con l'asterisco ed è associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025.

Tutte le prove del presente rapporto di prova sono eseguite in categoria 0, salvo diversa indicazione riportata in corrispondenza al nome dell'analita.

Il limite inferiore dei misurandi viene calcolato moltiplicando il primo punto della curva (RL) per i fattori di scala quali pesate, diluizioni e variazioni di unità di misura (LRadjusted).

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a $k=2$ con un intervallo di probabilità del 95%

L'incertezza riportata non tiene conto del contributo del campionamento.

GIUDIZIO DI CONFORMITÀ

Limite 1: D.Lgs. n° 18 del 23/02/2023 ss.mm.ii. + Decisione esecuzione (UE) 2022/679 della commissione del 19/01/2022 per beta-estradiolo e nonilfenolo

NESSUN SUPERAMENTO - **CONFORME** rispetto al limite per i parametri analizzati.

Limite 1:

Parametro	U.M.	Valore	Incetezza	Limite
-----------	------	--------	-----------	--------

CONFORME rispetto al **LIMITE 1** per i parametri analizzati.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

**I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.**

Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Francesco Troisi




– Fine Rapporto di Prova –

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Protocollo Arrivo N. 7114/2026 del 19-03-2026
Allegato 12 - Copia Documento

RAPPORTO DI PROVA N 26LA06986		DEL 19/03/2026
COMMITTENTE:	I.T.L. S.P.A.	
INDIRIZZO COMMITTENTE:	Via Lamberti Fab. A/4 Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta (CE)	
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	00100070614	
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	SANTA MARIA A VICO - CASERTA	
PUNTO DI CAMPIONAMENTO:	VIA PAPI	
DESCRIZIONE CAMPIONE:	ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO	
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL	
NOME E COGNOME CAMPIONATORE:	MARCELLO SASSI	
PROCEDURA:	ISO 5667-5:2006	
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:	20260317MS1015	
DATA INIZIO CAMPIONAMENTO: 17/03/2026	ORA INIZIO CAMPIONAMENTO: 10.15	
DATA FINE CAMPIONAMENTO: 17/03/2026	ORA FINE CAMPIONAMENTO: 10.20	
DATA RICEZIONE CAMPIONE: 17/03/2026		
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 17/03/2026	ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 15.00	
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 26LA06986		
TIPO ANALISI: Nitrati		
N° CATENA DI CUSTODIA: 20260317MS0930CC		
DATA INIZIO PROVE: 17/03/2026	DATA FINE PROVE: 18/03/2026	

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza	Limiti
PARAMETRI CHIMICO-FISICI				
CLORO ATTIVO LIBERO (Cat.III) APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	mg/L	0,07	± 0,01	
TEMPERATURA (Cat.III) APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	12,9	± 1,0	
COMPOSTI INORGANICI				
NITRATI APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L	4,14	± 1,0	50

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N 26LA06986

DEL 19/03/2026

Legenda:

U.M. = unità di misura

Cat.III = prova eseguita in campo

nd/NR non determinabile/non rilevato

\$ = informazione fornita dal cliente

b.p.\p.c. = da boccapozzo/da piano di campagna

► Parametro **NON CONFORME**

* = prova non accreditata ACCREDIA

= prova in subappalto

Il recupero dei singoli analiti è compreso tra l' 80% ed il 120%. Non si utilizza alcun fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

Nota Campionamento: Il campionamento si intende accreditato solo se il metodo non è indicato con l'asterisco ed è associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025.

Tutte le prove del presente rapporto di prova sono eseguite in categoria 0, salvo diversa indicazione riportata in corrispondenza al nome dell'analita.

Il limite inferiore dei misurandi viene calcolato moltiplicando il primo punto della curva (RL) per i fattori di scala quali pesate, diluizioni e variazioni di unità di misura (LRadjusted).

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a $k=2$ con un intervallo di probabilità del 95%

L'incertezza riportata non tiene conto del contributo del campionamento.

GIUDIZIO DI CONFORMITÀ

Limite 1: D.Lgs. n° 18 del 23/02/2023 ss.mm.ii. + Decisione esecuzione (UE) 2022/679 della commissione del 19/01/2022 per beta-estradiolo e nonilfenolo

NESSUN SUPERAMENTO - **CONFORME** rispetto al limite per i parametri analizzati.

Limite 1:

Parametro	U.M.	Valore	Incetezza	Limite
-----------	------	--------	-----------	--------

CONFORME rispetto al **LIMITE 1** per i parametri analizzati.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

**I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.**

Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Francesco Troisi




– Fine Rapporto di Prova –

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Protocollo Arrivo N. 7114/2026 del 19-03-2026
Allegato 11 - Copia Documento

RAPPORTO DI PROVA N 26LA06989		DEL 19/03/2026
COMMITTENTE:	I.T.L. S.P.A.	
INDIRIZZO COMMITTENTE:	Via Lamberti Fab. A/4 Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta (CE)	
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	00100070614	
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	SANTA MARIA A VICO - CASERTA	
PUNTO DI CAMPIONAMENTO:	VIA MANDRE	
DESCRIZIONE CAMPIONE:	ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO	
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL	
NOME E COGNOME CAMPIONATORE:	MARCELLO SASSI	
PROCEDURA:	ISO 5667-5:2006	
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:	20260317MS1045	
DATA INIZIO CAMPIONAMENTO: 17/03/2026	ORA INIZIO CAMPIONAMENTO: 10.45	
DATA FINE CAMPIONAMENTO: 17/03/2026	ORA FINE CAMPIONAMENTO: 10.50	
DATA RICEZIONE CAMPIONE: 17/03/2026		
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 17/03/2026	ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 15.00	
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 26LA06989		
TIPO ANALISI: Nitrati		
N° CATENA DI CUSTODIA: 20260317MS0930CC		
DATA INIZIO PROVE: 17/03/2026	DATA FINE PROVE: 18/03/2026	

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza	Limiti
PARAMETRI CHIMICO-FISICI				
CLORO ATTIVO LIBERO (Cat.III) APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	mg/L	0,22	± 0,03	
TEMPERATURA (Cat.III) APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	13,9	± 1,0	
COMPOSTI INORGANICI				
NITRATI APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L	2,76	± 0,69	50

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N 26LA06989

DEL 19/03/2026

Legenda:

U.M. = unità di misura

Cat. III = prova eseguita in campo

nd/NR non determinabile/non rilevato

\$ = informazione fornita dal cliente

b.p.\p.c. = da boccapozzo/da piano di campagna

► Parametro **NON CONFORME**

* = prova non accreditata ACCREDIA

= prova in subappalto

Il recupero dei singoli analiti è compreso tra l' 80% ed il 120%. Non si utilizza alcun fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

Nota Campionamento: Il campionamento si intende accreditato solo se il metodo non è indicato con l'asterisco ed è associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025.

Tutte le prove del presente rapporto di prova sono eseguite in categoria 0, salvo diversa indicazione riportata in corrispondenza al nome dell'analita.

Il limite inferiore dei misurandi viene calcolato moltiplicando il primo punto della curva (RL) per i fattori di scala quali pesate, diluizioni e variazioni di unità di misura (LRadjusted).

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a $k=2$ con un intervallo di probabilità del 95%

L'incertezza riportata non tiene conto del contributo del campionamento.

GIUDIZIO DI CONFORMITÀ

Limite 1: D.Lgs. n° 18 del 23/02/2023 ss.mm.ii. + Decisione esecuzione (UE) 2022/679 della commissione del 19/01/2022 per beta-estradiolo e nonilfenolo

NESSUN SUPERAMENTO - **CONFORME** rispetto al limite per i parametri analizzati.

Limite 1:

Parametro	U.M.	Valore	Incetezza	Limite
-----------	------	--------	-----------	--------

CONFORME rispetto al **LIMITE 1** per i parametri analizzati.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

**I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.**

Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Francesco Troisi




– Fine Rapporto di Prova –

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Protocollo Arrivo N. 7114/2026 del 19-03-2026
Allegato 10 - Copia Documento

RAPPORTO DI PROVA N 26LA06987		DEL 19/03/2026	
COMMITTENTE:		I.T.L. S.P.A.	
INDIRIZZO COMMITTENTE:		Via Lamberti Fab. A/4 Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta (CE)	
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:		00100070614	
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:		SANTA MARIA A VICO - CASERTA	
PUNTO DI CAMPIONAMENTO:		VIA MAIELLI	
DESCRIZIONE CAMPIONE:		ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO	
CAMPIONAMENTO A CURA DI:		TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL	
NOME E COGNOME CAMPIONATORE:		MARCELLO SASSI	
PROCEDURA:		ISO 5667-5:2006	
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:		20260317MS1025	
DATA INIZIO CAMPIONAMENTO: 17/03/2026		ORA INIZIO CAMPIONAMENTO: 10.25	
DATA FINE CAMPIONAMENTO: 17/03/2026		ORA FINE CAMPIONAMENTO: 10.30	
DATA RICEZIONE CAMPIONE: 17/03/2026			
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 17/03/2026		ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 15.00	
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 26LA06987			
TIPO ANALISI: Nitrati			
N° CATENA DI CUSTODIA: 20260317MS0930CC			
DATA INIZIO PROVE: 17/03/2026		DATA FINE PROVE: 18/03/2026	

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza	Limiti
PARAMETRI CHIMICO-FISICI				
CLORO ATTIVO LIBERO (Cat.III) APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	mg/L	0,17	±	0,03
TEMPERATURA (Cat.III) APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	13,9	±	1,0
COMPOSTI INORGANICI				
NITRATI APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L	22,1	±	5,5 50

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N 26LA06987

DEL 19/03/2026

Legenda:

U.M. = unità di misura

Cat. III = prova eseguita in campo

nd/NR non determinabile/non rilevato

\$ = informazione fornita dal cliente

b.p.\p.c. = da boccapozzo/da piano di campagna

► Parametro **NON CONFORME**

* = prova non accreditata ACCREDIA

= prova in subappalto

Il recupero dei singoli analiti è compreso tra l' 80% ed il 120%. Non si utilizza alcun fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

Nota Campionamento: Il campionamento si intende accreditato solo se il metodo non è indicato con l'asterisco ed è associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025.

Tutte le prove del presente rapporto di prova sono eseguite in categoria 0, salvo diversa indicazione riportata in corrispondenza al nome dell'analita.

Il limite inferiore dei misurandi viene calcolato moltiplicando il primo punto della curva (RL) per i fattori di scala quali pesate, diluizioni e variazioni di unità di misura (LRadjusted).

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a $k=2$ con un intervallo di probabilità del 95%

L'incertezza riportata non tiene conto del contributo del campionamento.

GIUDIZIO DI CONFORMITÀ

Limite 1: D.Lgs. n° 18 del 23/02/2023 ss.mm.ii. + Decisione esecuzione (UE) 2022/679 della commissione del 19/01/2022 per beta-estradiolo e nonilfenolo

NESSUN SUPERAMENTO - **CONFORME** rispetto al limite per i parametri analizzati.

Limite 1:

Parametro	U.M.	Valore	Incetezza	Limite
-----------	------	--------	-----------	--------

CONFORME rispetto al **LIMITE 1** per i parametri analizzati.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

**I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.**

Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Francesco Troisi




– Fine Rapporto di Prova –

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Protocollo Arrivo N. 7114/2026 del 19-03-2026
Allegato 9 - Copia documento

RAPPORTO DI PROVA N 26LA06988		DEL 19/03/2026
COMMITTENTE:	I.T.L. S.P.A.	
INDIRIZZO COMMITTENTE:	Via Lamberti Fab. A/4 Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta (CE)	
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	00100070614	
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	SANTA MARIA A VICO - CASERTA	
PUNTO DI CAMPIONAMENTO:	VIA LORETO	
DESCRIZIONE CAMPIONE:	ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO	
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL	
NOME E COGNOME CAMPIONATORE:	MARCELLO SASSI	
PROCEDURA:	ISO 5667-5:2006	
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:	20260317MS1035	
DATA INIZIO CAMPIONAMENTO: 17/03/2026	ORA INIZIO CAMPIONAMENTO: 10.35	
DATA FINE CAMPIONAMENTO: 17/03/2026	ORA FINE CAMPIONAMENTO: 10.40	
DATA RICEZIONE CAMPIONE: 17/03/2026		
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 17/03/2026	ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 15.00	
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 26LA06988		
TIPO ANALISI: Nitrati		
N° CATENA DI CUSTODIA: 20260317MS0930CC		
DATA INIZIO PROVE: 17/03/2026	DATA FINE PROVE: 18/03/2026	

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza	Limiti
PARAMETRI CHIMICO-FISICI				
CLORO ATTIVO LIBERO (Cat.III) APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	mg/L	0,17	±	0,03
TEMPERATURA (Cat.III) APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	13,9	±	1,0
COMPOSTI INORGANICI				
NITRATI APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L	20,2	±	5,1 50

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N 26LA06988

DEL 19/03/2026

Legenda:

U.M. = unità di misura

Cat. III = prova eseguita in campo

nd/NR non determinabile/non rilevato

\$ = informazione fornita dal cliente

b.p.\p.c. = da boccapozzo/da piano di campagna

► Parametro **NON CONFORME**

* = prova non accreditata ACCREDIA

= prova in subappalto

Il recupero dei singoli analiti è compreso tra l' 80% ed il 120%. Non si utilizza alcun fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

Nota Campionamento: Il campionamento si intende accreditato solo se il metodo non è indicato con l'asterisco ed è associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025.

Tutte le prove del presente rapporto di prova sono eseguite in categoria 0, salvo diversa indicazione riportata in corrispondenza al nome dell'analita.

Il limite inferiore dei misurandi viene calcolato moltiplicando il primo punto della curva (RL) per i fattori di scala quali pesate, diluizioni e variazioni di unità di misura (LRadjusted).

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a $k=2$ con un intervallo di probabilità del 95%

L'incertezza riportata non tiene conto del contributo del campionamento.

GIUDIZIO DI CONFORMITÀ

Limite 1: D.Lgs. n° 18 del 23/02/2023 ss.mm.ii. + Decisione esecuzione (UE) 2022/679 della commissione del 19/01/2022 per beta-estradiolo e nonilfenolo

NESSUN SUPERAMENTO - **CONFORME** rispetto al limite per i parametri analizzati.

Limite 1:

Parametro	U.M.	Valore	Incetezza	Limite
-----------	------	--------	-----------	--------

CONFORME rispetto al **LIMITE 1** per i parametri analizzati.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

**I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.**

Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Francesco Troisi




– Fine Rapporto di Prova –

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Protocollo Arrivo N. 7114/2026 del 19-03-2026
Allegato 8 - Copia documento

RAPPORTO DI PROVA N 26LA06990		DEL 19/03/2026	
COMMITTENTE:		I.T.L. S.P.A.	
INDIRIZZO COMMITTENTE:		Via Lamberti Fab. A/4 Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta (CE)	
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:		00100070614	
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:		SANTA MARIA A VICO - CASERTA	
PUNTO DI CAMPIONAMENTO:		VIA FIGLIARINI	
DESCRIZIONE CAMPIONE:		ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO	
CAMPIONAMENTO A CURA DI:		TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL	
NOME E COGNOME CAMPIONATORE:		MARCELLO SASSI	
PROCEDURA:		ISO 5667-5:2006	
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:		20260317MS1055	
DATA INIZIO CAMPIONAMENTO: 17/03/2026		ORA INIZIO CAMPIONAMENTO: 10.55	
DATA FINE CAMPIONAMENTO: 17/03/2026		ORA FINE CAMPIONAMENTO: 11.00	
DATA RICEZIONE CAMPIONE: 17/03/2026			
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 17/03/2026		ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 15.00	
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 26LA06990			
TIPO ANALISI: Nitrati			
N° CATENA DI CUSTODIA: 20260317MS0930CC			
DATA INIZIO PROVE: 17/03/2026		DATA FINE PROVE: 18/03/2026	

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza	Limiti
PARAMETRI CHIMICO-FISICI				
CLORO ATTIVO LIBERO (Cat.III) APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	mg/L	0,20	± 0,03	
TEMPERATURA (Cat.III) APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	11,9	± 1,0	
COMPOSTI INORGANICI				
NITRATI APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L	2,88	± 0,72	50

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N 26LA06990

DEL 19/03/2026

Legenda:

U.M. = unità di misura

Cat. III = prova eseguita in campo

nd/NR non determinabile/non rilevato

\$ = informazione fornita dal cliente

b.p.\p.c. = da boccapozzo/da piano di campagna

► Parametro **NON CONFORME**

* = prova non accreditata ACCREDIA

= prova in subappalto

Il recupero dei singoli analiti è compreso tra l'80% ed il 120%. Non si utilizza alcun fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

Nota Campionamento: Il campionamento si intende accreditato solo se il metodo non è indicato con l'asterisco ed è associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025.

Tutte le prove del presente rapporto di prova sono eseguite in categoria 0, salvo diversa indicazione riportata in corrispondenza al nome dell'analita.

Il limite inferiore dei misurandi viene calcolato moltiplicando il primo punto della curva (RL) per i fattori di scala quali pesate, diluizioni e variazioni di unità di misura (LRadjusted).

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a $k=2$ con un intervallo di probabilità del 95%

L'incertezza riportata non tiene conto del contributo del campionamento.

GIUDIZIO DI CONFORMITÀ

Limite 1: D.Lgs. n° 18 del 23/02/2023 ss.mm.ii. + Decisione esecuzione (UE) 2022/679 della commissione del 19/01/2022 per beta-estradiolo e nonilfenolo

NESSUN SUPERAMENTO - **CONFORME** rispetto al limite per i parametri analizzati.

Limite 1:

Parametro	U.M.	Valore	Incertezza	Limite
-----------	------	--------	------------	--------

CONFORME rispetto al **LIMITE 1** per i parametri analizzati.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

**I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.**

Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Francesco Troisi




– Fine Rapporto di Prova –

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Protocollo Arrivo N. 7114/2026 del 19-03-2026
Allegato 7 - Copia documento

RAPPORTO DI PROVA N 26LA06991		DEL 19/03/2026	
COMMITTENTE:		I.T.L. S.P.A.	
INDIRIZZO COMMITTENTE:		Via Lamberti Fab. A/4 Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta (CE)	
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:		00100070614	
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:		SANTA MARIA A VICO - CASERTA	
PUNTO DI CAMPIONAMENTO:		VIA DIANA 72	
DESCRIZIONE CAMPIONE:		ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO	
CAMPIONAMENTO A CURA DI:		TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL	
NOME E COGNOME CAMPIONATORE:		MARCELLO SASSI	
PROCEDURA:		ISO 5667-5:2006	
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:		20260317MS1105	
DATA INIZIO CAMPIONAMENTO: 17/03/2026		ORA INIZIO CAMPIONAMENTO: 11.05	
DATA FINE CAMPIONAMENTO: 17/03/2026		ORA FINE CAMPIONAMENTO: 11.10	
DATA RICEZIONE CAMPIONE: 17/03/2026			
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 17/03/2026		ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 15.00	
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 26LA06991			
TIPO ANALISI: Nitrati			
N° CATENA DI CUSTODIA: 20260317MS0930CC			
DATA INIZIO PROVE: 17/03/2026		DATA FINE PROVE: 18/03/2026	

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza	Limiti
PARAMETRI CHIMICO-FISICI				
CLORO ATTIVO LIBERO (Cat.III) APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	mg/L	0,19	± 0,03	
TEMPERATURA (Cat.III) APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	11,4	± 1,0	
COMPOSTI INORGANICI				
NITRATI APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L	2,82	± 0,71	50

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N 26LA06991

DEL 19/03/2026

Legenda:

U.M. = unità di misura

Cat. III = prova eseguita in campo

nd/NR non determinabile/non rilevato

\$ = informazione fornita dal cliente

b.p.\p.c. = da boccapozzo/da piano di campagna

► Parametro **NON CONFORME**

* = prova non accreditata ACCREDIA

= prova in subappalto

Il recupero dei singoli analiti è compreso tra l' 80% ed il 120%. Non si utilizza alcun fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

Nota Campionamento: Il campionamento si intende accreditato solo se il metodo non è indicato con l'asterisco ed è associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025.

Tutte le prove del presente rapporto di prova sono eseguite in categoria 0, salvo diversa indicazione riportata in corrispondenza al nome dell'analita.

Il limite inferiore dei misurandi viene calcolato moltiplicando il primo punto della curva (RL) per i fattori di scala quali pesate, diluizioni e variazioni di unità di misura (LRadjusted).

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a $k=2$ con un intervallo di probabilità del 95%

L'incertezza riportata non tiene conto del contributo del campionamento.

GIUDIZIO DI CONFORMITÀ

Limite 1: D.Lgs. n° 18 del 23/02/2023 ss.mm.ii. + Decisione esecuzione (UE) 2022/679 della commissione del 19/01/2022 per beta-estradiolo e nonilfenolo

NESSUN SUPERAMENTO - **CONFORME** rispetto al limite per i parametri analizzati.

Limite 1:

Parametro	U.M.	Valore	Incertezza	Limite
-----------	------	--------	------------	--------

CONFORME rispetto al **LIMITE 1** per i parametri analizzati.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

**I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.**

Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Francesco Troisi




– Fine Rapporto di Prova –

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Protocollo Arrivo N. 7114/2026 del 19-03-2026
Allegato 6 - Copia documento

RAPPORTO DI PROVA N 26LA06979		DEL 19/03/2026
COMMITTENTE:	I.T.L. S.P.A.	
INDIRIZZO COMMITTENTE:	Via Lamberti Fab. A/4 Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta (CE)	
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	00100070614	
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	SANTA MARIA A VICO - CASERTA	
PUNTO DI CAMPIONAMENTO:	PIAZZETTA ROSCIANO	
DESCRIZIONE CAMPIONE:	ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO	
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL	
NOME E COGNOME CAMPIONATORE:	MARCELLO SASSI	
PROCEDURA:	ISO 5667-5:2006	
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:	20260317MS0916	
DATA INIZIO CAMPIONAMENTO: 17/03/2026	ORA INIZIO CAMPIONAMENTO: 09.16	
DATA FINE CAMPIONAMENTO: 17/03/2026	ORA FINE CAMPIONAMENTO: 09.22	
DATA RICEZIONE CAMPIONE: 17/03/2026		
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 17/03/2026	ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 15.00	
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 26LA06979		
TIPO ANALISI: Nitrati		
N° CATENA DI CUSTODIA: 20260317MS0930CC		
DATA INIZIO PROVE: 17/03/2026	DATA FINE PROVE: 18/03/2026	

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza	Limiti
PARAMETRI CHIMICO-FISICI				
CLORO ATTIVO LIBERO (Cat.III) APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	mg/L	0,35	± 0,05	
TEMPERATURA (Cat.III) APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	14,0	± 1,0	
COMPOSTI INORGANICI				
NITRATI APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L	31,0	± 7,8	50

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N 26LA06979

DEL 19/03/2026

Legenda:

U.M. = unità di misura

Cat.III = prova eseguita in campo

nd/NR non determinabile/non rilevato

\$ = informazione fornita dal cliente

b.p.\p.c. = da boccapozzo/da piano di campagna

► Parametro **NON CONFORME**

* = prova non accreditata ACCREDIA

= prova in subappalto

Il recupero dei singoli analiti è compreso tra l' 80% ed il 120%. Non si utilizza alcun fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

Nota Campionamento: Il campionamento si intende accreditato solo se il metodo non è indicato con l'asterisco ed è associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025.

Tutte le prove del presente rapporto di prova sono eseguite in categoria 0, salvo diversa indicazione riportata in corrispondenza al nome dell'analita.

Il limite inferiore dei misurandi viene calcolato moltiplicando il primo punto della curva (RL) per i fattori di scala quali pesate, diluizioni e variazioni di unità di misura (LRadjusted).

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a $k=2$ con un intervallo di probabilità del 95%

L'incertezza riportata non tiene conto del contributo del campionamento.

GIUDIZIO DI CONFORMITÀ

Limite 1: D.Lgs. n° 18 del 23/02/2023 ss.mm.ii. + Decisione esecuzione (UE) 2022/679 della commissione del 19/01/2022 per beta-estradiolo e nonilfenolo

NESSUN SUPERAMENTO - **CONFORME** rispetto al limite per i parametri analizzati.

Limite 1:

Parametro	U.M.	Valore	Incetezza	Limite
-----------	------	--------	-----------	--------

CONFORME rispetto al **LIMITE 1** per i parametri analizzati.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

**I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.**

Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Francesco Troisi




– Fine Rapporto di Prova –

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Protocollo Arrivo N. 7114/2026 del 19-03-2026
Allegato 5 - Copia documento

RAPPORTO DI PROVA N 26LA06977		DEL 19/03/2026	
COMMITTENTE:		I.T.L. S.P.A.	
INDIRIZZO COMMITTENTE:		Via Lamberti Fab. A/4 Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta (CE)	
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:		00100070614	
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:		SANTA MARIA A VICO - CASERTA	
PUNTO DI CAMPIONAMENTO:		PIAZZA ROMA	
DESCRIZIONE CAMPIONE:		ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO	
CAMPIONAMENTO A CURA DI:		TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL	
NOME E COGNOME CAMPIONATORE:		MARCELLO SASSI	
PROCEDURA:		ISO 5667-5:2006	
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:		20260317MS0850	
DATA INIZIO CAMPIONAMENTO: 17/03/2026		ORA INIZIO CAMPIONAMENTO: 08.50	
DATA FINE CAMPIONAMENTO: 17/03/2026		ORA FINE CAMPIONAMENTO: 08.55	
DATA RICEZIONE CAMPIONE: 17/03/2026			
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 17/03/2026		ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 15.00	
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 26LA06977			
TIPO ANALISI: Nitrati			
N° CATENA DI CUSTODIA: 20260317MS0930CC			
DATA INIZIO PROVE: 17/03/2026		DATA FINE PROVE: 18/03/2026	

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza	Limiti
PARAMETRI CHIMICO-FISICI				
CLORO ATTIVO LIBERO (Cat.III) APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	mg/L	0,26	±	0,04
TEMPERATURA (Cat.III) APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	15,0	±	1,0
COMPOSTI INORGANICI				
NITRATI APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L	32,5	±	8,1 50

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N 26LA06977

DEL 19/03/2026

Legenda:

U.M. = unità di misura

Cat.III = prova eseguita in campo

nd/NR non determinabile/non rilevato

\$ = informazione fornita dal cliente

b.p.\p.c. = da boccapozzo/da piano di campagna

► Parametro **NON CONFORME**

* = prova non accreditata ACCREDIA

= prova in subappalto

Il recupero dei singoli analiti è compreso tra l' 80% ed il 120%. Non si utilizza alcun fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

Nota Campionamento: Il campionamento si intende accreditato solo se il metodo non è indicato con l'asterisco ed è associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025.

Tutte le prove del presente rapporto di prova sono eseguite in categoria 0, salvo diversa indicazione riportata in corrispondenza al nome dell'analita.

Il limite inferiore dei misurandi viene calcolato moltiplicando il primo punto della curva (RL) per i fattori di scala quali pesate, diluizioni e variazioni di unità di misura (LRadjusted).

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a $k=2$ con un intervallo di probabilità del 95%

L'incertezza riportata non tiene conto del contributo del campionamento.

GIUDIZIO DI CONFORMITÀ

Limite 1: D.Lgs. n° 18 del 23/02/2023 ss.mm.ii. + Decisione esecuzione (UE) 2022/679 della commissione del 19/01/2022 per beta-estradiolo e nonilfenolo

NESSUN SUPERAMENTO - **CONFORME** rispetto al limite per i parametri analizzati.

Limite 1:


Parametro	U.M.	Valore	Incertezza	Limite
-----------	------	--------	------------	--------

CONFORME rispetto al **LIMITE 1** per i parametri analizzati.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

**I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.**

Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Francesco Troisi

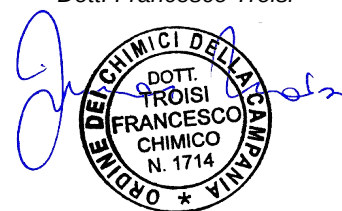


– Fine Rapporto di Prova –

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Protocollo Arrivo N. 7114/2026 del 19-03-2026
Allegato 4 - Copia documento

RAPPORTO DI PROVA N 26LA06984		DEL 19/03/2026
COMMITTENTE:	I.T.L. S.P.A.	
INDIRIZZO COMMITTENTE:	Via Lamberti Fab. A/4 Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta (CE)	
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	00100070614	
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	SANTA MARIA A VICO - CASERTA	
PUNTO DI CAMPIONAMENTO:	PIAZZA ARAGONA	
DESCRIZIONE CAMPIONE:	ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO	
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL	
NOME E COGNOME CAMPIONATORE:	MARCELLO SASSI	
PROCEDURA:	ISO 5667-5:2006	
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:	20260317MS0910	
DATA INIZIO CAMPIONAMENTO: 17/03/2026	ORA INIZIO CAMPIONAMENTO: 09.10	
DATA FINE CAMPIONAMENTO: 17/03/2026	ORA FINE CAMPIONAMENTO: 09.14	
DATA RICEZIONE CAMPIONE: 17/03/2026		
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 17/03/2026	ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 15.00	
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 26LA06984		
TIPO ANALISI: Nitrati		
N° CATENA DI CUSTODIA: 20260317MS0930CC		
DATA INIZIO PROVE: 17/03/2026	DATA FINE PROVE: 18/03/2026	

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza	Limiti
PARAMETRI CHIMICO-FISICI				
CLORO ATTIVO LIBERO (Cat.III) APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	mg/L	0,26	± 0,04	
TEMPERATURA (Cat.III) APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	13,4	± 1,0	
COMPOSTI INORGANICI				
NITRATI APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L	29,0	± 7,3	50

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N 26LA06984

DEL 19/03/2026

Legenda:

U.M. = unità di misura

Cat. III = prova eseguita in campo

nd/NR non determinabile/non rilevato

\$ = informazione fornita dal cliente

b.p.\p.c. = da boccapozzo/da piano di campagna

► Parametro **NON CONFORME**

* = prova non accreditata ACCREDIA

= prova in subappalto

Il recupero dei singoli analiti è compreso tra l'80% ed il 120%. Non si utilizza alcun fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

Nota Campionamento: Il campionamento si intende accreditato solo se il metodo non è indicato con l'asterisco ed è associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025.

Tutte le prove del presente rapporto di prova sono eseguite in categoria 0, salvo diversa indicazione riportata in corrispondenza al nome dell'analita.

Il limite inferiore dei misurandi viene calcolato moltiplicando il primo punto della curva (RL) per i fattori di scala quali pesate, diluizioni e variazioni di unità di misura (LRadjusted).

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a $k=2$ con un intervallo di probabilità del 95%

L'incertezza riportata non tiene conto del contributo del campionamento.

GIUDIZIO DI CONFORMITÀ

Limite 1: D.Lgs. n° 18 del 23/02/2023 ss.mm.ii. + Decisione esecuzione (UE) 2022/679 della commissione del 19/01/2022 per beta-estradiolo e nonilfenolo

NESSUN SUPERAMENTO - **CONFORME** rispetto al limite per i parametri analizzati.

Limite 1:


Parametro	U.M.	Valore	Incertezza	Limite
-----------	------	--------	------------	--------

CONFORME rispetto al **LIMITE 1** per i parametri analizzati.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

**I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.**

Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Francesco Troisi

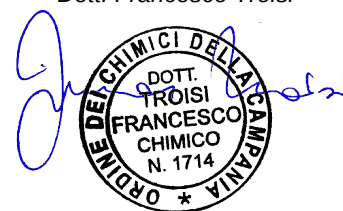


– Fine Rapporto di Prova –

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Protocollo Arrivo N. 7114/2026 del 19-03-2026
Allegato 3 - Copia documento

RAPPORTO DI PROVA N 26LA06976		DEL 19/03/2026
COMMITTENTE:	I.T.L. S.P.A.	
INDIRIZZO COMMITTENTE:	Via Lamberti Fab. A/4 Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta (CE)	
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	00100070614	
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	SANTA MARIA A VICO - CASERTA	
PUNTO DI CAMPIONAMENTO:	LOCALITA' SAN MARCO	
DESCRIZIONE CAMPIONE:	ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO	
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL	
NOME E COGNOME CAMPIONATORE:	MARCELLO SASSI	
PROCEDURA:	ISO 5667-5:2006	
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:	20260317MS0840	
DATA INIZIO CAMPIONAMENTO: 17/03/2026	ORA INIZIO CAMPIONAMENTO: 09.30	
DATA FINE CAMPIONAMENTO: 17/03/2026	ORA FINE CAMPIONAMENTO: 09.35	
DATA RICEZIONE CAMPIONE: 17/03/2026		
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 17/03/2026	ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 15.00	
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 26LA06976		
TIPO ANALISI: Nitrati		
N° CATENA DI CUSTODIA: 20260317MS0930CC		
DATA INIZIO PROVE: 17/03/2026	DATA FINE PROVE: 18/03/2026	

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza	Limiti
PARAMETRI CHIMICO-FISICI				
CLORO ATTIVO LIBERO (Cat.III) APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	mg/L	0,29	± 0,04	
TEMPERATURA (Cat.III) APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	14,3	± 1,0	
COMPOSTI INORGANICI				
NITRATI APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L	27,8	± 7,0	50

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N 26LA06976

DEL 19/03/2026

Legenda:

U.M. = unità di misura

Cat. III = prova eseguita in campo

nd/NR non determinabile/non rilevato

\$ = informazione fornita dal cliente

b.p.\p.c. = da boccapozzo/da piano di campagna

► Parametro **NON CONFORME**

* = prova non accreditata ACCREDIA

= prova in subappalto

Il recupero dei singoli analiti è compreso tra l' 80% ed il 120%. Non si utilizza alcun fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

Nota Campionamento: Il campionamento si intende accreditato solo se il metodo non è indicato con l'asterisco ed è associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025.

Tutte le prove del presente rapporto di prova sono eseguite in categoria 0, salvo diversa indicazione riportata in corrispondenza al nome dell'analita.

Il limite inferiore dei misurandi viene calcolato moltiplicando il primo punto della curva (RL) per i fattori di scala quali pesate, diluizioni e variazioni di unità di misura (LRadjusted).

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a $k=2$ con un intervallo di probabilità del 95%

L'incertezza riportata non tiene conto del contributo del campionamento.

GIUDIZIO DI CONFORMITÀ

Limite 1: D.Lgs. n° 18 del 23/02/2023 ss.mm.ii. + Decisione esecuzione (UE) 2022/679 della commissione del 19/01/2022 per beta-estradiolo e nonilfenolo

NESSUN SUPERAMENTO - **CONFORME** rispetto al limite per i parametri analizzati.

Limite 1:

Parametro	U.M.	Valore	Incertezza	Limite
-----------	------	--------	------------	--------

CONFORME rispetto al **LIMITE 1** per i parametri analizzati.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

**I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.**

Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Francesco Troisi




– Fine Rapporto di Prova –

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Protocollo Arrivo N. 7114/2026 del 19-03-2026
Allegato 2 - Copia documento

RAPPORTO DI PROVA N 26LA06978		DEL 19/03/2026
COMMITTENTE:	I.T.L. S.P.A.	
INDIRIZZO COMMITTENTE:	Via Lamberti Fab. A/4 Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta (CE)	
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	00100070614	
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	SANTA MARIA A VICO - CASERTA	
PUNTO DI CAMPIONAMENTO:	LARGO PADRE PIO	
DESCRIZIONE CAMPIONE:	ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO	
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL	
NOME E COGNOME CAMPIONATORE:	MARCELLO SASSI	
PROCEDURA:	ISO 5667-5:2006	
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:	20260317MS0859	
DATA INIZIO CAMPIONAMENTO: 17/03/2026	ORA INIZIO CAMPIONAMENTO: 08.59	
DATA FINE CAMPIONAMENTO: 17/03/2026	ORA FINE CAMPIONAMENTO: 09.06	
DATA RICEZIONE CAMPIONE: 17/03/2026		
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 17/03/2026	ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 15.00	
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 26LA06978		
TIPO ANALISI: Nitrati		
N° CATENA DI CUSTODIA: 20260317MS0930CC		
DATA INIZIO PROVE: 17/03/2026	DATA FINE PROVE: 18/03/2026	

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza	Limiti
PARAMETRI CHIMICO-FISICI				
CLORO ATTIVO LIBERO (Cat.III) APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	mg/L	0,23	± 0,04	
TEMPERATURA (Cat.III) APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	13,7	± 1,0	
COMPOSTI INORGANICI				
NITRATI APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L	28,6	± 7,2	50

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N 26LA06978

DEL 19/03/2026

Legenda:

U.M. = unità di misura

Cat.III = prova eseguita in campo

nd/NR non determinabile/non rilevato

\$ = informazione fornita dal cliente

b.p.\p.c. = da boccapozzo/da piano di campagna

► Parametro **NON CONFORME**

* = prova non accreditata ACCREDIA

= prova in subappalto

Il recupero dei singoli analiti è compreso tra l' 80% ed il 120%. Non si utilizza alcun fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

Nota Campionamento: Il campionamento si intende accreditato solo se il metodo non è indicato con l'asterisco ed è associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025.

Tutte le prove del presente rapporto di prova sono eseguite in categoria 0, salvo diversa indicazione riportata in corrispondenza al nome dell'analita.

Il limite inferiore dei misurandi viene calcolato moltiplicando il primo punto della curva (RL) per i fattori di scala quali pesate, diluizioni e variazioni di unità di misura (LRadjusted).

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a $k=2$ con un intervallo di probabilità del 95%

L'incertezza riportata non tiene conto del contributo del campionamento.

GIUDIZIO DI CONFORMITÀ

Limite 1: D.Lgs. n° 18 del 23/02/2023 ss.mm.ii. + Decisione esecuzione (UE) 2022/679 della commissione del 19/01/2022 per beta-estradiolo e nonilfenolo

NESSUN SUPERAMENTO - **CONFORME** rispetto al limite per i parametri analizzati.

Limite 1:

Parametro	U.M.	Valore	Incetezza	Limite
-----------	------	--------	-----------	--------

CONFORME rispetto al **LIMITE 1** per i parametri analizzati.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

**I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.**

Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Francesco Troisi




– Fine Rapporto di Prova –

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Protocollo Arrivo N. 7114/2026 del 19-03-2026
Allegato 1 - Copia documento