

RAPPORTO DI PROVA N 26LA21559 DEL 30/07/2026

COMMITTENTE:	I.T.L. S.P.A.
INDIRIZZO COMMITTENTE:	Via Lamberti Fab. A/4 Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta (CE)
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	00100070614
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	Caserta
\$ PUNTO DI CAMPIONAMENTO:	SANTA MARIA A VICO - VIA CHIESA SAN MARCO
\$ DESCRIZIONE CAMPIONE:	ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL
NOME E COGNOME CAMPIONATORE:	VALENTINA NECCI
PROCEDURA:	ISO 5667-5:2006
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:	56765

DATA INIZIO CAMPIONAMENTO: 27/07/2026	ORA INIZIO CAMPIONAMENTO: 11.25
DATA FINE CAMPIONAMENTO: 27/07/2026	ORA FINE CAMPIONAMENTO: 11.30
DATA RICEZIONE CAMPIONE: 27/07/2026	
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 27/07/2026	ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 12.45
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 26LA21559	

TIPO ANALISI: Nitrati	
DATA INIZIO PROVE: 27/07/2026	DATA FINE PROVE: 28/07/2026

Parametro	U.M.	Risultato	Incertezza	Limiti
Metodo				

PARAMETRI CHIMICO-FISICI

COLOR ATTIVO LIBERO (Cat.III) APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	mg/L	< 0,05		
TEMPERATURA (Cat.III) APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	17,8	± 1,0	

COMPOSTI INORGANICI

NITRATI APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L	30,2	± 7,6	50
---	------	------	-------	----

Legenda:

U.M. = unità di misura

Cat.III = prova eseguita in campo

nd/NR non determinabile/non rilevato

\$ = informazioni fornite dal Cliente, per le quali il laboratorio non assume responsabilità, neanche in relazione a eventuali influenze sui risultati di prova.

b.p.l.p.c. = da boccapozzo/piano di campagna

► Parametro NON CONFORME

* = prova non accreditata ACCREDIA

= prova in subappalto

Sommatorie presenti nel rapporto di prova:

L'approccio adottato dal laboratorio per le seguenti sommatorie presenti nel rapporto di prova è il LOWER BOUND. Gli addendi della sommatoria sono esclusivamente le prove la cui determinazione ha fornito un risultato superiore al limite di quantificazione corretto per i fattori di scala.

Il recupero dei singoli analiti è compreso tra l' 80% ed il 120%. Non si utilizza alcun fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

Nota Campionamento: Il campionamento si intende accreditato solo se il metodo non è indicato con l'asterisco ed è associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025.

Tutte le prove del presente rapporto di prova sono eseguite in categoria 0, salvo diversa indicazione riportata in corrispondenza al nome dell'analita.

Il limite inferiore dei misurandi viene calcolato moltiplicando il primo punto della curva (RL) per i fattori di scala quali pesate, diluizioni e variazioni di unità di misura (LRadjusted).

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a k=2 con un intervallo di probabilità del 95%

L'incertezza riportata non tiene conto del contributo del campionamento.

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Protocollo Arrivo N. 18699/2026 del 05-08-2026
Allegato 4 - Copia Documento

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N 26LA21559

DEL 30/07/2026

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Limite 1: D.Lgs. n° 18 del 23/02/2023 ss.mm.ii. + Decisione esecuzione (UE) 2022/679 della commissione del 19/01/2022 per beta-estradiolo e nonilfenolo

NESSUN SUPERAMENTO - **CONFORME** rispetto al limite per i parametri analizzati.

Limite 1:

<u>Parametro</u>	<u>U.M.</u>	<u>Valore</u>	<u>Incertezza</u>	<u>Limite</u>
------------------	-------------	---------------	-------------------	---------------

CONFORME rispetto al **LIMITE 1** per i parametri analizzati.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

**I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.**

Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Francesco Troisi



– Fine Rapporto di Prova –

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Protocollo Arrivo N. 18699/2026 del 05-08-2026
Allegato 4 - Copia Documento

RAPPORTO DI PROVA N 26LA21560		DEL 30/07/2026	
COMMITTENTE:		I.T.L. S.P.A.	
INDIRIZZO COMMITTENTE:		Via Lamberti Fab. A/4 Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta (CE)	
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:		00100070614	
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:		Caserta	
\$ PUNTO DI CAMPIONAMENTO:		SANTA MARIA A VICO - VIA VITO LUCREZIO CARO(PIAZZA SAN MARCO)	
\$ DESCRIZIONE CAMPIONE:		ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO	
CAMPIONAMENTO A CURA DI:		TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL	
NOME E COGNOME CAMPIONATORE:		VALENTINA NECCI	
PROCEDURA:		ISO 5667-5:2006	
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:		56766	
DATA INIZIO CAMPIONAMENTO: 27/07/2026		ORA INIZIO CAMPIONAMENTO: 11.35	
DATA FINE CAMPIONAMENTO: 27/07/2026		ORA FINE CAMPIONAMENTO: 11.40	
DATA RICEZIONE CAMPIONE: 27/07/2026			
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 27/07/2026		ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 12.45	
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 26LA21560			
TIPO ANALISI: Nitrati			
DATA INIZIO PROVE: 27/07/2026		DATA FINE PROVE: 28/07/2026	

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza	Limiti
PARAMETRI CHIMICO-FISICI				
COLORO ATTIVO LIBERO (Cat.III) APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	mg/L	< 0,05		
TEMPERATURA (Cat.III) APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	16,7	± 1,0	
COMPOSTI INORGANICI				
NITRATI APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L	31,0	± 7,8	50

Legenda:

U.M. = unità di misura

Cat.III = prova eseguita in campo

nd/NR non determinabile/non rilevato

\$ = informazioni fornite dal Cliente, per le quali il laboratorio non assume responsabilità, neanche in relazione a eventuali influenze sui risultati di prova.

b.p.p.c. = da boccapozzo/da piano di campagna

► Parametro NON CONFORME

* = prova non accreditata ACCREDIA

= prova in subappalto

Sommatorie presenti nel rapporto di prova:

L'approccio adottato dal laboratorio per le seguenti sommatorie presenti nel rapporto di prova è il LOWER BOUND. Gli addendi della sommatoria sono esclusivamente le prove la cui determinazione ha fornito un risultato superiore al limite di quantificazione corretto per i fattori di scala.

Il recupero dei singoli analiti è compreso tra l' 80% ed il 120%. Non si utilizza alcun fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

Nota Campionamento: Il campionamento si intende accreditato solo se il metodo non è indicato con l'asterisco ed è associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025.

Tutte le prove del presente rapporto di prova sono eseguite in categoria 0, salvo diversa indicazione riportata in corrispondenza al nome dell'analita.

Il limite inferiore dei misurandi viene calcolato moltiplicando il primo punto della curva (RL) per i fattori di scala quali pesate, diluizioni e variazioni di unità di misura (LRadjusted).

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a k=2 con un intervallo di probabilità del 95%

L'incertezza riportata non tiene conto del contributo del campionamento.

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Protocollo Arrivo N. 18699/2026 del 05-08-2026
Allegato 12 - Copia Documento

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N 26LA21560

DEL 30/07/2026

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Limite 1: D.Lgs. n° 18 del 23/02/2023 ss.mm.ii. + Decisione esecuzione (UE) 2022/679 della commissione del 19/01/2022 per beta-estradiolo e nonilfenolo

NESSUN SUPERAMENTO - **CONFORME** rispetto al limite per i parametri analizzati.

Limite 1:


<u>Parametro</u>	<u>U.M.</u>	<u>Valore</u>	<u>Incertezza</u>	<u>Limite</u>
------------------	-------------	---------------	-------------------	---------------

CONFORME rispetto al **LIMITE 1** per i parametri analizzati.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

**I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.**

Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Francesco Troisi

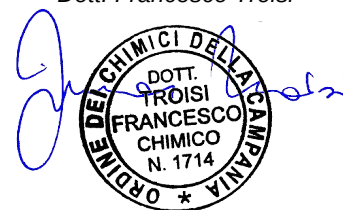

– Fine Rapporto di Prova –

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Protocollo Arrivo N. 18699/2026 del 05-08-2026
Allegato 12 - Copia Documento

RAPPORTO DI PROVA N 26LA21553 DEL 30/07/2026

COMMITTENTE:	I.T.L. S.P.A.
INDIRIZZO COMMITTENTE:	Via Lamberti Fab. A/4 Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta (CE)
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	00100070614
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	Caserta
\$ PUNTO DI CAMPIONAMENTO:	SANTA MARIA A VICO - VIA PRIORI
\$ DESCRIZIONE CAMPIONE:	ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL
NOME E COGNOME CAMPIONATORE:	VALENTINA NECCI
PROCEDURA:	ISO 5667-5:2006
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:	56759

DATA INIZIO CAMPIONAMENTO: 27/07/2026	ORA INIZIO CAMPIONAMENTO: 09.55
DATA FINE CAMPIONAMENTO: 27/07/2026	ORA FINE CAMPIONAMENTO: 10.00
DATA RICEZIONE CAMPIONE: 27/07/2026	
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 27/07/2026	ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 12.45
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 26LA21553	

TIPO ANALISI: Nitrati	
DATA INIZIO PROVE: 27/07/2026	DATA FINE PROVE: 28/07/2026

Parametro	U.M.	Risultato	Incertezza	Limiti
Metodo				

PARAMETRI CHIMICO-FISICI

COLOR ATTIVO LIBERO (Cat.III) APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	mg/L	< 0,05		
TEMPERATURA (Cat.III) APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	15,7	± 1,0	

COMPOSTI INORGANICI

NITRATI APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L	17,2	± 4,3	50
---	------	------	-------	----

Legenda:

U.M. = unità di misura

Cat.III = prova eseguita in campo

nd/NR non determinabile/non rilevato

\$ = informazioni fornite dal Cliente, per le quali il laboratorio non assume responsabilità, neanche in relazione a eventuali influenze sui risultati di prova.

b.p.l.p.c. = da boccapozzo/piano di campagna

► Parametro NON CONFORME

* = prova non accreditata ACCREDIA

= prova in subappalto

Sommatorie presenti nel rapporto di prova:

L'approccio adottato dal laboratorio per le seguenti sommatorie presenti nel rapporto di prova è il LOWER BOUND. Gli addendi della sommatoria sono esclusivamente le prove la cui determinazione ha fornito un risultato superiore al limite di quantificazione corretto per i fattori di scala.

Il recupero dei singoli analiti è compreso tra l' 80% ed il 120%. Non si utilizza alcun fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

Nota Campionamento: Il campionamento si intende accreditato solo se il metodo non è indicato con l'asterisco ed è associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025.

Tutte le prove del presente rapporto di prova sono eseguite in categoria 0, salvo diversa indicazione riportata in corrispondenza al nome dell'analita.

Il limite inferiore dei misurandi viene calcolato moltiplicando il primo punto della curva (RL) per i fattori di scala quali pesate, diluizioni e variazioni di unità di misura (LRadjusted).

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a k=2 con un intervallo di probabilità del 95%

L'incertezza riportata non tiene conto del contributo del campionamento.

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Protocollo Arrivo N. 18699/2026 del 05-08-2026
Allegato 11 - Copia Documento

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N 26LA21553

DEL 30/07/2026

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Limite 1: D.Lgs. n° 18 del 23/02/2023 ss.mm.ii. + Decisione esecuzione (UE) 2022/679 della commissione del 19/01/2022 per beta-estradiolo e nonilfenolo

NESSUN SUPERAMENTO - **CONFORME** rispetto al limite per i parametri analizzati.

Limite 1:

<u>Parametro</u>	<u>U.M.</u>	<u>Valore</u>	<u>Incertezza</u>	<u>Limite</u>
------------------	-------------	---------------	-------------------	---------------

CONFORME rispetto al **LIMITE 1** per i parametri analizzati.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

**I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.**

Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Francesco Troisi



– Fine Rapporto di Prova –

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Protocollo Arrivo N. 18699/2026 del 05-08-2026
Allegato 11 - Copia Documento

RAPPORTO DI PROVA N 26LA21554 DEL 30/07/2026

COMMITTENTE:	I.T.L. S.P.A.
INDIRIZZO COMMITTENTE:	Via Lamberti Fab. A/4 Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta (CE)
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	00100070614
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	Caserta
\$ PUNTO DI CAMPIONAMENTO:	SANTA MARIA A VICO - VIA PAPI
\$ DESCRIZIONE CAMPIONE:	ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL
NOME E COGNOME CAMPIONATORE:	VALENTINA NECCI
PROCEDURA:	ISO 5667-5:2006
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:	56760

DATA INIZIO CAMPIONAMENTO: 27/07/2026	ORA INIZIO CAMPIONAMENTO: 09.35
DATA FINE CAMPIONAMENTO: 27/07/2026	ORA FINE CAMPIONAMENTO: 09.40
DATA RICEZIONE CAMPIONE: 27/07/2026	
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 27/07/2026	ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 12.45
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 26LA21554	

TIPO ANALISI: Nitrati	
DATA INIZIO PROVE: 27/07/2026	DATA FINE PROVE: 28/07/2026

Parametro	U.M.	Risultato	Incertezza	Limiti
Metodo				

PARAMETRI CHIMICO-FISICI

COLOR ATTIVO LIBERO (Cat.III) APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	mg/L	< 0,05		
TEMPERATURA (Cat.III) APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	12,8	±	1,0

COMPOSTI INORGANICI

NITRATI APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L	23,2	±	5,8	50
---	------	------	---	-----	----

Legenda:

U.M. = unità di misura

Cat.III = prova eseguita in campo

nd/NR non determinabile/non rilevato

\$ = informazioni fornite dal Cliente, per le quali il laboratorio non assume responsabilità, neanche in relazione a eventuali influenze sui risultati di prova.

b.p.l.p.c. = da boccapozzo/piano di campagna

► Parametro NON CONFORME

* = prova non accreditata ACCREDIA

= prova in subappalto

Sommatorie presenti nel rapporto di prova:

L'approccio adottato dal laboratorio per le seguenti sommatorie presenti nel rapporto di prova è il LOWER BOUND. Gli addendi della sommatoria sono esclusivamente le prove la cui determinazione ha fornito un risultato superiore al limite di quantificazione corretto per i fattori di scala.

Il recupero dei singoli analiti è compreso tra l' 80% ed il 120%. Non si utilizza alcun fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

Nota Campionamento: Il campionamento si intende accreditato solo se il metodo non è indicato con l'asterisco ed è associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025.

Tutte le prove del presente rapporto di prova sono eseguite in categoria 0, salvo diversa indicazione riportata in corrispondenza al nome dell'analita.

Il limite inferiore dei misurandi viene calcolato moltiplicando il primo punto della curva (RL) per i fattori di scala quali pesate, diluizioni e variazioni di unità di misura (LRadjusted).

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a k=2 con un intervallo di probabilità del 95%

L'incertezza riportata non tiene conto del contributo del campionamento.

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Protocollo Arrivo N. 18699/2026 del 05-08-2026
Allegato 19 - Copia Documento

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N 26LA21554

DEL 30/07/2026

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Limite 1: D.Lgs. n° 18 del 23/02/2023 ss.mm.ii. + Decisione esecuzione (UE) 2022/679 della commissione del 19/01/2022 per beta-estradiolo e nonilfenolo

NESSUN SUPERAMENTO - **CONFORME** rispetto al limite per i parametri analizzati.

Limite 1:

<u>Parametro</u>	<u>U.M.</u>	<u>Valore</u>	<u>Incertezza</u>	<u>Limite</u>
------------------	-------------	---------------	-------------------	---------------

CONFORME rispetto al **LIMITE 1** per i parametri analizzati.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

**I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.**

Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Francesco Troisi



– Fine Rapporto di Prova –

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Protocollo Arrivo N. 18699/2026 del 05-08-2026
Allegato 10 - Copia Documento

RAPPORTO DI PROVA N 26LA21550 DEL 30/07/2026

COMMITTENTE:	I.T.L. S.P.A.
INDIRIZZO COMMITTENTE:	Via Lamberti Fab. A/4 Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta (CE)
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	00100070614
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	Caserta
\$ PUNTO DI CAMPIONAMENTO:	SANTA MARIA A VICO - VIA MANDRE
\$ DESCRIZIONE CAMPIONE:	ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL
NOME E COGNOME CAMPIONATORE:	VALENTINA NECCI
PROCEDURA:	ISO 5667-5:2006
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:	56756

DATA INIZIO CAMPIONAMENTO: 27/07/2026	ORA INIZIO CAMPIONAMENTO: 09.15
DATA FINE CAMPIONAMENTO: 27/07/2026	ORA FINE CAMPIONAMENTO: 09.20
DATA RICEZIONE CAMPIONE: 27/07/2026	
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 27/07/2026	ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 12.45
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 26LA21550	

TIPO ANALISI: Nitrati	
DATA INIZIO PROVE: 27/07/2026	DATA FINE PROVE: 28/07/2026

Parametro	U.M.	Risultato	Incertezza	Limiti
Metodo				

PARAMETRI CHIMICO-FISICI

COLORO ATTIVO LIBERO (Cat.III) APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	mg/L	0,10	±	0,02
TEMPERATURA (Cat.III) APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	14,3	±	1,0

COMPOSTI INORGANICI

NITRATI APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L	3,76	±	0,94	50
---	------	-------------	---	------	----

Legenda:

U.M. = unità di misura

Cat.III = prova eseguita in campo

nd/NR non determinabile/non rilevato

\$ = informazioni fornite dal Cliente, per le quali il laboratorio non assume responsabilità, neanche in relazione a eventuali influenze sui risultati di prova.

b.p.l.p.c. = da boccapozzo/piano di campagna

► Parametro NON CONFORME

* = prova non accreditata ACCREDIA

= prova in subappalto

Sommatorie presenti nel rapporto di prova:

L'approccio adottato dal laboratorio per le seguenti sommatorie presenti nel rapporto di prova è il LOWER BOUND. Gli addendi della sommatoria sono esclusivamente le prove la cui determinazione ha fornito un risultato superiore al limite di quantificazione corretto per i fattori di scala.

Il recupero dei singoli analiti è compreso tra l'80% ed il 120%. Non si utilizza alcun fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

Nota Campionamento: Il campionamento si intende accreditato solo se il metodo non è indicato con l'asterisco ed è associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025.

Tutte le prove del presente rapporto di prova sono eseguite in categoria 0, salvo diversa indicazione riportata in corrispondenza al nome dell'analita.

Il limite inferiore dei misurandi viene calcolato moltiplicando il primo punto della curva (RL) per i fattori di scala quali pesate, diluizioni e variazioni di unità di misura (LRadjusted).

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a k=2 con un intervallo di probabilità del 95%

L'incertezza riportata non tiene conto del contributo del campionamento.

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Protocollo Arrivo N. 18699/2026 del 05-08-2026
Allegato 9 - Copia Documento

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N 26LA21550

DEL 30/07/2026

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Limite 1: D.Lgs. n° 18 del 23/02/2023 ss.mm.ii. + Decisione esecuzione (UE) 2022/679 della commissione del 19/01/2022 per beta-estradiolo e nonilfenolo

NESSUN SUPERAMENTO - **CONFORME** rispetto al limite per i parametri analizzati.

Limite 1:

<u>Parametro</u>	<u>U.M.</u>	<u>Valore</u>	<u>Incertezza</u>	<u>Limite</u>
------------------	-------------	---------------	-------------------	---------------

CONFORME rispetto al **LIMITE 1** per i parametri analizzati.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

**I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.**

Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Francesco Troisi



– Fine Rapporto di Prova –

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Protocollo Arrivo N. 18699/2026 del 05-08-2026
Allegato 9 - Copia Documento

RAPPORTO DI PROVA N 26LA21552 DEL 30/07/2026

COMMITTENTE:	I.T.L. S.P.A.
INDIRIZZO COMMITTENTE:	Via Lamberti Fab. A/4 Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta (CE)
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	00100070614
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	Caserta
\$ PUNTO DI CAMPIONAMENTO:	SANTA MARIA A VICO - VIA MAIELLI
\$ DESCRIZIONE CAMPIONE:	ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL
NOME E COGNOME CAMPIONATORE:	VALENTINA NECCI
PROCEDURA:	ISO 5667-5:2006
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:	56758

DATA INIZIO CAMPIONAMENTO: 27/07/2026	ORA INIZIO CAMPIONAMENTO: 09.45
DATA FINE CAMPIONAMENTO: 27/07/2026	ORA FINE CAMPIONAMENTO: 09.50
DATA RICEZIONE CAMPIONE: 27/07/2026	
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 27/07/2026	ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 12.45
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 26LA21552	

TIPO ANALISI: Nitrati	
DATA INIZIO PROVE: 27/07/2026	DATA FINE PROVE: 28/07/2026

Parametro	U.M.	Risultato	Incertezza	Limiti
Metodo				

PARAMETRI CHIMICO-FISICI

COLOR ATTIVO LIBERO (Cat.III) APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	mg/L	< 0,05		
TEMPERATURA (Cat.III) APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	11,9	± 1,0	

COMPOSTI INORGANICI

NITRATI APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L	16,2	± 4,1	50
---	------	------	-------	----

Legenda:

U.M. = unità di misura

Cat.III = prova eseguita in campo

nd/NR non determinabile/non rilevato

\$ = informazioni fornite dal Cliente, per le quali il laboratorio non assume responsabilità, neanche in relazione a eventuali influenze sui risultati di prova.

b.p.l.p.c. = da boccapozzo/piano di campagna

► Parametro NON CONFORME

* = prova non accreditata ACCREDIA

= prova in subappalto

Sommatorie presenti nel rapporto di prova:

L'approccio adottato dal laboratorio per le seguenti sommatorie presenti nel rapporto di prova è il LOWER BOUND. Gli addendi della sommatoria sono esclusivamente le prove la cui determinazione ha fornito un risultato superiore al limite di quantificazione corretto per i fattori di scala.

Il recupero dei singoli analiti è compreso tra l' 80% ed il 120%. Non si utilizza alcun fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

Nota Campionamento: Il campionamento si intende accreditato solo se il metodo non è indicato con l'asterisco ed è associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025.

Tutte le prove del presente rapporto di prova sono eseguite in categoria 0, salvo diversa indicazione riportata in corrispondenza al nome dell'analita.

Il limite inferiore dei misurandi viene calcolato moltiplicando il primo punto della curva (RL) per i fattori di scala quali pesate, diluizioni e variazioni di unità di misura (LRadjusted).

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a k=2 con un intervallo di probabilità del 95%

L'incertezza riportata non tiene conto del contributo del campionamento.

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Protocollo Arrivo N. 18699/2026 del 05-08-2026
Allegato 8 - Copia Documento

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N 26LA21552

DEL 30/07/2026

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Limite 1: D.Lgs. n° 18 del 23/02/2023 ss.mm.ii. + Decisione esecuzione (UE) 2022/679 della commissione del 19/01/2022 per beta-estradiolo e nonilfenolo

NESSUN SUPERAMENTO - **CONFORME** rispetto al limite per i parametri analizzati.

Limite 1:


<u>Parametro</u>	<u>U.M.</u>	<u>Valore</u>	<u>Incertezza</u>	<u>Limite</u>
------------------	-------------	---------------	-------------------	---------------

CONFORME rispetto al **LIMITE 1** per i parametri analizzati.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

**I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.**

Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Francesco Troisi

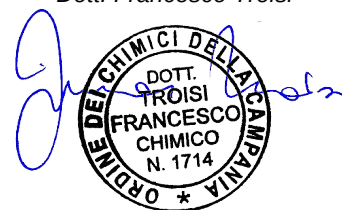

– Fine Rapporto di Prova –

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Protocollo Arrivo N. 18699/2026 del 05-08-2026
Allegato 8 - Copia Documento

RAPPORTO DI PROVA N 26LA21543

DEL 30/07/2026

COMMITTENTE: I.T.L. S.P.A.
INDIRIZZO COMMITTENTE: Via Lamberti Fab. A/4 Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta (CE)
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE: 00100070614
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO: Caserta
\$ PUNTO DI CAMPIONAMENTO: SANTA MARIA A VICO - VIA LORETO
\$ DESCRIZIONE CAMPIONE: ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
CAMPIONAMENTO A CURA DI: TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL
NOME E COGNOME CAMPIONATORE: VALENTINA NECCI
PROCEDURA: ISO 5667-5:2006
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO: 56750

DATA INIZIO CAMPIONAMENTO: 27/07/2026 **ORA INIZIO CAMPIONAMENTO:** 09.25
DATA FINE CAMPIONAMENTO: 27/07/2026 **ORA FINE CAMPIONAMENTO:** 09.30
DATA RICEZIONE CAMPIONE: 27/07/2026
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 27/07/2026 **ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE:** 12.45
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 26LA21543

TIPO ANALISI: Nitrati
DATA INIZIO PROVE: 27/07/2026 **DATA FINE PROVE:** 28/07/2026

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza	Limiti
---------------------	------	-----------	------------	--------

PARAMETRI CHIMICO-FISICI

COLORO ATTIVO LIBERO (Cat.III) APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	mg/L	0,08	±	0,01
TEMPERATURA (Cat.III) APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	12,6	±	1,0

COMPOSTI INORGANICI

NITRATI APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L	21,3	±	5,3	50
---	------	------	---	-----	----

Legenda:

U.M. = unità di misura

Cat.III = prova eseguita in campo

nd/NR non determinabile/non rilevato

\$ = informazioni fornite dal Cliente, per le quali il laboratorio non assume responsabilità, neanche in relazione a eventuali influenze sui risultati di prova.

b.p.l.p.c. = da boccapozzo/piano di campagna

► Parametro NON CONFORME

* = prova non accreditata ACCREDIA

= prova in subappalto

Sommatorie presenti nel rapporto di prova:

L'approccio adottato dal laboratorio per le seguenti sommatorie presenti nel rapporto di prova è il LOWER BOUND. Gli addendi della sommatoria sono esclusivamente le prove la cui determinazione ha fornito un risultato superiore al limite di quantificazione corretto per i fattori di scala.

Il recupero dei singoli analiti è compreso tra l'80% ed il 120%. Non si utilizza alcun fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

Nota Campionamento: Il campionamento si intende accreditato solo se il metodo non è indicato con l'asterisco ed è associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025.

Tutte le prove del presente rapporto di prova sono eseguite in categoria 0, salvo diversa indicazione riportata in corrispondenza al nome dell'analita.

Il limite inferiore dei misurandi viene calcolato moltiplicando il primo punto della curva (RL) per i fattori di scala quali pesate, diluizioni e variazioni di unità di misura (LRadjusted).

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a k=2 con un intervallo di probabilità del 95%

L'incertezza riportata non tiene conto del contributo del campionamento.

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Protocollo Arrivo N. 18699/2026 del 05-08-2026
Allegato 7 - Copia Documento

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N 26LA21543

DEL 30/07/2026

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Limite 1: D.Lgs. n° 18 del 23/02/2023 ss.mm.ii. + Decisione esecuzione (UE) 2022/679 della commissione del 19/01/2022 per beta-estradiolo e nonilfenolo

NESSUN SUPERAMENTO - **CONFORME** rispetto al limite per i parametri analizzati.

Limite 1:


<u>Parametro</u>	<u>U.M.</u>	<u>Valore</u>	<u>Incertezza</u>	<u>Limite</u>
------------------	-------------	---------------	-------------------	---------------

CONFORME rispetto al **LIMITE 1** per i parametri analizzati.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

**I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.**

Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Francesco Troisi

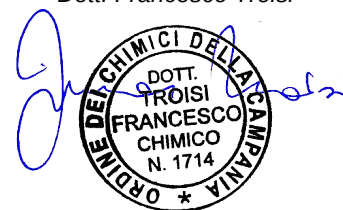

– Fine Rapporto di Prova –

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Protocollo Arrivo N. 18699/2026 del 05-08-2026
Allegato 7 - Copia Documento

RAPPORTO DI PROVA N 26LA21555

DEL 30/07/2026

COMMITTENTE: I.T.L. S.P.A.
INDIRIZZO COMMITTENTE: Via Lamberti Fab. A/4 Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta (CE)
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE: 00100070614
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO: Caserta
\$ PUNTO DI CAMPIONAMENTO: SANTA MARIA A VICO - VIA FIGLIARINI
\$ DESCRIZIONE CAMPIONE: ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
CAMPIONAMENTO A CURA DI: TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL
NOME E COGNOME CAMPIONATORE: VALENTINA NECCI
PROCEDURA: ISO 5667-5:2006
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO: 56761

DATA INIZIO CAMPIONAMENTO: 27/07/2026 **ORA INIZIO CAMPIONAMENTO:** 10.05
DATA FINE CAMPIONAMENTO: 27/07/2026 **ORA FINE CAMPIONAMENTO:** 10.10
DATA RICEZIONE CAMPIONE: 27/07/2026
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 27/07/2026 **ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE:** 12.45
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 26LA21555

TIPO ANALISI: Nitrati
DATA INIZIO PROVE: 27/07/2026 **DATA FINE PROVE:** 28/07/2026

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza	Limiti
---------------------	------	-----------	------------	--------

PARAMETRI CHIMICO-FISICI

COLORO ATTIVO LIBERO (Cat.III) APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	mg/L	0,14	±	0,02
TEMPERATURA (Cat.III) APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	11,9	±	1,0

COMPOSTI INORGANICI

NITRATI APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L	5,17	±	1,3	50
---	------	------	---	-----	----

Legenda:

U.M. = unità di misura

Cat.III = prova eseguita in campo

nd/NR non determinabile/non rilevato

\$ = informazioni fornite dal Cliente, per le quali il laboratorio non assume responsabilità, neanche in relazione a eventuali influenze sui risultati di prova.

b.p.l.p.c. = da boccapozzo/piano di campagna

► Parametro NON CONFORME

* = prova non accreditata ACCREDIA

= prova in subappalto

Sommatorie presenti nel rapporto di prova:

L'approccio adottato dal laboratorio per le seguenti sommatorie presenti nel rapporto di prova è il LOWER BOUND. Gli addendi della sommatoria sono esclusivamente le prove la cui determinazione ha fornito un risultato superiore al limite di quantificazione corretto per i fattori di scala.

Il recupero dei singoli analiti è compreso tra l'80% ed il 120%. Non si utilizza alcun fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

Nota Campionamento: Il campionamento si intende accreditato solo se il metodo non è indicato con l'asterisco ed è associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025.

Tutte le prove del presente rapporto di prova sono eseguite in categoria 0, salvo diversa indicazione riportata in corrispondenza al nome dell'analita.

Il limite inferiore dei misurandi viene calcolato moltiplicando il primo punto della curva (RL) per i fattori di scala quali pesate, diluizioni e variazioni di unità di misura (LRadjusted).

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a k=2 con un intervallo di probabilità del 95%

L'incertezza riportata non tiene conto del contributo del campionamento.

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Protocollo Arrivo N. 18699/2026 del 05-08-2026
Allegato 6 - Copia Documento

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N 26LA21555

DEL 30/07/2026

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Limite 1: D.Lgs. n° 18 del 23/02/2023 ss.mm.ii. + Decisione esecuzione (UE) 2022/679 della commissione del 19/01/2022 per beta-estradiolo e nonilfenolo

NESSUN SUPERAMENTO - **CONFORME** rispetto al limite per i parametri analizzati.

Limite 1:

<u>Parametro</u>	<u>U.M.</u>	<u>Valore</u>	<u>Incertezza</u>	<u>Limite</u>
------------------	-------------	---------------	-------------------	---------------

CONFORME rispetto al **LIMITE 1** per i parametri analizzati.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

**I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.**

Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Francesco Troisi



– Fine Rapporto di Prova –

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Protocollo Arrivo N. 18699/2026 del 05-08-2026
Allegato 6 - Copia Documento

RAPPORTO DI PROVA N 26LA21548 DEL 30/07/2026

COMMITTENTE:	I.T.L. S.P.A.
INDIRIZZO COMMITTENTE:	Via Lamberti Fab. A/4 Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta (CE)
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	00100070614
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	Caserta
\$ PUNTO DI CAMPIONAMENTO:	SANTA MARIA A VICO - VIA DIANA N°72
\$ DESCRIZIONE CAMPIONE:	ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL
NOME E COGNOME CAMPIONATORE:	VALENTINA NECCI
PROCEDURA:	ISO 5667-5:2006
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:	56755

DATA INIZIO CAMPIONAMENTO: 27/07/2026	ORA INIZIO CAMPIONAMENTO: 09.05
DATA FINE CAMPIONAMENTO: 27/07/2026	ORA FINE CAMPIONAMENTO: 09.10
DATA RICEZIONE CAMPIONE: 27/07/2026	
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 27/07/2026	ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 12.45
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 26LA21548	

TIPO ANALISI: Nitrati	
DATA INIZIO PROVE: 27/07/2026	DATA FINE PROVE: 28/07/2026

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza	Limiti
---------------------	------	-----------	------------	--------

PARAMETRI CHIMICO-FISICI

COLORO ATTIVO LIBERO (Cat.III) APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	mg/L	0,09	±	0,01
TEMPERATURA (Cat.III) APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	14,1	±	1,0

COMPOSTI INORGANICI

NITRATI APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L	3,73	±	0,93	50
---	------	-------------	---	------	----

Legenda:

U.M. = unità di misura

Cat.III = prova eseguita in campo

nd/NR non determinabile/non rilevato

\$ = informazioni fornite dal Cliente, per le quali il laboratorio non assume responsabilità, neanche in relazione a eventuali influenze sui risultati di prova.

b.p.l.p.c. = da boccapozzo/piano di campagna

► Parametro NON CONFORME

* = prova non accreditata ACCREDIA

= prova in subappalto

Sommatorie presenti nel rapporto di prova:

L'approccio adottato dal laboratorio per le seguenti sommatorie presenti nel rapporto di prova è il LOWER BOUND. Gli addendi della sommatoria sono esclusivamente le prove la cui determinazione ha fornito un risultato superiore al limite di quantificazione corretto per i fattori di scala.

Il recupero dei singoli analiti è compreso tra l'80% ed il 120%. Non si utilizza alcun fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

Nota Campionamento: Il campionamento si intende accreditato solo se il metodo non è indicato con l'asterisco ed è associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025.

Tutte le prove del presente rapporto di prova sono eseguite in categoria 0, salvo diversa indicazione riportata in corrispondenza al nome dell'analita.

Il limite inferiore dei misurandi viene calcolato moltiplicando il primo punto della curva (RL) per i fattori di scala quali pesate, diluizioni e variazioni di unità di misura (LRadjusted).

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a k=2 con un intervallo di probabilità del 95%

L'incertezza riportata non tiene conto del contributo del campionamento.

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Protocollo Arrivo N. 18699/2026 del 05-08-2026
Allegato 5 - Copia Documento

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N 26LA21548

DEL 30/07/2026

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Limite 1: D.Lgs. n° 18 del 23/02/2023 ss.mm.ii. + Decisione esecuzione (UE) 2022/679 della commissione del 19/01/2022 per beta-estradiolo e nonilfenolo

NESSUN SUPERAMENTO - **CONFORME** rispetto al limite per i parametri analizzati.

Limite 1:

<u>Parametro</u>	<u>U.M.</u>	<u>Valore</u>	<u>Incertezza</u>	<u>Limite</u>
------------------	-------------	---------------	-------------------	---------------

CONFORME rispetto al **LIMITE 1** per i parametri analizzati.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

**I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.**

Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Francesco Troisi



– Fine Rapporto di Prova –

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Protocollo Arrivo N. 18699/2026 del 05-08-2026
Allegato 5 - Copia Documento

RAPPORTO DI PROVA N 26LA21551 DEL 30/07/2026

COMMITTENTE:	I.T.L. S.P.A.
INDIRIZZO COMMITTENTE:	Via Lamberti Fab. A/4 Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta (CE)
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	00100070614
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	Caserta
\$ PUNTO DI CAMPIONAMENTO:	SANTA MARIA A VICO - PIAZZETTA ROSCIANO
\$ DESCRIZIONE CAMPIONE:	ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL
NOME E COGNOME CAMPIONATORE:	VALENTINA NECCI
PROCEDURA:	ISO 5667-5:2006
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:	56757

DATA INIZIO CAMPIONAMENTO: 27/07/2026	ORA INIZIO CAMPIONAMENTO: 11.10
DATA FINE CAMPIONAMENTO: 27/07/2026	ORA FINE CAMPIONAMENTO: 11.15
DATA RICEZIONE CAMPIONE: 27/07/2026	
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 27/07/2026	ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 12.45
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 26LA21551	

TIPO ANALISI: Nitrati	
DATA INIZIO PROVE: 27/07/2026	DATA FINE PROVE: 28/07/2026

Parametro	U.M.	Risultato	Incertezza	Limiti
Metodo				

PARAMETRI CHIMICO-FISICI

COLORO ATTIVO LIBERO (Cat.III) APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	mg/L	0,05	±	0,01
TEMPERATURA (Cat.III) APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	14,6	±	1,0

COMPOSTI INORGANICI

NITRATI APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L	33,0	±	8,3	50
---	------	------	---	-----	----

Legenda:

U.M. = unità di misura

Cat.III = prova eseguita in campo

nd/NR non determinabile/non rilevato

\$ = informazioni fornite dal Cliente, per le quali il laboratorio non assume responsabilità, neanche in relazione a eventuali influenze sui risultati di prova.

b.p.l.p.c. = da boccapozzo/piano di campagna

► Parametro NON CONFORME

* = prova non accreditata ACCREDIA

= prova in subappalto

Sommatorie presenti nel rapporto di prova:

L'approccio adottato dal laboratorio per le seguenti sommatorie presenti nel rapporto di prova è il LOWER BOUND. Gli addendi della sommatoria sono esclusivamente le prove la cui determinazione ha fornito un risultato superiore al limite di quantificazione corretto per i fattori di scala.

Il recupero dei singoli analiti è compreso tra l'80% ed il 120%. Non si utilizza alcun fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

Nota Campionamento: Il campionamento si intende accreditato solo se il metodo non è indicato con l'asterisco ed è associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025.

Tutte le prove del presente rapporto di prova sono eseguite in categoria 0, salvo diversa indicazione riportata in corrispondenza al nome dell'analita.

Il limite inferiore dei misurandi viene calcolato moltiplicando il primo punto della curva (RL) per i fattori di scala quali pesate, diluizioni e variazioni di unità di misura (LRadjusted).

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a k=2 con un intervallo di probabilità del 95%

L'incertezza riportata non tiene conto del contributo del campionamento.

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Protocollo Arrivo N. 18699/2026 del 05-08-2026
Allegato 3 - Copia Documento

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N 26LA21551

DEL 30/07/2026

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Limite 1: D.Lgs. n° 18 del 23/02/2023 ss.mm.ii. + Decisione esecuzione (UE) 2022/679 della commissione del 19/01/2022 per beta-estradiolo e nonilfenolo

NESSUN SUPERAMENTO - **CONFORME** rispetto al limite per i parametri analizzati.

Limite 1:

<u>Parametro</u>	<u>U.M.</u>	<u>Valore</u>	<u>Incertezza</u>	<u>Limite</u>
------------------	-------------	---------------	-------------------	---------------

CONFORME rispetto al **LIMITE 1** per i parametri analizzati.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

**I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.**

Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Francesco Troisi



– Fine Rapporto di Prova –

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Protocollo Arrivo N. 18699/2026 del 05-08-2026
Allegato 3 - Copia Documento

RAPPORTO DI PROVA N 26LA21546 DEL 30/07/2026

COMMITTENTE:	I.T.L. S.P.A.
INDIRIZZO COMMITTENTE:	Via Lamberti Fab. A/4 Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta (CE)
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	00100070614
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	Caserta
\$ PUNTO DI CAMPIONAMENTO:	SANTA MARIA A VICO - PIAZZETTA PADRE PIO
\$ DESCRIZIONE CAMPIONE:	ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL
NOME E COGNOME CAMPIONATORE:	VALENTINA NECCI
PROCEDURA:	ISO 5667-5:2006
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:	56753

DATA INIZIO CAMPIONAMENTO: 27/07/2026	ORA INIZIO CAMPIONAMENTO: 10.25
DATA FINE CAMPIONAMENTO: 27/07/2026	ORA FINE CAMPIONAMENTO: 10.30
DATA RICEZIONE CAMPIONE: 27/07/2026	
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 27/07/2026	ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 12.45
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 26LA21546	

TIPO ANALISI: Nitrati	
DATA INIZIO PROVE: 27/07/2026	DATA FINE PROVE: 28/07/2026

Parametro	U.M.	Risultato	Incertezza	Limiti
Metodo				

PARAMETRI CHIMICO-FISICI

COLOR ATTIVO LIBERO (Cat.III) APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	mg/L	< 0,05		
TEMPERATURA (Cat.III) APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	13,1	± 1,0	

COMPOSTI INORGANICI

NITRATI APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L	36,4	± 9,1	50
---	------	------	-------	----

Legenda:

U.M. = unità di misura

Cat.III = prova eseguita in campo

nd/NR non determinabile/non rilevato

\$ = informazioni fornite dal Cliente, per le quali il laboratorio non assume responsabilità, neanche in relazione a eventuali influenze sui risultati di prova.

b.p.l.p.c. = da boccapozzo/piano di campagna

► Parametro NON CONFORME

* = prova non accreditata ACCREDIA

= prova in subappalto

Sommatorie presenti nel rapporto di prova:

L'approccio adottato dal laboratorio per le seguenti sommatorie presenti nel rapporto di prova è il LOWER BOUND. Gli addendi della sommatoria sono esclusivamente le prove la cui determinazione ha fornito un risultato superiore al limite di quantificazione corretto per i fattori di scala.

Il recupero dei singoli analiti è compreso tra l' 80% ed il 120%. Non si utilizza alcun fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

Nota Campionamento: Il campionamento si intende accreditato solo se il metodo non è indicato con l'asterisco ed è associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025.

Tutte le prove del presente rapporto di prova sono eseguite in categoria 0, salvo diversa indicazione riportata in corrispondenza al nome dell'analita.

Il limite inferiore dei misurandi viene calcolato moltiplicando il primo punto della curva (RL) per i fattori di scala quali pesate, diluizioni e variazioni di unità di misura (LRadjusted).

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a k=2 con un intervallo di probabilità del 95%

L'incertezza riportata non tiene conto del contributo del campionamento.

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Protocollo Arrivo N. 18699/2026 del 05-08-2026
Allegato 2 - Copia Documento

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N 26LA21546

DEL 30/07/2026

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Limite 1: D.Lgs. n° 18 del 23/02/2023 ss.mm.ii. + Decisione esecuzione (UE) 2022/679 della commissione del 19/01/2022 per beta-estradiolo e nonilfenolo

NESSUN SUPERAMENTO - **CONFORME** rispetto al limite per i parametri analizzati.

Limite 1:

<u>Parametro</u>	<u>U.M.</u>	<u>Valore</u>	<u>Incertezza</u>	<u>Limite</u>
------------------	-------------	---------------	-------------------	---------------

CONFORME rispetto al **LIMITE 1** per i parametri analizzati.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

**I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.**

Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Francesco Troisi



– Fine Rapporto di Prova –

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Protocollo Arrivo N. 18699/2026 del 05-08-2026
Allegato 2 - Copia Documento

RAPPORTO DI PROVA N 26LA21545 DEL 30/07/2026

COMMITTENTE:	I.T.L. S.P.A.
INDIRIZZO COMMITTENTE:	Via Lamberti Fab. A/4 Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta (CE)
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	00100070614
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	Caserta
\$ PUNTO DI CAMPIONAMENTO:	SANTA MARIA A VICO - PIAZZA ROMA
\$ DESCRIZIONE CAMPIONE:	ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL
NOME E COGNOME CAMPIONATORE:	VALENTINA NECCI
PROCEDURA:	ISO 5667-5:2006
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:	56752

DATA INIZIO CAMPIONAMENTO: 27/07/2026	ORA INIZIO CAMPIONAMENTO: 10.15
DATA FINE CAMPIONAMENTO: 27/07/2026	ORA FINE CAMPIONAMENTO: 10.20
DATA RICEZIONE CAMPIONE: 27/07/2026	
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 27/07/2026	ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 12.45
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 26LA21545	

TIPO ANALISI: Nitrati	
DATA INIZIO PROVE: 27/07/2026	DATA FINE PROVE: 28/07/2026

Parametro	U.M.	Risultato	Incertezza	Limiti
Metodo				

PARAMETRI CHIMICO-FISICI

COLOR ATTIVO LIBERO (Cat.III) APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	mg/L	< 0,05		
TEMPERATURA (Cat.III) APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	18,7	± 1,0	

COMPOSTI INORGANICI

NITRATI APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L	34,2	± 8,6	50
---	------	------	-------	----

Legenda:

U.M. = unità di misura

Cat.III = prova eseguita in campo

nd/NR non determinabile/non rilevato

\$ = informazioni fornite dal Cliente, per le quali il laboratorio non assume responsabilità, neanche in relazione a eventuali influenze sui risultati di prova.

b.p.l.p.c. = da boccapozzo/piano di campagna

► Parametro NON CONFORME

* = prova non accreditata ACCREDIA

= prova in subappalto

Sommatorie presenti nel rapporto di prova:

L'approccio adottato dal laboratorio per le seguenti sommatorie presenti nel rapporto di prova è il LOWER BOUND. Gli addendi della sommatoria sono esclusivamente le prove la cui determinazione ha fornito un risultato superiore al limite di quantificazione corretto per i fattori di scala.

Il recupero dei singoli analiti è compreso tra l' 80% ed il 120%. Non si utilizza alcun fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

Nota Campionamento: Il campionamento si intende accreditato solo se il metodo non è indicato con l'asterisco ed è associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025.

Tutte le prove del presente rapporto di prova sono eseguite in categoria 0, salvo diversa indicazione riportata in corrispondenza al nome dell'analita.

Il limite inferiore dei misurandi viene calcolato moltiplicando il primo punto della curva (RL) per i fattori di scala quali pesate, diluizioni e variazioni di unità di misura (LRadjusted).

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a k=2 con un intervallo di probabilità del 95%

L'incertezza riportata non tiene conto del contributo del campionamento.

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Protocollo Arrivo N. 18699/2026 del 05-08-2026
Allegato 1 - Copia Documento

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N 26LA21545

DEL 30/07/2026

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Limite 1: D.Lgs. n° 18 del 23/02/2023 ss.mm.ii. + Decisione esecuzione (UE) 2022/679 della commissione del 19/01/2022 per beta-estradiolo e nonilfenolo

NESSUN SUPERAMENTO - **CONFORME** rispetto al limite per i parametri analizzati.

Limite 1:

<u>Parametro</u>	<u>U.M.</u>	<u>Valore</u>	<u>Incertezza</u>	<u>Limite</u>
------------------	-------------	---------------	-------------------	---------------

CONFORME rispetto al **LIMITE 1** per i parametri analizzati.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

**I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.**

Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Francesco Troisi



– Fine Rapporto di Prova –

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Protocollo Arrivo N. 18699/2026 del 05-08-2026
Allegato 1 - Copia Documento

RAPPORTO DI PROVA N 26LA21544 DEL 30/07/2026

COMMITTENTE:	I.T.L. S.P.A.
INDIRIZZO COMMITTENTE:	Via Lamberti Fab. A/4 Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta (CE)
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	00100070614
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	Caserta
\$ PUNTO DI CAMPIONAMENTO:	SANTA MARIA A VICO - PIAZZA ARAGONA
\$ DESCRIZIONE CAMPIONE:	ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL
NOME E COGNOME CAMPIONATORE:	VALENTINA NECCI
PROCEDURA:	ISO 5667-5:2006
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:	56751

DATA INIZIO CAMPIONAMENTO: 27/07/2026	ORA INIZIO CAMPIONAMENTO: 11.00
DATA FINE CAMPIONAMENTO: 27/07/2026	ORA FINE CAMPIONAMENTO: 11.05
DATA RICEZIONE CAMPIONE: 27/07/2026	
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 27/07/2026	ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 12.45
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 26LA21544	

TIPO ANALISI: Nitrati	
DATA INIZIO PROVE: 27/07/2026	DATA FINE PROVE: 28/07/2026

Parametro	U.M.	Risultato	Incertezza	Limiti
Metodo				

PARAMETRI CHIMICO-FISICI

COLORO ATTIVO LIBERO (Cat.III) APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	mg/L	0,06	±	0,01
TEMPERATURA (Cat.III) APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	14,2	±	1,0

COMPOSTI INORGANICI

NITRATI APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L	30,8	±	7,7	50
---	------	------	---	-----	----

Legenda:

U.M. = unità di misura

Cat.III = prova eseguita in campo

nd/NR non determinabile/non rilevato

\$ = informazioni fornite dal Cliente, per le quali il laboratorio non assume responsabilità, neanche in relazione a eventuali influenze sui risultati di prova.

b.p.l.p.c. = da boccapozzo/piano di campagna

► Parametro NON CONFORME

* = prova non accreditata ACCREDIA

= prova in subappalto

Sommatorie presenti nel rapporto di prova:

L'approccio adottato dal laboratorio per le seguenti sommatorie presenti nel rapporto di prova è il LOWER BOUND. Gli addendi della sommatoria sono esclusivamente le prove la cui determinazione ha fornito un risultato superiore al limite di quantificazione corretto per i fattori di scala.

Il recupero dei singoli analiti è compreso tra l'80% ed il 120%. Non si utilizza alcun fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

Nota Campionamento: Il campionamento si intende accreditato solo se il metodo non è indicato con l'asterisco ed è associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025.

Tutte le prove del presente rapporto di prova sono eseguite in categoria 0, salvo diversa indicazione riportata in corrispondenza al nome dell'analita.

Il limite inferiore dei misurandi viene calcolato moltiplicando il primo punto della curva (RL) per i fattori di scala quali pesate, diluizioni e variazioni di unità di misura (LRadjusted).

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a k=2 con un intervallo di probabilità del 95%

L'incertezza riportata non tiene conto del contributo del campionamento.

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Protocollo Arrivo N. 18699/2026 del 05-08-2026
Doc. Principale - Copia Documento

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N 26LA21544

DEL 30/07/2026

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Limite 1: D.Lgs. n° 18 del 23/02/2023 ss.mm.ii. + Decisione esecuzione (UE) 2022/679 della commissione del 19/01/2022 per beta-estradiolo e nonilfenolo

NESSUN SUPERAMENTO - **CONFORME** rispetto al limite per i parametri analizzati.

Limite 1:

<u>Parametro</u>	<u>U.M.</u>	<u>Valore</u>	<u>Incertezza</u>	<u>Limite</u>
------------------	-------------	---------------	-------------------	---------------

CONFORME rispetto al **LIMITE 1** per i parametri analizzati.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

**I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.**

Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Francesco Troisi



– Fine Rapporto di Prova –

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Protocollo Arrivo N. 18699/2026 del 05-08-2026
Doc. Principale - Copia Documento