

RAPPORTO DI PROVA N 26LA03838		DEL 13/02/2026
COMMITTENTE:	I.T.L. S.P.A.	
INDIRIZZO COMMITTENTE:	Via Lamberti Fab. A/4 Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta (CE)	
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	00100070614	
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	SANTA MARIA A VICO - CASERTA	
PUNTO DI CAMPIONAMENTO:	LARGO PADRE PIO	
DESCRIZIONE CAMPIONE:	ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO	
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL	
NOME E COGNOME CAMPIONATORE:	ANNA BARRA	
PROCEDURA:	ISO 5667-5:2006	
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:	20260212AB0945	
DATA INIZIO CAMPIONAMENTO: 12/02/2026	ORA INIZIO CAMPIONAMENTO: 09.45	
DATA FINE CAMPIONAMENTO: 12/02/2026	ORA FINE CAMPIONAMENTO: 09.50	
DATA RICEZIONE CAMPIONE: 12/02/2026		
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 12/02/2026	ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 15.30	
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 26LA03838		
TIPO ANALISI: Nitrati		
N° CATENA DI CUSTODIA: 20260212AB0915CC		
DATA INIZIO PROVE: 12/02/2026	DATA FINE PROVE: 12/02/2026	

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza	Limiti
PARAMETRI CHIMICO-FISICI				
CLORO ATTIVO LIBERO (Cat.III) APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	mg/L	0,17	± 0,03	
TEMPERATURA (Cat.III) APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	13,1	± 1,0	
COMPOSTI INORGANICI				
NITRATI APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L	37,9	± 9,5	50

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N 26LA03838

DEL 13/02/2026

Legenda:

U.M. = unità di misura

Cat. III = prova eseguita in campo

nd/NR non determinabile/non rilevato

\$ = informazione fornita dal cliente

b.p.\p.c. = da boccapozzo/da piano di campagna

► Parametro NON CONFORME

* = prova non accreditata ACCREDIA

= prova in subappalto

Il recupero dei singoli analiti è compreso tra l' 80% ed il 120%. Non si utilizza alcun fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

Nota Campionamento: Il campionamento si intende accreditato solo se il metodo non è indicato con l'asterisco ed è associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025.

Tutte le prove del presente rapporto di prova sono eseguite in categoria 0, salvo diversa indicazione riportata in corrispondenza al nome dell'analita.

Il limite inferiore dei misurandi viene calcolato moltiplicando il primo punto della curva (RL) per i fattori di scala quali pesate, diluizioni e variazioni di unità di misura (LRadjusted).

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a k=2 con un intervallo di probabilità del 95%

L'incertezza riportata non tiene conto del contributo del campionamento.

GIUDIZIO DI CONFORMITÀ

Limite 1: D.Lgs. n° 18 del 23/02/2023 ss.mm.ii. + Decisione esecuzione (UE) 2022/679 della commissione del 19/01/2022 per beta-estradiolo e nonilfenolo

NESSUN SUPERAMENTO - **CONFORME** rispetto al limite per i parametri analizzati.

Limite 1:

Parametro	U.M.	Valore	Incetezza	Limite
-----------	------	--------	-----------	--------

CONFORME rispetto al **LIMITE 1** per i parametri analizzati.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

**I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.**

Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Francesco Troisi




– Fine Rapporto di Prova –

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Protocollo Arrivo N. 3786/2026 del 16-02-2026
Allegato 1 - Copia Documento

RAPPORTO DI PROVA N 26LA03836		DEL 13/02/2026
COMMITTENTE:	I.T.L. S.P.A.	
INDIRIZZO COMMITTENTE:	Via Lamberti Fab. A/4 Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta (CE)	
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	00100070614	
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	SANTA MARIA A VICO - CASERTA	
PUNTO DI CAMPIONAMENTO:	LOCALITA' SAN MARCO	
DESCRIZIONE CAMPIONE:	ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO	
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL	
NOME E COGNOME CAMPIONATORE:	ANNA BARRA	
PROCEDURA:	ISO 5667-5:2006	
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:	20260212AB0915	
DATA INIZIO CAMPIONAMENTO: 12/02/2026	ORA INIZIO CAMPIONAMENTO: 09.15	
DATA FINE CAMPIONAMENTO: 12/02/2026	ORA FINE CAMPIONAMENTO: 09.20	
DATA RICEZIONE CAMPIONE: 12/02/2026		
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 12/02/2026	ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 15.30	
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 26LA03836		
TIPO ANALISI: Nitrati		
N° CATENA DI CUSTODIA: 20260212AB0915CC		
DATA INIZIO PROVE: 12/02/2026	DATA FINE PROVE: 12/02/2026	

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza	Limiti
PARAMETRI CHIMICO-FISICI				
CLORO ATTIVO LIBERO (Cat.III) APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	mg/L	0,20	± 0,03	
TEMPERATURA (Cat.III) APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	12,1	± 1,0	
COMPOSTI INORGANICI				
NITRATI APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L	32,3	± 8,1	50

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N 26LA03836

DEL 13/02/2026

Legenda:

U.M. = unità di misura

Cat. III = prova eseguita in campo

nd/NR non determinabile/non rilevato

\$ = informazione fornita dal cliente

b.p.\p.c. = da boccapozzo/da piano di campagna

► Parametro **NON CONFORME**

* = prova non accreditata ACCREDIA

= prova in subappalto

Il recupero dei singoli analiti è compreso tra l'80% ed il 120%. Non si utilizza alcun fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

Nota Campionamento: Il campionamento si intende accreditato solo se il metodo non è indicato con l'asterisco ed è associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025.

Tutte le prove del presente rapporto di prova sono eseguite in categoria 0, salvo diversa indicazione riportata in corrispondenza al nome dell'analita.

Il limite inferiore dei misurandi viene calcolato moltiplicando il primo punto della curva (RL) per i fattori di scala quali pesate, diluizioni e variazioni di unità di misura (LRadjusted).

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a $k=2$ con un intervallo di probabilità del 95%

L'incertezza riportata non tiene conto del contributo del campionamento.

GIUDIZIO DI CONFORMITÀ

Limite 1: D.Lgs. n° 18 del 23/02/2023 ss.mm.ii. + Decisione esecuzione (UE) 2022/679 della commissione del 19/01/2022 per beta-estradiolo e nonilfenolo

NESSUN SUPERAMENTO - **CONFORME** rispetto al limite per i parametri analizzati.

Limite 1:

Parametro	U.M.	Valore	Incertezza	Limite
-----------	------	--------	------------	--------

CONFORME rispetto al **LIMITE 1** per i parametri analizzati.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

**I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.**

Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Francesco Troisi




– Fine Rapporto di Prova –

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Protocollo Arrivo N. 3786/2026 del 16-02-2026
Allegato 2 - Copia Documento

RAPPORTO DI PROVA N 26LA03839		DEL 13/02/2026
COMMITTENTE:	I.T.L. S.P.A.	
INDIRIZZO COMMITTENTE:	Via Lamberti Fab. A/4 Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta (CE)	
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	00100070614	
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	SANTA MARIA A VICO - CASERTA	
PUNTO DI CAMPIONAMENTO:	PIAZZA ARAGONA	
DESCRIZIONE CAMPIONE:	ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO	
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL	
NOME E COGNOME CAMPIONATORE:	ANNA BARRA	
PROCEDURA:	ISO 5667-5:2006	
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:	20260212AB1000	
DATA INIZIO CAMPIONAMENTO: 12/02/2026	ORA INIZIO CAMPIONAMENTO: 10.00	
DATA FINE CAMPIONAMENTO: 12/02/2026	ORA FINE CAMPIONAMENTO: 10.05	
DATA RICEZIONE CAMPIONE: 12/02/2026		
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 12/02/2026	ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 15.30	
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 26LA03839		
TIPO ANALISI: Nitrati		
N° CATENA DI CUSTODIA: 20260212AB0915CC		
DATA INIZIO PROVE: 12/02/2026	DATA FINE PROVE: 12/02/2026	

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza	Limiti
PARAMETRI CHIMICO-FISICI				
CLORO ATTIVO LIBERO (Cat.III) APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	mg/L	0,28	±	0,04
TEMPERATURA (Cat.III) APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	14,5	±	1,0
COMPOSTI INORGANICI				
NITRATI APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L	36,7	±	9,2 50

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N 26LA03839

DEL 13/02/2026

Legenda:

U.M. = unità di misura

Cat.III = prova eseguita in campo

nd/NR non determinabile/non rilevato

\$ = informazione fornita dal cliente

b.p.\p.c. = da boccapozzo/da piano di campagna

► Parametro NON CONFORME

* = prova non accreditata ACCREDIA

= prova in subappalto

Il recupero dei singoli analiti è compreso tra l' 80% ed il 120%. Non si utilizza alcun fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

Nota Campionamento: Il campionamento si intende accreditato solo se il metodo non è indicato con l'asterisco ed è associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025.

Tutte le prove del presente rapporto di prova sono eseguite in categoria 0, salvo diversa indicazione riportata in corrispondenza al nome dell'analita.

Il limite inferiore dei misurandi viene calcolato moltiplicando il primo punto della curva (RL) per i fattori di scala quali pesate, diluizioni e variazioni di unità di misura (LRadjusted).

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a k=2 con un intervallo di probabilità del 95%

L'incertezza riportata non tiene conto del contributo del campionamento.

GIUDIZIO DI CONFORMITÀ

Limite 1: D.Lgs. n° 18 del 23/02/2023 ss.mm.ii. + Decisione esecuzione (UE) 2022/679 della commissione del 19/01/2022 per beta-estradiolo e nonilfenolo

NESSUN SUPERAMENTO - **CONFORME** rispetto al limite per i parametri analizzati.

Limite 1:


Parametro	U.M.	Valore	Incertezza	Limite
-----------	------	--------	------------	--------

CONFORME rispetto al **LIMITE 1** per i parametri analizzati.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

**I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.**

Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Francesco Troisi

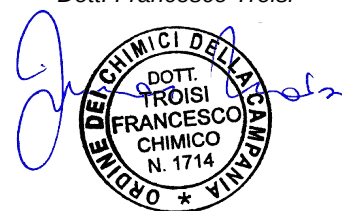


– Fine Rapporto di Prova –

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Protocollo Arrivo N. 3786/2026 del 16-02-2026
Allegato 3 - Copia Documento

RAPPORTO DI PROVA N 26LA03837		DEL 13/02/2026	
COMMITTENTE:		I.T.L. S.P.A.	
INDIRIZZO COMMITTENTE:		Via Lamberti Fab. A/4 Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta (CE)	
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:		00100070614	
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:		SANTA MARIA A VICO - CASERTA	
PUNTO DI CAMPIONAMENTO:		PIAZZA ROMA	
DESCRIZIONE CAMPIONE:		ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO	
CAMPIONAMENTO A CURA DI:		TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL	
NOME E COGNOME CAMPIONATORE:		ANNA BARRA	
PROCEDURA:		ISO 5667-5:2006	
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:		20260212AB0930	
DATA INIZIO CAMPIONAMENTO: 12/02/2026		ORA INIZIO CAMPIONAMENTO: 09.30	
DATA FINE CAMPIONAMENTO: 12/02/2026		ORA FINE CAMPIONAMENTO: 09.35	
DATA RICEZIONE CAMPIONE: 12/02/2026			
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 12/02/2026		ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 15.30	
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 26LA03837			
TIPO ANALISI: Nitrati			
N° CATENA DI CUSTODIA: 20260212AB0915CC			
DATA INIZIO PROVE: 12/02/2026		DATA FINE PROVE: 12/02/2026	

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza	Limiti
PARAMETRI CHIMICO-FISICI				
CLORO ATTIVO LIBERO (Cat.III) APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	mg/L	0,45	±	0,07
TEMPERATURA (Cat.III) APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	12,1	±	1,0
COMPOSTI INORGANICI				
NITRATI APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L	34,8	±	8,7 50

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N 26LA03837

DEL 13/02/2026

Legenda:

U.M. = unità di misura

Cat. III = prova eseguita in campo

nd/NR non determinabile/non rilevato

\$ = informazione fornita dal cliente

b.p.\p.c. = da boccapozzo/da piano di campagna

► Parametro NON CONFORME

* = prova non accreditata ACCREDIA

= prova in subappalto

Il recupero dei singoli analiti è compreso tra l' 80% ed il 120%. Non si utilizza alcun fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

Nota Campionamento: Il campionamento si intende accreditato solo se il metodo non è indicato con l'asterisco ed è associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025.

Tutte le prove del presente rapporto di prova sono eseguite in categoria 0, salvo diversa indicazione riportata in corrispondenza al nome dell'analita.

Il limite inferiore dei misurandi viene calcolato moltiplicando il primo punto della curva (RL) per i fattori di scala quali pesate, diluizioni e variazioni di unità di misura (LRadjusted).

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a k=2 con un intervallo di probabilità del 95%

L'incertezza riportata non tiene conto del contributo del campionamento.

GIUDIZIO DI CONFORMITÀ

Limite 1: D.Lgs. n° 18 del 23/02/2023 ss.mm.ii. + Decisione esecuzione (UE) 2022/679 della commissione del 19/01/2022 per beta-estradiolo e nonilfenolo

NESSUN SUPERAMENTO - **CONFORME** rispetto al limite per i parametri analizzati.

Limite 1:

Parametro	U.M.	Valore	Incertezza	Limite
-----------	------	--------	------------	--------

CONFORME rispetto al **LIMITE 1** per i parametri analizzati.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

**I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.**

Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Francesco Troisi




– Fine Rapporto di Prova –

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Protocollo Arrivo N. 3786/2026 del 16-02-2026
Allegato 4 - Copia Documento

RAPPORTO DI PROVA N 26LA03847		DEL 13/02/2026	
COMMITTENTE:	I.T.L. S.P.A.		
INDIRIZZO COMMITTENTE:	Via Lamberti Fab. A/4 Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta (CE)		
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	00100070614		
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	SANTA MARIA A VICO - CASERTA		
PUNTO DI CAMPIONAMENTO:	VIA DIANA N°72		
DESCRIZIONE CAMPIONE:	ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO		
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL		
NOME E COGNOME CAMPIONATORE:	ANNA BARRA		
PROCEDURA:	ISO 5667-5:2006		
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:	20260212AB1255		
DATA INIZIO CAMPIONAMENTO: 12/02/2026	ORA INIZIO CAMPIONAMENTO: 12.55		
DATA FINE CAMPIONAMENTO: 12/02/2026	ORA FINE CAMPIONAMENTO: 13.00		
DATA RICEZIONE CAMPIONE: 12/02/2026			
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 12/02/2026	ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 15.30		
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 26LA03847			
TIPO ANALISI: Nitrati			
N° CATENA DI CUSTODIA: 20260212AB0915CC			
DATA INIZIO PROVE: 12/02/2026	DATA FINE PROVE: 12/02/2026		

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza	Limiti
PARAMETRI CHIMICO-FISICI				
CLORO ATTIVO LIBERO (Cat.III) APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	mg/L	0,21	±	0,03
TEMPERATURA (Cat.III) APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	13,0	±	1,0
COMPOSTI INORGANICI				
NITRATI APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L	2,77	±	0,69 50

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N 26LA03847

DEL 13/02/2026

Legenda:

U.M. = unità di misura

Cat. III = prova eseguita in campo

nd/NR non determinabile/non rilevato

\$ = informazione fornita dal cliente

b.p.\p.c. = da boccapozzo/da piano di campagna

► Parametro **NON CONFORME**

* = prova non accreditata ACCREDIA

= prova in subappalto

Il recupero dei singoli analiti è compreso tra l'80% ed il 120%. Non si utilizza alcun fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

Nota Campionamento: Il campionamento si intende accreditato solo se il metodo non è indicato con l'asterisco ed è associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025.

Tutte le prove del presente rapporto di prova sono eseguite in categoria 0, salvo diversa indicazione riportata in corrispondenza al nome dell'analita.

Il limite inferiore dei misurandi viene calcolato moltiplicando il primo punto della curva (RL) per i fattori di scala quali pesate, diluizioni e variazioni di unità di misura (LRadjusted).

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a $k=2$ con un intervallo di probabilità del 95%

L'incertezza riportata non tiene conto del contributo del campionamento.

GIUDIZIO DI CONFORMITÀ

Limite 1: D.Lgs. n° 18 del 23/02/2023 ss.mm.ii. + Decisione esecuzione (UE) 2022/679 della commissione del 19/01/2022 per beta-estradiolo e nonilfenolo

NESSUN SUPERAMENTO - **CONFORME** rispetto al limite per i parametri analizzati.

Limite 1:

Parametro	U.M.	Valore	Incetezza	Limite
-----------	------	--------	-----------	--------

CONFORME rispetto al **LIMITE 1** per i parametri analizzati.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

**I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.**

Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Francesco Troisi




– Fine Rapporto di Prova –

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Protocollo Arrivo N. 3786/2026 del 16-02-2026
Allegato 6 - Copia Documento

RAPPORTO DI PROVA N 26LA03846		DEL 13/02/2026
COMMITTENTE:	I.T.L. S.P.A.	
INDIRIZZO COMMITTENTE:	Via Lamberti Fab. A/4 Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta (CE)	
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	00100070614	
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	SANTA MARIA A VICO - CASERTA	
PUNTO DI CAMPIONAMENTO:	VIA FIGLIARINI	
DESCRIZIONE CAMPIONE:	ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO	
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL	
NOME E COGNOME CAMPIONATORE:	ANNA BARRA	
PROCEDURA:	ISO 5667-5:2006	
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:	20260212AB1250	
DATA INIZIO CAMPIONAMENTO: 12/02/2026	ORA INIZIO CAMPIONAMENTO: 12.50	
DATA FINE CAMPIONAMENTO: 12/02/2026	ORA FINE CAMPIONAMENTO: 12.55	
DATA RICEZIONE CAMPIONE: 12/02/2026		
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 12/02/2026	ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 15.30	
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 26LA03846		
TIPO ANALISI: Nitrati		
N° CATENA DI CUSTODIA: 20260212AB0915CC		
DATA INIZIO PROVE: 12/02/2026	DATA FINE PROVE: 12/02/2026	

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza	Limiti
PARAMETRI CHIMICO-FISICI				
CLORO ATTIVO LIBERO (Cat.III) APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	mg/L	0,15	±	0,02
TEMPERATURA (Cat.III) APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	13,0	±	1,0
COMPOSTI INORGANICI				
NITRATI APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L	2,30	±	0,58 50

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N 26LA03846

DEL 13/02/2026

Legenda:

U.M. = unità di misura

Cat. III = prova eseguita in campo

nd/NR non determinabile/non rilevato

\$ = informazione fornita dal cliente

b.p.\p.c. = da boccapozzo/da piano di campagna

► Parametro **NON CONFORME**

* = prova non accreditata ACCREDIA

= prova in subappalto

Il recupero dei singoli analiti è compreso tra l'80% ed il 120%. Non si utilizza alcun fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

Nota Campionamento: Il campionamento si intende accreditato solo se il metodo non è indicato con l'asterisco ed è associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025.

Tutte le prove del presente rapporto di prova sono eseguite in categoria 0, salvo diversa indicazione riportata in corrispondenza al nome dell'analita.

Il limite inferiore dei misurandi viene calcolato moltiplicando il primo punto della curva (RL) per i fattori di scala quali pesate, diluizioni e variazioni di unità di misura (LRadjusted).

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a $k=2$ con un intervallo di probabilità del 95%

L'incertezza riportata non tiene conto del contributo del campionamento.

GIUDIZIO DI CONFORMITÀ

Limite 1: D.Lgs. n° 18 del 23/02/2023 ss.mm.ii. + Decisione esecuzione (UE) 2022/679 della commissione del 19/01/2022 per beta-estradiolo e nonilfenolo

NESSUN SUPERAMENTO - **CONFORME** rispetto al limite per i parametri analizzati.

Limite 1:

Parametro	U.M.	Valore	Incetezza	Limite
-----------	------	--------	-----------	--------

CONFORME rispetto al **LIMITE 1** per i parametri analizzati.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

**I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.**

Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Francesco Troisi




– Fine Rapporto di Prova –

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Protocollo Arrivo N. 3786/2026 del 16-02-2026
Allegato 7 - Copia Documento

RAPPORTO DI PROVA N 26LA03841		DEL 13/02/2026
COMMITTENTE:	I.T.L. S.P.A.	
INDIRIZZO COMMITTENTE:	Via Lamberti Fab. A/4 Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta (CE)	
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	00100070614	
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	SANTA MARIA A VICO - CASERTA	
PUNTO DI CAMPIONAMENTO:	VIA LORETO	
DESCRIZIONE CAMPIONE:	ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO	
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL	
NOME E COGNOME CAMPIONATORE:	ANNA BARRA	
PROCEDURA:	ISO 5667-5:2006	
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:	20260212AB1025	
DATA INIZIO CAMPIONAMENTO: 12/02/2026	ORA INIZIO CAMPIONAMENTO: 10.25	
DATA FINE CAMPIONAMENTO: 12/02/2026	ORA FINE CAMPIONAMENTO: 10.30	
DATA RICEZIONE CAMPIONE: 12/02/2026		
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 12/02/2026	ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 15.30	
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 26LA03841		
TIPO ANALISI: Nitrati		
N° CATENA DI CUSTODIA: 20260212AB0915CC		
DATA INIZIO PROVE: 12/02/2026	DATA FINE PROVE: 12/02/2026	

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza	Limiti
PARAMETRI CHIMICO-FISICI				
CLORO ATTIVO LIBERO (Cat.III) APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	mg/L	0,18	± 0,03	
TEMPERATURA (Cat.III) APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	12,8	± 1,0	
COMPOSTI INORGANICI				
NITRATI APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L	28,8	± 7,2	50

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N 26LA03841

DEL 13/02/2026

Legenda:

U.M. = unità di misura

Cat.III = prova eseguita in campo

nd/NR non determinabile/non rilevato

\$ = informazione fornita dal cliente

b.p.\p.c. = da boccapozzo/da piano di campagna

► Parametro **NON CONFORME**

* = prova non accreditata ACCREDIA

= prova in subappalto

Il recupero dei singoli analiti è compreso tra l' 80% ed il 120%. Non si utilizza alcun fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

Nota Campionamento: Il campionamento si intende accreditato solo se il metodo non è indicato con l'asterisco ed è associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025.

Tutte le prove del presente rapporto di prova sono eseguite in categoria 0, salvo diversa indicazione riportata in corrispondenza al nome dell'analita.

Il limite inferiore dei misurandi viene calcolato moltiplicando il primo punto della curva (RL) per i fattori di scala quali pesate, diluizioni e variazioni di unità di misura (LRadjusted).

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a $k=2$ con un intervallo di probabilità del 95%

L'incertezza riportata non tiene conto del contributo del campionamento.

GIUDIZIO DI CONFORMITÀ

Limite 1: D.Lgs. n° 18 del 23/02/2023 ss.mm.ii. + Decisione esecuzione (UE) 2022/679 della commissione del 19/01/2022 per beta-estradiolo e nonilfenolo

NESSUN SUPERAMENTO - **CONFORME** rispetto al limite per i parametri analizzati.

Limite 1:

Parametro	U.M.	Valore	Incertezza	Limite
-----------	------	--------	------------	--------

CONFORME rispetto al **LIMITE 1** per i parametri analizzati.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

**I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.**

Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Francesco Troisi



– Fine Rapporto di Prova –

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Protocollo Arrivo N. 3786/2026 del 16-02-2026
Allegato 8 - Copia Documento

RAPPORTO DI PROVA N 26LA03844		DEL 13/02/2026
COMMITTENTE:	I.T.L. S.P.A.	
INDIRIZZO COMMITTENTE:	Via Lamberti Fab. A/4 Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta (CE)	
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	00100070614	
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	SANTA MARIA A VICO - CASERTA	
PUNTO DI CAMPIONAMENTO:	VIA MAIELLI	
DESCRIZIONE CAMPIONE:	ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO	
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL	
NOME E COGNOME CAMPIONATORE:	ANNA BARRA	
PROCEDURA:	ISO 5667-5:2006	
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:	20260212AB1225	
DATA INIZIO CAMPIONAMENTO: 12/02/2026	ORA INIZIO CAMPIONAMENTO: 12.25	
DATA FINE CAMPIONAMENTO: 12/02/2026	ORA FINE CAMPIONAMENTO: 12.30	
DATA RICEZIONE CAMPIONE: 12/02/2026		
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 12/02/2026	ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 15.30	
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 26LA03844		
TIPO ANALISI: Nitrati		
N° CATENA DI CUSTODIA: 20260212AB0915CC		
DATA INIZIO PROVE: 12/02/2026	DATA FINE PROVE: 12/02/2026	

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza	Limiti
PARAMETRI CHIMICO-FISICI				
CLORO ATTIVO LIBERO (Cat.III) APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	mg/L	0,23	±	0,04
TEMPERATURA (Cat.III) APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	13,3	±	1,0
COMPOSTI INORGANICI				
NITRATI APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L	22,9	±	5,7 50

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N 26LA03844

DEL 13/02/2026

Legenda:

U.M. = unità di misura

Cat. III = prova eseguita in campo

nd/NR non determinabile/non rilevato

\$ = informazione fornita dal cliente

b.p.\p.c. = da boccapozzo/da piano di campagna

► Parametro **NON CONFORME**

* = prova non accreditata ACCREDIA

= prova in subappalto

Il recupero dei singoli analiti è compreso tra l'80% ed il 120%. Non si utilizza alcun fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

Nota Campionamento: Il campionamento si intende accreditato solo se il metodo non è indicato con l'asterisco ed è associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025.

Tutte le prove del presente rapporto di prova sono eseguite in categoria 0, salvo diversa indicazione riportata in corrispondenza al nome dell'analita.

Il limite inferiore dei misurandi viene calcolato moltiplicando il primo punto della curva (RL) per i fattori di scala quali pesate, diluizioni e variazioni di unità di misura (LRadjusted).

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a $k=2$ con un intervallo di probabilità del 95%

L'incertezza riportata non tiene conto del contributo del campionamento.

GIUDIZIO DI CONFORMITÀ

Limite 1: D.Lgs. n° 18 del 23/02/2023 ss.mm.ii. + Decisione esecuzione (UE) 2022/679 della commissione del 19/01/2022 per beta-estradiolo e nonilfenolo

NESSUN SUPERAMENTO - **CONFORME** rispetto al limite per i parametri analizzati.

Limite 1:

Parametro	U.M.	Valore	Incertezza	Limite
-----------	------	--------	------------	--------

CONFORME rispetto al **LIMITE 1** per i parametri analizzati.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

**I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.**

Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Francesco Troisi




– Fine Rapporto di Prova –

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Protocollo Arrivo N. 3786/2026 del 16-02-2026
Allegato 9 - Copia Documento

RAPPORTO DI PROVA N 26LA03845		DEL 13/02/2026
COMMITTENTE:	I.T.L. S.P.A.	
INDIRIZZO COMMITTENTE:	Via Lamberti Fab. A/4 Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta (CE)	
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	00100070614	
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	SANTA MARIA A VICO - CASERTA	
PUNTO DI CAMPIONAMENTO:	VIA MANDRE	
DESCRIZIONE CAMPIONE:	ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO	
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL	
NOME E COGNOME CAMPIONATORE:	ANNA BARRA	
PROCEDURA:	ISO 5667-5:2006	
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:	20260212AB1240	
DATA INIZIO CAMPIONAMENTO: 12/02/2026	ORA INIZIO CAMPIONAMENTO: 12.40	
DATA FINE CAMPIONAMENTO: 12/02/2026	ORA FINE CAMPIONAMENTO: 12.45	
DATA RICEZIONE CAMPIONE: 12/02/2026		
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 12/02/2026	ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 15.30	
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 26LA03845		
TIPO ANALISI: Nitrati		
N° CATENA DI CUSTODIA: 20260212AB0915CC		
DATA INIZIO PROVE: 12/02/2026	DATA FINE PROVE: 12/02/2026	

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza	Limiti
PARAMETRI CHIMICO-FISICI				
CLORO ATTIVO LIBERO (Cat.III) APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	mg/L	0,36	± 0,05	
TEMPERATURA (Cat.III) APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	13,3	± 1,0	
COMPOSTI INORGANICI				
NITRATI APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L	2,72	± 0,68	50

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N 26LA03845

DEL 13/02/2026

Legenda:

U.M. = unità di misura

Cat.III = prova eseguita in campo

nd/NR non determinabile/non rilevato

\$ = informazione fornita dal cliente

b.p.\p.c. = da boccapozzo/da piano di campagna

► Parametro **NON CONFORME**

* = prova non accreditata ACCREDIA

= prova in subappalto

Il recupero dei singoli analiti è compreso tra l' 80% ed il 120%. Non si utilizza alcun fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

Nota Campionamento: Il campionamento si intende accreditato solo se il metodo non è indicato con l'asterisco ed è associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025.

Tutte le prove del presente rapporto di prova sono eseguite in categoria 0, salvo diversa indicazione riportata in corrispondenza al nome dell'analita.

Il limite inferiore dei misurandi viene calcolato moltiplicando il primo punto della curva (RL) per i fattori di scala quali pesate, diluizioni e variazioni di unità di misura (LRadjusted).

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a $k=2$ con un intervallo di probabilità del 95%

L'incertezza riportata non tiene conto del contributo del campionamento.

GIUDIZIO DI CONFORMITÀ

Limite 1: D.Lgs. n° 18 del 23/02/2023 ss.mm.ii. + Decisione esecuzione (UE) 2022/679 della commissione del 19/01/2022 per beta-estradiolo e nonilfenolo

NESSUN SUPERAMENTO - **CONFORME** rispetto al limite per i parametri analizzati.

Limite 1:

Parametro	U.M.	Valore	Incetezza	Limite
-----------	------	--------	-----------	--------

CONFORME rispetto al **LIMITE 1** per i parametri analizzati.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

**I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.**

Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Francesco Troisi




– Fine Rapporto di Prova –

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Protocollo Arrivo N. 3786/2026 del 16-02-2026
Allegato 10 - Copia Documento

RAPPORTO DI PROVA N 26LA03842		DEL 13/02/2026
COMMITTENTE:	I.T.L. S.P.A.	
INDIRIZZO COMMITTENTE:	Via Lamberti Fab. A/4 Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta (CE)	
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	00100070614	
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	SANTA MARIA A VICO - CASERTA	
PUNTO DI CAMPIONAMENTO:	VIA PAPI	
DESCRIZIONE CAMPIONE:	ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO	
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL	
NOME E COGNOME CAMPIONATORE:	ANNA BARRA	
PROCEDURA:	ISO 5667-5:2006	
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:	20260212AB1200	
DATA INIZIO CAMPIONAMENTO: 12/02/2026	ORA INIZIO CAMPIONAMENTO: 12.00	
DATA FINE CAMPIONAMENTO: 12/02/2026	ORA FINE CAMPIONAMENTO: 12.05	
DATA RICEZIONE CAMPIONE: 12/02/2026		
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 12/02/2026	ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 15.30	
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 26LA03842		
TIPO ANALISI: Nitrati		
N° CATENA DI CUSTODIA: 20260212AB0915CC		
DATA INIZIO PROVE: 12/02/2026	DATA FINE PROVE: 12/02/2026	

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza	Limiti
PARAMETRI CHIMICO-FISICI				
CLORO ATTIVO LIBERO (Cat.III) APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	mg/L	< 0,05		
TEMPERATURA (Cat.III) APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	12,3	± 1,0	
COMPOSTI INORGANICI				
NITRATI APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L	23,4	± 5,9	50

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N 26LA03842

DEL 13/02/2026

Legenda:

U.M. = unità di misura

Cat.III = prova eseguita in campo

nd/NR non determinabile/non rilevato

\$ = informazione fornita dal cliente

b.p.\p.c. = da boccapozzo/da piano di campagna

► Parametro **NON CONFORME**

* = prova non accreditata ACCREDIA

= prova in subappalto

Il recupero dei singoli analiti è compreso tra l' 80% ed il 120%. Non si utilizza alcun fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

Nota Campionamento: Il campionamento si intende accreditato solo se il metodo non è indicato con l'asterisco ed è associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025.

Tutte le prove del presente rapporto di prova sono eseguite in categoria 0, salvo diversa indicazione riportata in corrispondenza al nome dell'analita.

Il limite inferiore dei misurandi viene calcolato moltiplicando il primo punto della curva (RL) per i fattori di scala quali pesate, diluizioni e variazioni di unità di misura (LRadjusted).

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a $k=2$ con un intervallo di probabilità del 95%

L'incertezza riportata non tiene conto del contributo del campionamento.

GIUDIZIO DI CONFORMITÀ

Limite 1: D.Lgs. n° 18 del 23/02/2023 ss.mm.ii. + Decisione esecuzione (UE) 2022/679 della commissione del 19/01/2022 per beta-estradiolo e nonilfenolo

NESSUN SUPERAMENTO - **CONFORME** rispetto al limite per i parametri analizzati.

Limite 1:

Parametro	U.M.	Valore	Incetezza	Limite
-----------	------	--------	-----------	--------

CONFORME rispetto al **LIMITE 1** per i parametri analizzati.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

**I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.**

Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Francesco Troisi




– Fine Rapporto di Prova –

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Protocollo Arrivo N. 3786/2026 del 16-02-2026
Allegato 11 - Copia Documento

RAPPORTO DI PROVA N 26LA03843		DEL 13/02/2026
COMMITTENTE:	I.T.L. S.P.A.	
INDIRIZZO COMMITTENTE:	Via Lamberti Fab. A/4 Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta (CE)	
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	00100070614	
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	SANTA MARIA A VICO - CASERTA	
PUNTO DI CAMPIONAMENTO:	VIA PRIORI	
DESCRIZIONE CAMPIONE:	ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO	
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL	
NOME E COGNOME CAMPIONATORE:	ANNA BARRA	
PROCEDURA:	ISO 5667-5:2006	
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:	20260212AB0915	
DATA INIZIO CAMPIONAMENTO: 12/02/2026	ORA INIZIO CAMPIONAMENTO: 12.10	
DATA FINE CAMPIONAMENTO: 12/02/2026	ORA FINE CAMPIONAMENTO: 12.15	
DATA RICEZIONE CAMPIONE: 12/02/2026		
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 12/02/2026	ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 15.30	
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 26LA03843		
TIPO ANALISI: Nitrati		
N° CATENA DI CUSTODIA: 20260212AB0915CC		
DATA INIZIO PROVE: 12/02/2026	DATA FINE PROVE: 12/02/2026	

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza	Limiti
PARAMETRI CHIMICO-FISICI				
CLORO ATTIVO LIBERO (Cat.III) APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	mg/L	< 0,05		
TEMPERATURA (Cat.III) APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	12,8	± 1,0	
COMPOSTI INORGANICI				
NITRATI APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L	22,2	± 5,6	50

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N 26LA03843

DEL 13/02/2026

Legenda:

U.M. = unità di misura

Cat.III = prova eseguita in campo

nd/NR non determinabile/non rilevato

\$ = informazione fornita dal cliente

b.p.\p.c. = da boccapozzo/da piano di campagna

► Parametro **NON CONFORME**

* = prova non accreditata ACCREDIA

= prova in subappalto

Il recupero dei singoli analiti è compreso tra l' 80% ed il 120%. Non si utilizza alcun fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

Nota Campionamento: Il campionamento si intende accreditato solo se il metodo non è indicato con l'asterisco ed è associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025.

Tutte le prove del presente rapporto di prova sono eseguite in categoria 0, salvo diversa indicazione riportata in corrispondenza al nome dell'analita.

Il limite inferiore dei misurandi viene calcolato moltiplicando il primo punto della curva (RL) per i fattori di scala quali pesate, diluizioni e variazioni di unità di misura (LRadjusted).

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a $k=2$ con un intervallo di probabilità del 95%

L'incertezza riportata non tiene conto del contributo del campionamento.

GIUDIZIO DI CONFORMITÀ

Limite 1: D.Lgs. n° 18 del 23/02/2023 ss.mm.ii. + Decisione esecuzione (UE) 2022/679 della commissione del 19/01/2022 per beta-estradiolo e nonilfenolo

NESSUN SUPERAMENTO - **CONFORME** rispetto al limite per i parametri analizzati.

Limite 1:

Parametro	U.M.	Valore	Incetezza	Limite
-----------	------	--------	-----------	--------

CONFORME rispetto al **LIMITE 1** per i parametri analizzati.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

**I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.**

Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Francesco Troisi




– Fine Rapporto di Prova –

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Protocollo Arrivo N. 3786/2026 del 16-02-2026
Allegato 12 - Copia Documento

RAPPORTO DI PROVA N 26LA03840		DEL 13/02/2026
COMMITTENTE:	I.T.L. S.P.A.	
INDIRIZZO COMMITTENTE:	Via Lamberti Fab. A/4 Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta (CE)	
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	00100070614	
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	SANTA MARIA A VICO - CASERTA	
PUNTO DI CAMPIONAMENTO:	PIAZZETTA ROSCIANO	
DESCRIZIONE CAMPIONE:	ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO	
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL	
NOME E COGNOME CAMPIONATORE:	ANNA BARRA	
PROCEDURA:	ISO 5667-5:2006	
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:	20260212AB1015	
DATA INIZIO CAMPIONAMENTO: 12/02/2026	ORA INIZIO CAMPIONAMENTO: 10.15	
DATA FINE CAMPIONAMENTO: 12/02/2026	ORA FINE CAMPIONAMENTO: 10.20	
DATA RICEZIONE CAMPIONE: 12/02/2026		
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 12/02/2026	ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 15.30	
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 26LA03840		
TIPO ANALISI: Nitrati		
N° CATENA DI CUSTODIA: 20260212AB0915CC		
DATA INIZIO PROVE: 12/02/2026	DATA FINE PROVE: 12/02/2026	

Parametro
Metodo

U.M. Risultato Incertezza Limiti

PARAMETRI CHIMICO-FISICI

CLORO ATTIVO LIBERO (Cat.III) APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	mg/L	0,14	±	0,02	
TEMPERATURA (Cat.III) APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	13,3	±	1,0	

COMPOSTI INORGANICI

NITRATI APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L	33,9	±	8,5	50
---	------	------	---	-----	----

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N 26LA03840

DEL 13/02/2026

Legenda:

U.M. = unità di misura

Cat.III = prova eseguita in campo

nd/NR non determinabile/non rilevato

\$ = informazione fornita dal cliente

b.p.\p.c. = da boccapozzo/da piano di campagna

► Parametro NON CONFORME

* = prova non accreditata ACCREDIA

= prova in subappalto

Il recupero dei singoli analiti è compreso tra l' 80% ed il 120%. Non si utilizza alcun fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

Nota Campionamento: Il campionamento si intende accreditato solo se il metodo non è indicato con l'asterisco ed è associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025.

Tutte le prove del presente rapporto di prova sono eseguite in categoria 0, salvo diversa indicazione riportata in corrispondenza al nome dell'analita.

Il limite inferiore dei misurandi viene calcolato moltiplicando il primo punto della curva (RL) per i fattori di scala quali pesate, diluizioni e variazioni di unità di misura (LRadjusted).

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a $k=2$ con un intervallo di probabilità del 95%

L'incertezza riportata non tiene conto del contributo del campionamento.

GIUDIZIO DI CONFORMITÀ

Limite 1: D.Lgs. n° 18 del 23/02/2023 ss.mm.ii. + Decisione esecuzione (UE) 2022/679 della commissione del 19/01/2022 per beta-estradiolo e nonilfenolo

NESSUN SUPERAMENTO - **CONFORME** rispetto al limite per i parametri analizzati.

Limite 1:


<u>Parametro</u>	<u>U.M.</u>	<u>Valore</u>	<u>Incetezza</u>	<u>Limite</u>
------------------	-------------	---------------	------------------	---------------

CONFORME rispetto al **LIMITE 1** per i parametri analizzati.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

**I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.**

Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Francesco Troisi

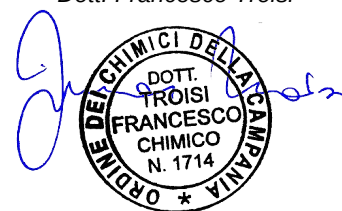

– Fine Rapporto di Prova –