



- **Comune di SANTA MARIA A VICO**
PEC: protocollo@pec.comunesantamariaavico.it

- E, p.c. **ASL CASERTA Dipartimento di Prevenzione**
PEC: uopc.maddaloni@pec.aslcaserta.it

Oggetto: trasmissione dell'esito analitico dei campionamenti sul territorio comunale.

In riferimento alla Ordinanza n.16 del 29/01/2026 si trasmettono i Rapporti di Prova dei campionamenti effettuati in data 24 Febbraio.

Cordialmente.

SERVIZIO QUALITA' DELLE ACQUE
Il Responsabile
dr. Francesco DE ROSA

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Protocollo Arrivo N. 5098/2026 del 27-02-2026
Doc. Principale - Copia Documento

RAPPORTO DI PROVA N 26LA05150		DEL 26/02/2026
COMMITTENTE:	I.T.L. S.P.A.	
INDIRIZZO COMMITTENTE:	Via Lamberti Fab. A/4 Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta (CE)	
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	00100070614	
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	SANTA MARIA A VICO	
PUNTO DI CAMPIONAMENTO:	VIA PRIORI	
DESCRIZIONE CAMPIONE:	ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO	
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL	
NOME E COGNOME CAMPIONATORE:	MARCELLO SASSI	
PROCEDURA:	ISO 5667-5:2006	
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:	20260224MS1035	
DATA INIZIO CAMPIONAMENTO: 24/02/2026	ORA INIZIO CAMPIONAMENTO: 10.35	
DATA FINE CAMPIONAMENTO: 24/02/2026	ORA FINE CAMPIONAMENTO: 10.40	
DATA RICEZIONE CAMPIONE: 24/02/2026		
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 24/02/2026	ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 12.30	
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 26LA05150		
TIPO ANALISI: Nitrati		
DATA INIZIO PROVE: 24/02/2026	DATA FINE PROVE: 25/02/2026	

Parametro
Metodo

U.M. Risultato Incertezza Limiti

PARAMETRI CHIMICO-FISICI

CLORO ATTIVO LIBERO (Cat.III) APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	mg/L	0,20	±	0,03	
TEMPERATURA (Cat.III) APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	13,0	±	1,0	

COMPOSTI INORGANICI

NITRATI APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L	22,8	±	5,7	50
---	------	------	---	-----	----

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N 26LA05150

DEL 26/02/2026

Legenda:

U.M. = unità di misura

Cat. III = prova eseguita in campo

nd/NR non determinabile/non rilevato

\$ = informazione fornita dal cliente

b.p.\p.c. = da boccapozzo/da piano di campagna

► Parametro NON CONFORME

* = prova non accreditata ACCREDIA

= prova in subappalto

Il recupero dei singoli analiti è compreso tra l' 80% ed il 120%. Non si utilizza alcun fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

Nota Campionamento: Il campionamento si intende accreditato solo se il metodo non è indicato con l'asterisco ed è associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025.

Tutte le prove del presente rapporto di prova sono eseguite in categoria 0, salvo diversa indicazione riportata in corrispondenza al nome dell'analita.

Il limite inferiore dei misurandi viene calcolato moltiplicando il primo punto della curva (RL) per i fattori di scala quali pesate, diluizioni e variazioni di unità di misura (LRadjusted).

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a $k=2$ con un intervallo di probabilità del 95%

L'incertezza riportata non tiene conto del contributo del campionamento.

GIUDIZIO DI CONFORMITÀ

Limite 1: D.Lgs. n° 18 del 23/02/2023 ss.mm.ii. + Decisione esecuzione (UE) 2022/679 della commissione del 19/01/2022 per beta-estradiolo e nonilfenolo

NESSUN SUPERAMENTO - **CONFORME** rispetto al limite per i parametri analizzati.

Limite 1:


Parametro	U.M.	Valore	Incetezza	Limite
-----------	------	--------	-----------	--------

CONFORME rispetto al **LIMITE 1** per i parametri analizzati.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

**I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.**

Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Francesco Troisi

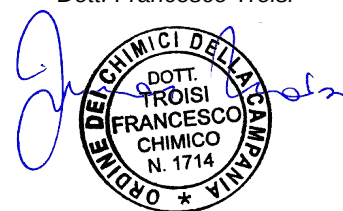


– Fine Rapporto di Prova –

RAPPORTO DI PROVA N 26LA05148		DEL 26/02/2026
COMMITTENTE:	I.T.L. S.P.A.	
INDIRIZZO COMMITTENTE:	Via Lamberti Fab. A/4 Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta (CE)	
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	00100070614	
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	SANTA MARIA A VICO	
PUNTO DI CAMPIONAMENTO:	VIA PAPI	
DESCRIZIONE CAMPIONE:	ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO	
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL	
NOME E COGNOME CAMPIONATORE:	MARCELLO SASSI	
PROCEDURA:	ISO 5667-5:2006	
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:	20260224MS1017	
DATA INIZIO CAMPIONAMENTO: 24/02/2026	ORA INIZIO CAMPIONAMENTO: 10.17	
DATA FINE CAMPIONAMENTO: 24/02/2026	ORA FINE CAMPIONAMENTO: 10.22	
DATA RICEZIONE CAMPIONE: 24/02/2026		
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 24/02/2026	ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 12.30	
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 26LA05148		
TIPO ANALISI: Nitrati		
DATA INIZIO PROVE: 24/02/2026	DATA FINE PROVE: 25/02/2026	

Parametro
Metodo

U.M. Risultato Incertezza Limiti

PARAMETRI CHIMICO-FISICI

COLORO ATTIVO LIBERO (Cat.III) APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	mg/L	0,10	±	0,02	
TEMPERATURA (Cat.III) APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	14,0	±	1,0	

COMPOSTI INORGANICI

NITRATI APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L	23,4	±	5,9	50
---	------	------	---	-----	----

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N 26LA05148

DEL 26/02/2026

Legenda:

U.M. = unità di misura

Cat.III = prova eseguita in campo

nd/NR non determinabile/non rilevato

\$ = informazione fornita dal cliente

b.p.\p.c. = da boccapozzo/da piano di campagna

► Parametro NON CONFORME

* = prova non accreditata ACCREDIA

= prova in subappalto

Il recupero dei singoli analiti è compreso tra l' 80% ed il 120%. Non si utilizza alcun fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

Nota Campionamento: Il campionamento si intende accreditato solo se il metodo non è indicato con l'asterisco ed è associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025.

Tutte le prove del presente rapporto di prova sono eseguite in categoria 0, salvo diversa indicazione riportata in corrispondenza al nome dell'analita.

Il limite inferiore dei misurandi viene calcolato moltiplicando il primo punto della curva (RL) per i fattori di scala quali pesate, diluizioni e variazioni di unità di misura (LRadjusted).

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a $k=2$ con un intervallo di probabilità del 95%

L'incertezza riportata non tiene conto del contributo del campionamento.

GIUDIZIO DI CONFORMITÀ

Limite 1: D.Lgs. n° 18 del 23/02/2023 ss.mm.ii. + Decisione esecuzione (UE) 2022/679 della commissione del 19/01/2022 per beta-estradiolo e nonilfenolo

NESSUN SUPERAMENTO - **CONFORME** rispetto al limite per i parametri analizzati.

Limite 1:


Parametro	U.M.	Valore	Incetezza	Limite
-----------	------	--------	-----------	--------

CONFORME rispetto al **LIMITE 1** per i parametri analizzati.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

**I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.**

Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Francesco Troisi

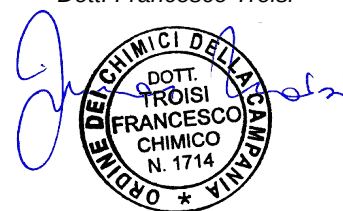


– Fine Rapporto di Prova –

RAPPORTO DI PROVA N 26LA05152		DEL 26/02/2026	
COMMITTENTE:		I.T.L. S.P.A.	
INDIRIZZO COMMITTENTE:		Via Lamberti Fab. A/4 Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta (CE)	
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:		00100070614	
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:		SANTA MARIA A VICO	
PUNTO DI CAMPIONAMENTO:		VIA MANDRE	
DESCRIZIONE CAMPIONE:		ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO	
CAMPIONAMENTO A CURA DI:		TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL	
NOME E COGNOME CAMPIONATORE:		MARCELLO SASSI	
PROCEDURA:		ISO 5667-5:2006	
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:		20260224MS1050	
DATA INIZIO CAMPIONAMENTO: 24/02/2026		ORA INIZIO CAMPIONAMENTO: 10.50	
DATA FINE CAMPIONAMENTO: 24/02/2026		ORA FINE CAMPIONAMENTO: 10.53	
DATA RICEZIONE CAMPIONE: 24/02/2026			
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 24/02/2026		ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 12.30	
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 26LA05152			
TIPO ANALISI: Nitrati			
DATA INIZIO PROVE: 24/02/2026		DATA FINE PROVE: 25/02/2026	

Parametro
Metodo

U.M. Risultato Incertezza Limiti

PARAMETRI CHIMICO-FISICI

CLORO ATTIVO LIBERO (Cat.III) APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	mg/L	0,23	±	0,04	
TEMPERATURA (Cat.III) APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	13,7	±	1,0	

COMPOSTI INORGANICI

NITRATI APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L	2,54	±	0,64	50
---	------	------	---	------	----

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N 26LA05152

DEL 26/02/2026

Legenda:

U.M. = unità di misura

Cat.III = prova eseguita in campo

nd/NR non determinabile/non rilevato

\$ = informazione fornita dal cliente

b.p.\p.c. = da boccapozzo/da piano di campagna

► Parametro NON CONFORME

* = prova non accreditata ACCREDIA

= prova in subappalto

Il recupero dei singoli analiti è compreso tra l' 80% ed il 120%. Non si utilizza alcun fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

Nota Campionamento: Il campionamento si intende accreditato solo se il metodo non è indicato con l'asterisco ed è associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025.

Tutte le prove del presente rapporto di prova sono eseguite in categoria 0, salvo diversa indicazione riportata in corrispondenza al nome dell'analita.

Il limite inferiore dei misurandi viene calcolato moltiplicando il primo punto della curva (RL) per i fattori di scala quali pesate, diluizioni e variazioni di unità di misura (LRadjusted).

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a $k=2$ con un intervallo di probabilità del 95%

L'incertezza riportata non tiene conto del contributo del campionamento.

GIUDIZIO DI CONFORMITÀ

Limite 1: D.Lgs. n° 18 del 23/02/2023 ss.mm.ii. + Decisione esecuzione (UE) 2022/679 della commissione del 19/01/2022 per beta-estradiolo e nonilfenolo

NESSUN SUPERAMENTO - **CONFORME** rispetto al limite per i parametri analizzati.

Limite 1:


<u>Parametro</u>	<u>U.M.</u>	<u>Valore</u>	<u>Incetezza</u>	<u>Limite</u>
------------------	-------------	---------------	------------------	---------------

CONFORME rispetto al **LIMITE 1** per i parametri analizzati.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

**I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.**

Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Francesco Troisi

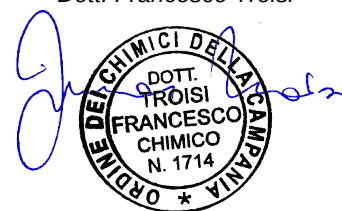

– Fine Rapporto di Prova –

RAPPORTO DI PROVA N 26LA05149		DEL 26/02/2026
COMMITTENTE:	I.T.L. S.P.A.	
INDIRIZZO COMMITTENTE:	Via Lamberti Fab. A/4 Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta (CE)	
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	00100070614	
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	SANTA MARIA A VICO	
PUNTO DI CAMPIONAMENTO:	VIA MAIELLI	
DESCRIZIONE CAMPIONE:	ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO	
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL	
NOME E COGNOME CAMPIONATORE:	MARCELLO SASSI	
PROCEDURA:	ISO 5667-5:2006	
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:	20260224MS1024	
DATA INIZIO CAMPIONAMENTO: 24/02/2026	ORA INIZIO CAMPIONAMENTO: 10.24	
DATA FINE CAMPIONAMENTO: 24/02/2026	ORA FINE CAMPIONAMENTO: 10.30	
DATA RICEZIONE CAMPIONE: 24/02/2026		
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 24/02/2026	ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 12.30	
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 26LA05149		
TIPO ANALISI: Nitrati		
DATA INIZIO PROVE: 24/02/2026	DATA FINE PROVE: 25/02/2026	

Parametro
Metodo

U.M. Risultato Incertezza Limiti

PARAMETRI CHIMICO-FISICI

COLORO ATTIVO LIBERO (Cat.III) APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	mg/L	0,17	±	0,03	
TEMPERATURA (Cat.III) APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	13,8	±	1,0	

COMPOSTI INORGANICI

NITRATI APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L	24,5	±	6,1	50
---	------	-------------	---	-----	----

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N 26LA05149

DEL 26/02/2026

Legenda:

U.M. = unità di misura

Cat. III = prova eseguita in campo

nd/NR non determinabile/non rilevato

\$ = informazione fornita dal cliente

b.p.\p.c. = da boccapozzo/da piano di campagna

► Parametro NON CONFORME

* = prova non accreditata ACCREDIA

= prova in subappalto

Il recupero dei singoli analiti è compreso tra l' 80% ed il 120%. Non si utilizza alcun fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

Nota Campionamento: Il campionamento si intende accreditato solo se il metodo non è indicato con l'asterisco ed è associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025.

Tutte le prove del presente rapporto di prova sono eseguite in categoria 0, salvo diversa indicazione riportata in corrispondenza al nome dell'analita.

Il limite inferiore dei misurandi viene calcolato moltiplicando il primo punto della curva (RL) per i fattori di scala quali pesate, diluizioni e variazioni di unità di misura (LRadjusted).

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a $k=2$ con un intervallo di probabilità del 95%

L'incertezza riportata non tiene conto del contributo del campionamento.

GIUDIZIO DI CONFORMITÀ

Limite 1: D.Lgs. n° 18 del 23/02/2023 ss.mm.ii. + Decisione esecuzione (UE) 2022/679 della commissione del 19/01/2022 per beta-estradiolo e nonilfenolo

NESSUN SUPERAMENTO - **CONFORME** rispetto al limite per i parametri analizzati.

Limite 1:


Parametro	U.M.	Valore	Incetezza	Limite
-----------	------	--------	-----------	--------

CONFORME rispetto al **LIMITE 1** per i parametri analizzati.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

**I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.**

Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Francesco Troisi

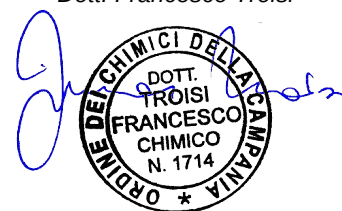


– Fine Rapporto di Prova –

RAPPORTO DI PROVA N 26LA05147		DEL 26/02/2026
COMMITTENTE:	I.T.L. S.P.A.	
INDIRIZZO COMMITTENTE:	Via Lamberti Fab. A/4 Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta (CE)	
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	00100070614	
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	SANTA MARIA A VICO	
PUNTO DI CAMPIONAMENTO:	VIA LORETO	
DESCRIZIONE CAMPIONE:	ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO	
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL	
NOME E COGNOME CAMPIONATORE:	MARCELLO SASSI	
PROCEDURA:	ISO 5667-5:2006	
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:	20260224MS1010	
DATA INIZIO CAMPIONAMENTO: 24/02/2026	ORA INIZIO CAMPIONAMENTO: 10.10	
DATA FINE CAMPIONAMENTO: 24/02/2026	ORA FINE CAMPIONAMENTO: 10.15	
DATA RICEZIONE CAMPIONE: 24/02/2026		
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 24/02/2026	ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 12.30	
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 26LA05147		
TIPO ANALISI: Nitrati		
DATA INIZIO PROVE: 24/02/2026	DATA FINE PROVE: 25/02/2026	

Parametro
Metodo

U.M. Risultato Incertezza Limiti

PARAMETRI CHIMICO-FISICI

CLORO ATTIVO LIBERO (Cat.III) APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	mg/L	0,23	±	0,04	
TEMPERATURA (Cat.III) APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	14,5	±	1,0	

COMPOSTI INORGANICI

NITRATI APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L	25,0	±	6,3	50
---	------	------	---	-----	----

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N 26LA05147

DEL 26/02/2026

Legenda:

U.M. = unità di misura

Cat.III = prova eseguita in campo

nd/NR non determinabile/non rilevato

\$ = informazione fornita dal cliente

b.p.\p.c. = da boccapozzo/da piano di campagna

► Parametro NON CONFORME

* = prova non accreditata ACCREDIA

= prova in subappalto

Il recupero dei singoli analiti è compreso tra l' 80% ed il 120%. Non si utilizza alcun fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

Nota Campionamento: Il campionamento si intende accreditato solo se il metodo non è indicato con l'asterisco ed è associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025.

Tutte le prove del presente rapporto di prova sono eseguite in categoria 0, salvo diversa indicazione riportata in corrispondenza al nome dell'analita.

Il limite inferiore dei misurandi viene calcolato moltiplicando il primo punto della curva (RL) per i fattori di scala quali pesate, diluizioni e variazioni di unità di misura (LRadjusted).

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a k=2 con un intervallo di probabilità del 95%

L'incertezza riportata non tiene conto del contributo del campionamento.

GIUDIZIO DI CONFORMITÀ

Limite 1: D.Lgs. n° 18 del 23/02/2023 ss.mm.ii. + Decisione esecuzione (UE) 2022/679 della commissione del 19/01/2022 per beta-estradiolo e nonilfenolo

NESSUN SUPERAMENTO - **CONFORME** rispetto al limite per i parametri analizzati.

Limite 1:


Parametro	U.M.	Valore	Incetezza	Limite
-----------	------	--------	-----------	--------

CONFORME rispetto al **LIMITE 1** per i parametri analizzati.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

**I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.**

Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Francesco Troisi

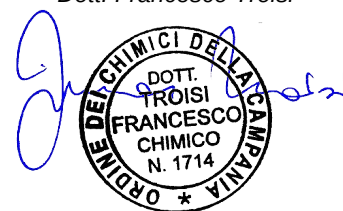


– Fine Rapporto di Prova –

RAPPORTO DI PROVA N 26LA05151		DEL 26/02/2026
COMMITTENTE:	I.T.L. S.P.A.	
INDIRIZZO COMMITTENTE:	Via Lamberti Fab. A/4 Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta (CE)	
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	00100070614	
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	SANTA MARIA A VICO	
PUNTO DI CAMPIONAMENTO:	VIA FIGLIARINI	
DESCRIZIONE CAMPIONE:	ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO	
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL	
NOME E COGNOME CAMPIONATORE:	MARCELLO SASSI	
PROCEDURA:	ISO 5667-5:2006	
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:	20260224MS1043	
DATA INIZIO CAMPIONAMENTO: 24/02/2026	ORA INIZIO CAMPIONAMENTO: 10.43	
DATA FINE CAMPIONAMENTO: 24/02/2026	ORA FINE CAMPIONAMENTO: 10.47	
DATA RICEZIONE CAMPIONE: 24/02/2026		
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 24/02/2026	ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 12.30	
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 26LA05151		
TIPO ANALISI: Nitrati		
DATA INIZIO PROVE: 24/02/2026	DATA FINE PROVE: 25/02/2026	

Parametro
Metodo

U.M. Risultato Incertezza Limiti

PARAMETRI CHIMICO-FISICI

COLORO ATTIVO LIBERO (Cat.III) APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	mg/L	0,36	±	0,05	
TEMPERATURA (Cat.III) APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	12,7	±	1,0	

COMPOSTI INORGANICI

NITRATI APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L	2,52	±	0,63	50
---	------	------	---	------	----

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N 26LA05151

DEL 26/02/2026

Legenda:

U.M. = unità di misura

Cat. III = prova eseguita in campo

nd/NR non determinabile/non rilevato

\$ = informazione fornita dal cliente

b.p.\p.c. = da boccapozzo/da piano di campagna

► Parametro NON CONFORME

* = prova non accreditata ACCREDIA

= prova in subappalto

Il recupero dei singoli analiti è compreso tra l' 80% ed il 120%. Non si utilizza alcun fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

Nota Campionamento: Il campionamento si intende accreditato solo se il metodo non è indicato con l'asterisco ed è associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025.

Tutte le prove del presente rapporto di prova sono eseguite in categoria 0, salvo diversa indicazione riportata in corrispondenza al nome dell'analita.

Il limite inferiore dei misurandi viene calcolato moltiplicando il primo punto della curva (RL) per i fattori di scala quali pesate, diluizioni e variazioni di unità di misura (LRadjusted).

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a $k=2$ con un intervallo di probabilità del 95%

L'incertezza riportata non tiene conto del contributo del campionamento.

GIUDIZIO DI CONFORMITÀ

Limite 1: D.Lgs. n° 18 del 23/02/2023 ss.mm.ii. + Decisione esecuzione (UE) 2022/679 della commissione del 19/01/2022 per beta-estradiolo e nonilfenolo

NESSUN SUPERAMENTO - **CONFORME** rispetto al limite per i parametri analizzati.

Limite 1:


Parametro	U.M.	Valore	Incetezza	Limite
-----------	------	--------	-----------	--------

CONFORME rispetto al **LIMITE 1** per i parametri analizzati.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

**I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.**

Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Francesco Troisi

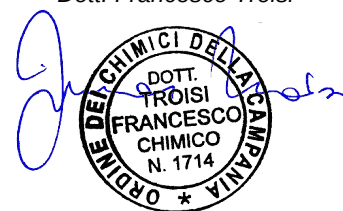

– Fine Rapporto di Prova –

RAPPORTO DI PROVA N 26LA05153		DEL 26/02/2026	
COMMITTENTE:		I.T.L. S.P.A.	
INDIRIZZO COMMITTENTE:		Via Lamberti Fab. A/4 Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta (CE)	
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:		00100070614	
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:		SANTA MARIA A VICO	
PUNTO DI CAMPIONAMENTO:		VIA DIANA N.72	
DESCRIZIONE CAMPIONE:		ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO	
CAMPIONAMENTO A CURA DI:		TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL	
NOME E COGNOME CAMPIONATORE:		MARCELLO SASSI	
PROCEDURA:		ISO 5667-5:2006	
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:		20260224MS1100	
DATA INIZIO CAMPIONAMENTO: 24/02/2026		ORA INIZIO CAMPIONAMENTO: 11.00	
DATA FINE CAMPIONAMENTO: 24/02/2026		ORA FINE CAMPIONAMENTO: 11.05	
DATA RICEZIONE CAMPIONE: 24/02/2026			
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 24/02/2026		ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 12.30	
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 26LA05153			
TIPO ANALISI: Nitrati			
DATA INIZIO PROVE: 24/02/2026		DATA FINE PROVE: 25/02/2026	

Parametro
Metodo

U.M. Risultato Incertezza Limiti

PARAMETRI CHIMICO-FISICI

COLORO ATTIVO LIBERO (Cat.III) APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	mg/L	0,31	±	0,05	
TEMPERATURA (Cat.III) APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	12,8	±	1,0	

COMPOSTI INORGANICI

NITRATI APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L	2,50	±	0,63	50
---	------	------	---	------	----

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N 26LA05153

DEL 26/02/2026

Legenda:

U.M. = unità di misura

Cat. III = prova eseguita in campo

nd/NR non determinabile/non rilevato

\$ = informazione fornita dal cliente

b.p.\p.c. = da boccapozzo/da piano di campagna

► Parametro NON CONFORME

* = prova non accreditata ACCREDIA

= prova in subappalto

Il recupero dei singoli analiti è compreso tra l' 80% ed il 120%. Non si utilizza alcun fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

Nota Campionamento: Il campionamento si intende accreditato solo se il metodo non è indicato con l'asterisco ed è associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025.

Tutte le prove del presente rapporto di prova sono eseguite in categoria 0, salvo diversa indicazione riportata in corrispondenza al nome dell'analita.

Il limite inferiore dei misurandi viene calcolato moltiplicando il primo punto della curva (RL) per i fattori di scala quali pesate, diluizioni e variazioni di unità di misura (LRadjusted).

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a $k=2$ con un intervallo di probabilità del 95%

L'incertezza riportata non tiene conto del contributo del campionamento.

GIUDIZIO DI CONFORMITÀ

Limite 1: D.Lgs. n° 18 del 23/02/2023 ss.mm.ii. + Decisione esecuzione (UE) 2022/679 della commissione del 19/01/2022 per beta-estradiolo e nonilfenolo

NESSUN SUPERAMENTO - **CONFORME** rispetto al limite per i parametri analizzati.

Limite 1:

Parametro	U.M.	Valore	Incetezza	Limite
-----------	------	--------	-----------	--------

CONFORME rispetto al **LIMITE 1** per i parametri analizzati.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

**I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.**

Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Francesco Troisi




– Fine Rapporto di Prova –

RAPPORTO DI PROVA N 26LA05142		DEL 26/02/2026
COMMITTENTE:	I.T.L. S.P.A.	
INDIRIZZO COMMITTENTE:	Via Lamberti Fab. A/4 Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta (CE)	
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	00100070614	
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	SANTA MARIA A VICO	
PUNTO DI CAMPIONAMENTO:	PIAZZETTA ROSCIANO	
DESCRIZIONE CAMPIONE:	ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO	
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL	
NOME E COGNOME CAMPIONATORE:	MARCELLO SASSI	
PROCEDURA:	ISO 5667-5:2006	
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:	20260224MS930	
DATA INIZIO CAMPIONAMENTO: 24/02/2026	ORA INIZIO CAMPIONAMENTO: 09.30	
DATA FINE CAMPIONAMENTO: 24/02/2026	ORA FINE CAMPIONAMENTO: 09.36	
DATA RICEZIONE CAMPIONE: 24/02/2026		
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 24/02/2026	ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 12.30	
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 26LA05142		
TIPO ANALISI: Nitrati		
DATA INIZIO PROVE: 24/02/2026	DATA FINE PROVE: 25/02/2026	

Parametro
Metodo

U.M. Risultato Incertezza Limiti

PARAMETRI CHIMICO-FISICI

CLORO ATTIVO LIBERO (Cat.III) APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	mg/L	0,22	±	0,03	
TEMPERATURA (Cat.III) APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	14,0	±	1,0	

COMPOSTI INORGANICI

NITRATI APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L	35,9	±	9,0	50
---	------	------	---	-----	----

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N 26LA05142

DEL 26/02/2026

Legenda:

U.M. = unità di misura

Cat.III = prova eseguita in campo

nd/NR non determinabile/non rilevato

\$ = informazione fornita dal cliente

b.p.\p.c. = da boccapozzo/da piano di campagna

► Parametro NON CONFORME

* = prova non accreditata ACCREDIA

= prova in subappalto

Il recupero dei singoli analiti è compreso tra l' 80% ed il 120%. Non si utilizza alcun fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

Nota Campionamento: Il campionamento si intende accreditato solo se il metodo non è indicato con l'asterisco ed è associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025.

Tutte le prove del presente rapporto di prova sono eseguite in categoria 0, salvo diversa indicazione riportata in corrispondenza al nome dell'analita.

Il limite inferiore dei misurandi viene calcolato moltiplicando il primo punto della curva (RL) per i fattori di scala quali pesate, diluizioni e variazioni di unità di misura (LRadjusted).

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a $k=2$ con un intervallo di probabilità del 95%

L'incertezza riportata non tiene conto del contributo del campionamento.

GIUDIZIO DI CONFORMITÀ

Limite 1: D.Lgs. n° 18 del 23/02/2023 ss.mm.ii. + Decisione esecuzione (UE) 2022/679 della commissione del 19/01/2022 per beta-estradiolo e nonilfenolo

NESSUN SUPERAMENTO - **CONFORME** rispetto al limite per i parametri analizzati.

Limite 1:


Parametro	U.M.	Valore	Incetezza	Limite
-----------	------	--------	-----------	--------

CONFORME rispetto al **LIMITE 1** per i parametri analizzati.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

**I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.**

Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Francesco Troisi

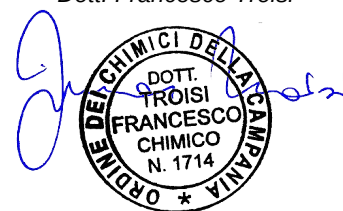


– Fine Rapporto di Prova –

RAPPORTO DI PROVA N 26LA05139		DEL 26/02/2026
COMMITTENTE:	I.T.L. S.P.A.	
INDIRIZZO COMMITTENTE:	Via Lamberti Fab. A/4 Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta (CE)	
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	00100070614	
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	SANTA MARIA A VICO	
PUNTO DI CAMPIONAMENTO:	PIAZZA ROMA	
DESCRIZIONE CAMPIONE:	ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO	
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL	
NOME E COGNOME CAMPIONATORE:	MARCELLO SASSI	
PROCEDURA:	ISO 5667-5:2006	
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:	20260224MS900	
DATA INIZIO CAMPIONAMENTO: 24/02/2026	ORA INIZIO CAMPIONAMENTO: 09.00	
DATA FINE CAMPIONAMENTO: 24/02/2026	ORA FINE CAMPIONAMENTO: 09.06	
DATA RICEZIONE CAMPIONE: 24/02/2026		
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 24/02/2026	ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 12.30	
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 26LA05139		
TIPO ANALISI: Nitrati		
DATA INIZIO PROVE: 24/02/2026	DATA FINE PROVE: 25/02/2026	

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza	Limiti
---------------------	------	-----------	------------	--------

PARAMETRI CHIMICO-FISICI

COLORO ATTIVO LIBERO (Cat.III) APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	mg/L	0,13	±	0,02
TEMPERATURA (Cat.III) APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	13,5	±	1,0

COMPOSTI INORGANICI

NITRATI APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L	33,7	±	8,4	50
---	------	------	---	-----	----

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N 26LA05139

DEL 26/02/2026

Legenda:

U.M. = unità di misura

Cat.III = prova eseguita in campo

nd/NR non determinabile/non rilevato

\$ = informazione fornita dal cliente

b.p.\p.c. = da boccapozzo/da piano di campagna

► Parametro NON CONFORME

* = prova non accreditata ACCREDIA

= prova in subappalto

Il recupero dei singoli analiti è compreso tra l' 80% ed il 120%. Non si utilizza alcun fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

Nota Campionamento: Il campionamento si intende accreditato solo se il metodo non è indicato con l'asterisco ed è associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025.

Tutte le prove del presente rapporto di prova sono eseguite in categoria 0, salvo diversa indicazione riportata in corrispondenza al nome dell'analita.

Il limite inferiore dei misurandi viene calcolato moltiplicando il primo punto della curva (RL) per i fattori di scala quali pesate, diluizioni e variazioni di unità di misura (LRadjusted).

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a $k=2$ con un intervallo di probabilità del 95%

L'incertezza riportata non tiene conto del contributo del campionamento.

GIUDIZIO DI CONFORMITÀ

Limite 1: D.Lgs. n° 18 del 23/02/2023 ss.mm.ii. + Decisione esecuzione (UE) 2022/679 della commissione del 19/01/2022 per beta-estradiolo e nonilfenolo

NESSUN SUPERAMENTO - **CONFORME** rispetto al limite per i parametri analizzati.

Limite 1:


Parametro	U.M.	Valore	Incetezza	Limite
-----------	------	--------	-----------	--------

CONFORME rispetto al **LIMITE 1** per i parametri analizzati.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

**I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.**

Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Francesco Troisi

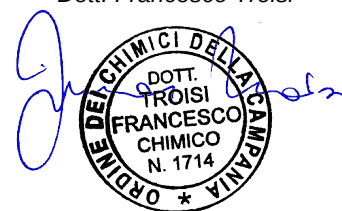

– Fine Rapporto di Prova –

RAPPORTO DI PROVA N 26LA05141		DEL 26/02/2026
COMMITTENTE:	I.T.L. S.P.A.	
INDIRIZZO COMMITTENTE:	Via Lamberti Fab. A/4 Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta (CE)	
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	00100070614	
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	SANTA MARIA A VICO	
PUNTO DI CAMPIONAMENTO:	PIAZZA ARAGONA	
DESCRIZIONE CAMPIONE:	ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO	
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL	
NOME E COGNOME CAMPIONATORE:	MARCELLO SASSI	
PROCEDURA:	ISO 5667-5:2006	
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:	20260224MS917	
DATA INIZIO CAMPIONAMENTO: 24/02/2026	ORA INIZIO CAMPIONAMENTO: 09.17	
DATA FINE CAMPIONAMENTO: 24/02/2026	ORA FINE CAMPIONAMENTO: 09.22	
DATA RICEZIONE CAMPIONE: 24/02/2026		
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 24/02/2026	ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 12.30	
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 26LA05141		
TIPO ANALISI: Nitrati		
DATA INIZIO PROVE: 24/02/2026	DATA FINE PROVE: 25/02/2026	

Parametro
Metodo

U.M. Risultato Incertezza Limiti

PARAMETRI CHIMICO-FISICI

COLORO ATTIVO LIBERO (Cat.III) APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	mg/L	0,31	±	0,05	
TEMPERATURA (Cat.III) APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	14,5	±	1,0	

COMPOSTI INORGANICI

NITRATI APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L	29,1	±	7,3	50
---	------	-------------	---	-----	----

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N 26LA05141

DEL 26/02/2026

Legenda:

U.M. = unità di misura

Cat. III = prova eseguita in campo

nd/NR non determinabile/non rilevato

\$ = informazione fornita dal cliente

b.p.\p.c. = da boccapozzo/da piano di campagna

► Parametro **NON CONFORME**

* = prova non accreditata ACCREDIA

= prova in subappalto

Il recupero dei singoli analiti è compreso tra l' 80% ed il 120%. Non si utilizza alcun fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

Nota Campionamento: Il campionamento si intende accreditato solo se il metodo non è indicato con l'asterisco ed è associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025.

Tutte le prove del presente rapporto di prova sono eseguite in categoria 0, salvo diversa indicazione riportata in corrispondenza al nome dell'analita.

Il limite inferiore dei misurandi viene calcolato moltiplicando il primo punto della curva (RL) per i fattori di scala quali pesate, diluizioni e variazioni di unità di misura (LRadjusted).

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a k=2 con un intervallo di probabilità del 95%

L'incertezza riportata non tiene conto del contributo del campionamento.

GIUDIZIO DI CONFORMITÀ

Limite 1: D.Lgs. n° 18 del 23/02/2023 ss.mm.ii. + Decisione esecuzione (UE) 2022/679 della commissione del 19/01/2022 per beta-estradiolo e nonilfenolo

NESSUN SUPERAMENTO - **CONFORME** rispetto al limite per i parametri analizzati.

Limite 1:


Parametro	U.M.	Valore	Incetezza	Limite
-----------	------	--------	-----------	--------

CONFORME rispetto al **LIMITE 1** per i parametri analizzati.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

**I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.**

Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Francesco Troisi

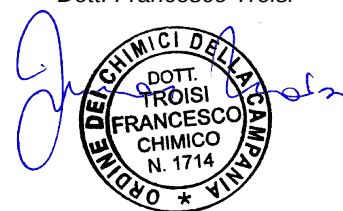

– Fine Rapporto di Prova –

RAPPORTO DI PROVA N 26LA05138		DEL 26/02/2026
COMMITTENTE:	I.T.L. S.P.A.	
INDIRIZZO COMMITTENTE:	Via Lamberti Fab. A/4 Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta (CE)	
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	00100070614	
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	SANTA MARIA A VICO	
PUNTO DI CAMPIONAMENTO:	LOCALITA' SAN MARCO	
DESCRIZIONE CAMPIONE:	ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO	
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL	
NOME E COGNOME CAMPIONATORE:	MARCELLO SASSI	
PROCEDURA:	ISO 5667-5:2006	
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:	20260224MS840	
DATA INIZIO CAMPIONAMENTO: 24/02/2026	ORA INIZIO CAMPIONAMENTO: 08.40	
DATA FINE CAMPIONAMENTO: 24/02/2026	ORA FINE CAMPIONAMENTO: 08.45	
DATA RICEZIONE CAMPIONE: 24/02/2026		
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 24/02/2026	ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 12.30	
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 26LA05138		
TIPO ANALISI: Nitrati		
DATA INIZIO PROVE: 24/02/2026	DATA FINE PROVE: 25/02/2026	

Parametro
Metodo

U.M. Risultato Incertezza Limiti

PARAMETRI CHIMICO-FISICI

COLORO ATTIVO LIBERO (Cat.III) APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	mg/L	0,31	±	0,05	
TEMPERATURA (Cat.III) APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	13,6	±	1,0	

COMPOSTI INORGANICI

NITRATI APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L	30,7	±	7,7	50
---	------	------	---	-----	----

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N 26LA05138

DEL 26/02/2026

Legenda:

U.M. = unità di misura

Cat.III = prova eseguita in campo

nd/NR non determinabile/non rilevato

\$ = informazione fornita dal cliente

b.p.\p.c. = da boccapozzo/da piano di campagna

► Parametro **NON CONFORME**

* = prova non accreditata ACCREDIA

= prova in subappalto

Il recupero dei singoli analiti è compreso tra l' 80% ed il 120%. Non si utilizza alcun fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

Nota Campionamento: Il campionamento si intende accreditato solo se il metodo non è indicato con l'asterisco ed è associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025.

Tutte le prove del presente rapporto di prova sono eseguite in categoria 0, salvo diversa indicazione riportata in corrispondenza al nome dell'analita.

Il limite inferiore dei misurandi viene calcolato moltiplicando il primo punto della curva (RL) per i fattori di scala quali pesate, diluizioni e variazioni di unità di misura (LRadjusted).

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a $k=2$ con un intervallo di probabilità del 95%

L'incertezza riportata non tiene conto del contributo del campionamento.

GIUDIZIO DI CONFORMITÀ

Limite 1: D.Lgs. n° 18 del 23/02/2023 ss.mm.ii. + Decisione esecuzione (UE) 2022/679 della commissione del 19/01/2022 per beta-estradiolo e nonilfenolo

NESSUN SUPERAMENTO - **CONFORME** rispetto al limite per i parametri analizzati.

Limite 1:


Parametro	U.M.	Valore	Incetezza	Limite
-----------	------	--------	-----------	--------

CONFORME rispetto al **LIMITE 1** per i parametri analizzati.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

**I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.**

Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Francesco Troisi

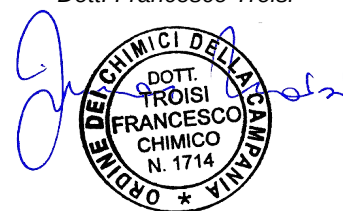


– Fine Rapporto di Prova –

RAPPORTO DI PROVA N 26LA05140		DEL 26/02/2026
COMMITTENTE:	I.T.L. S.P.A.	
INDIRIZZO COMMITTENTE:	Via Lamberti Fab. A/4 Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta (CE)	
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	00100070614	
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	SANTA MARIA A VICO	
PUNTO DI CAMPIONAMENTO:	LARGO PADRE PIO	
DESCRIZIONE CAMPIONE:	ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO	
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL	
NOME E COGNOME CAMPIONATORE:	MARCELLO SASSI	
PROCEDURA:	ISO 5667-5:2006	
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:	20260224MS908	
DATA INIZIO CAMPIONAMENTO: 24/02/2026	ORA INIZIO CAMPIONAMENTO: 09.08	
DATA FINE CAMPIONAMENTO: 24/02/2026	ORA FINE CAMPIONAMENTO: 09.13	
DATA RICEZIONE CAMPIONE: 24/02/2026		
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 24/02/2026	ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 12.30	
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 26LA05140		
TIPO ANALISI: Nitrati		
DATA INIZIO PROVE: 24/02/2026	DATA FINE PROVE: 25/02/2026	

Parametro
Metodo

U.M. Risultato Incertezza Limiti

PARAMETRI CHIMICO-FISICI

COLORO ATTIVO LIBERO (Cat.III) APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	mg/L	0,22	±	0,03	
TEMPERATURA (Cat.III) APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	12,7	±	1,0	

COMPOSTI INORGANICI

NITRATI APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L	29,2	±	7,3	50
---	------	------	---	-----	----

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N 26LA05140

DEL 26/02/2026

Legenda:

U.M. = unità di misura

Cat.III = prova eseguita in campo

nd/NR non determinabile/non rilevato

\$ = informazione fornita dal cliente

b.p.\p.c. = da boccapozzo/da piano di campagna

► Parametro NON CONFORME

* = prova non accreditata ACCREDIA

= prova in subappalto

Il recupero dei singoli analiti è compreso tra l' 80% ed il 120%. Non si utilizza alcun fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

Nota Campionamento: Il campionamento si intende accreditato solo se il metodo non è indicato con l'asterisco ed è associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025.

Tutte le prove del presente rapporto di prova sono eseguite in categoria 0, salvo diversa indicazione riportata in corrispondenza al nome dell'analita.

Il limite inferiore dei misurandi viene calcolato moltiplicando il primo punto della curva (RL) per i fattori di scala quali pesate, diluizioni e variazioni di unità di misura (LRadjusted).

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a $k=2$ con un intervallo di probabilità del 95%

L'incertezza riportata non tiene conto del contributo del campionamento.

GIUDIZIO DI CONFORMITÀ

Limite 1: D.Lgs. n° 18 del 23/02/2023 ss.mm.ii. + Decisione esecuzione (UE) 2022/679 della commissione del 19/01/2022 per beta-estradiolo e nonilfenolo

NESSUN SUPERAMENTO - **CONFORME** rispetto al limite per i parametri analizzati.

Limite 1:


Parametro	U.M.	Valore	Incetezza	Limite
-----------	------	--------	-----------	--------

CONFORME rispetto al **LIMITE 1** per i parametri analizzati.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

**I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.**

Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Francesco Troisi

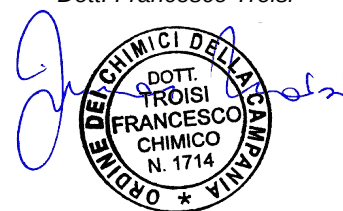


– Fine Rapporto di Prova –