


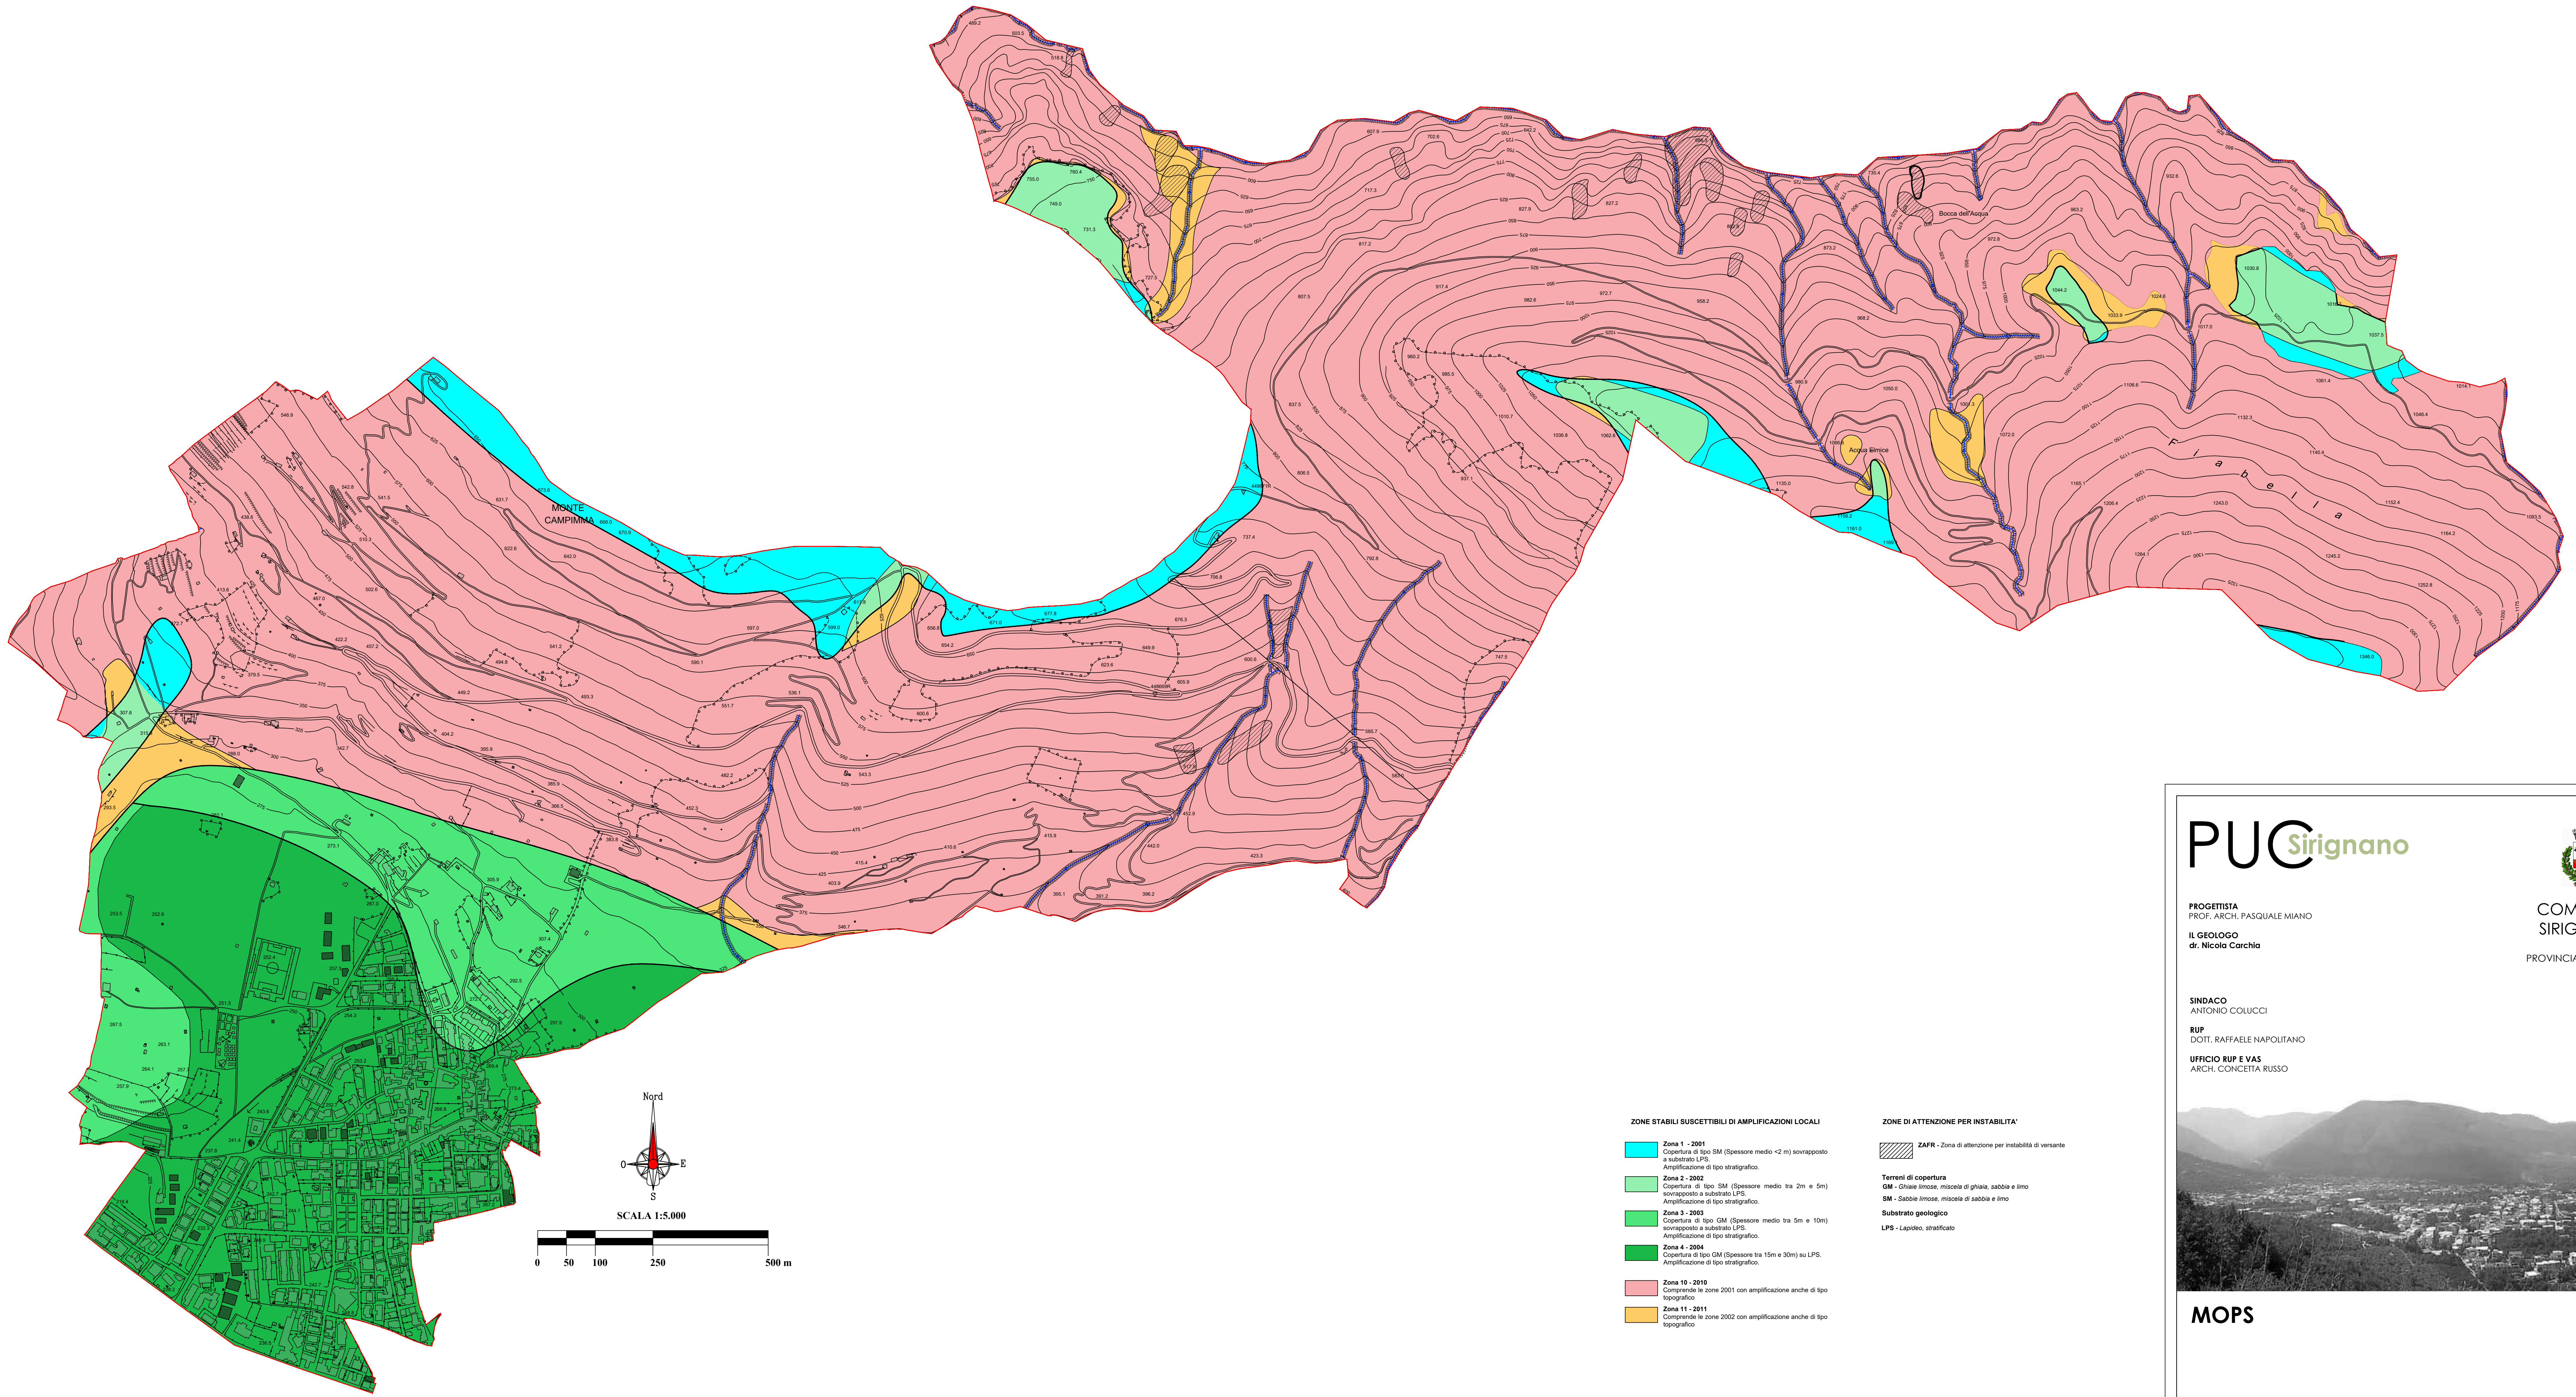

ZONE STABILI SUSCETTIBILI DI AMPLIFICAZIONI LOCALI

- Zona 1 - 2001**
Copertura di tipo SM (Spessore medio <2 m) sovrapposto a substrato LPS.
Amplificazione di tipo stratigrafico.
- Zona 2 - 2002**
Copertura di tipo SM (Spessore medio tra 2m e 5m) sovrapposto a substrato LPS.
Amplificazione di tipo stratigrafico.
- Zona 3 - 2003**
Copertura di tipo GM (Spessore medio tra 5m e 10m) sovrapposto a substrato LPS.
Amplificazione di tipo stratigrafico.
- Zona 4 - 2004**
Copertura di tipo GM (Spessore tra 15m e 30m) su LPS.
Amplificazione di tipo stratigrafico.
- Zona 10 - 2010**
Comprende le zone 2001 con amplificazione anche di tipo topografico.
- Zona 11 - 2011**
Comprende le zone 2002 con amplificazione anche di tipo topografico.

ZONE DI ATTENZIONE PER INSTABILITA'

- ZAFR** - Zona di attenzione per instabilità di versante
- Terreni di copertura**
GM - Ghiaie limose, miscela di ghiaia, sabbia e limo
SM - Sabbie limose, miscela di sabbia e limo
- Substrato geologico**
LPS - Lapiose, stratificato

PUC Sirignano

PROGETTISTA
PROF. ARCH. PASQUALE MIANO
IL GEOLOGO
dr. Nicola Carchia

SINDACO
ANTONIO COLUCCI
RUP
DOTT. RAFFAELE NAPOLITANO
UFFICIO RUP E VAS
ARCH. CONCETTA RUSSO



MOPS

SCALA 1:5.000
DATA: Maggio 2025

Geo 9